


LEGENDA:

- TRAKA INOX 25x4mm
- SPOJ INOX TRAKE NA INOX TRAKU
(SPOJNICA OD INOXA)
- Cu VODIČ 50mm²
- SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA (SIP) - INOX Ø8
- SPOJ Cu VODIČA NA INOX TRAKU
- SPOJ INOX TRAKE NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA METALNU MASU
VIJAK SA NAZUBLJENOM MATTICOM
(OBOJANO U CRVENO)

TLOCRT CS RASINJA 2
M 1:25

NAPOMENA:

TOČNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE,
TRASU POLAGANJA ZAŠTITNIH CIJEVI ZA KABELE,
TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U
CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.

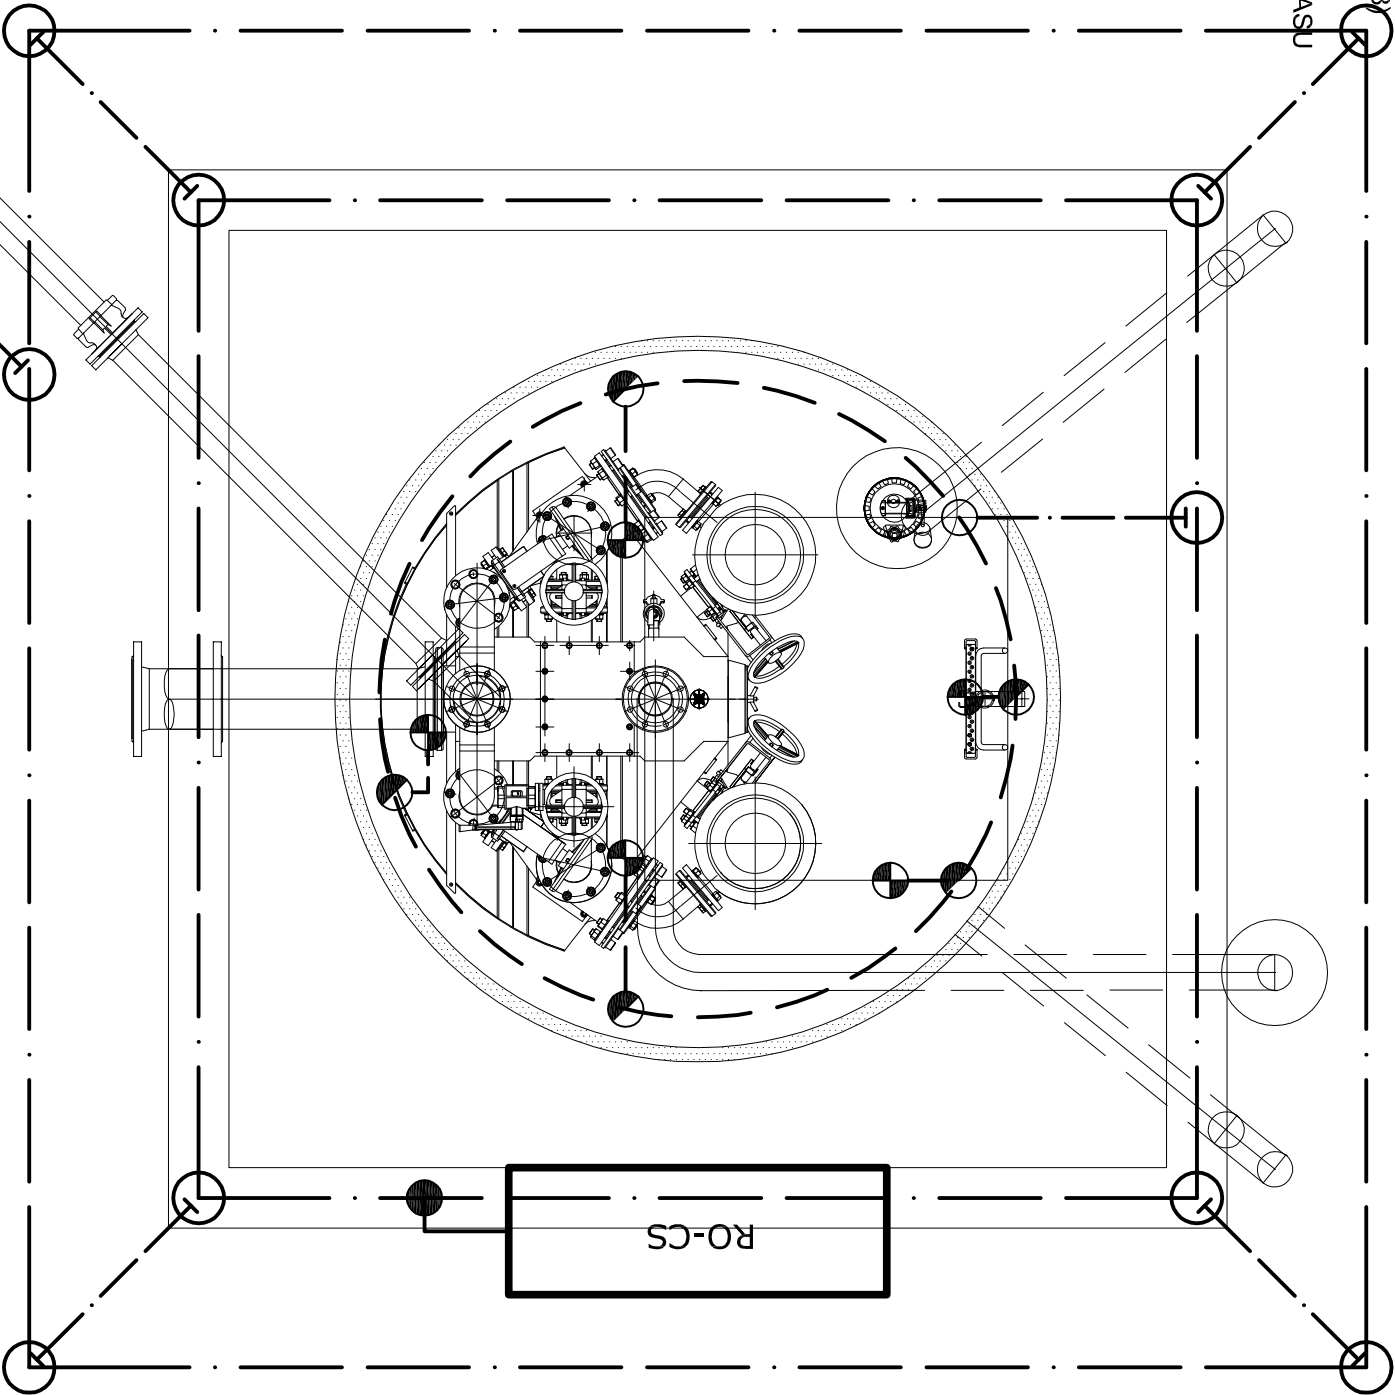

<div><div><div></div><div></div></div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>			
Investitor:		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15	
Građevina:		JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA	
Naziv zahvata u prostoru:		SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO	
Razina obrade:		GLAVNI PROJEKT	
Strukovna odrednica projekta:		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA	
Nacr:		UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA - CS RASINJA 2	
Glavni projektant:		Zajednička oznaka projekta:	
		505-R/GP	
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.		Mjerna skala:	
Projektant:		Broj projekta:	
<div><div><div></div><div></div></div><div>SINIŠA BJELOBABA mag.ing.el. E 2302 OVLASTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.</div></div>		Mjesto i datum:	
		49-16	
Suradnici:		Mjerilo:	
		Rijeka, lipanj 2017.	
		1:25	
Broj nacrta:		List:	
1		1	
Ratko Urukalo, ovl.ing.el.		15	
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.		1	