


TLOCRT CS SUBOTICA PODRAVSKA 1

M 1:25

NAPOMENA:

TOČNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE, TRASU POLAGANJA ZAŠTITNIH CIJEVI ZA KABELE, TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.

<div><div><div>T</div><div>C</div></div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA</div><div>PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>			
Investitor:		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15	
Gradevina:		JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUČJA AGLOMERACIJE KOPRIVNICA	
Naziv zahvata u prostoru:		SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPĆINE RASINJA - JUGOZAPADNI DIO	
Razina obrade:		GLAVNI PROJEKT	
Strukovna odrednica projekta:		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA	
Nacrt:		UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA - CS SUBOTICA PODRAVSKA 1	
Glavni projektant:		Zajednička oznaka projekta:	
		505-R/GP	
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.		Mapa:	
Projektant:		Broj projekta:	
<div><div><div><div>Siniša Bjelobaba</div><div>mag.ing.el.</div></div><div><div>E 2302</div><div>OVIJASTENI INŽENJER</div><div>ELEKTROTEHNIKE</div></div></div><div>Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.</div></div>		Mjesto i datum:	
		Rijeka, lipanj 2017.	
Suradnici:		Mjerilo:	
Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.		Broj nacrta:	
		1:25	
		List:	
		1	
		Listova:	
		33	
		1	

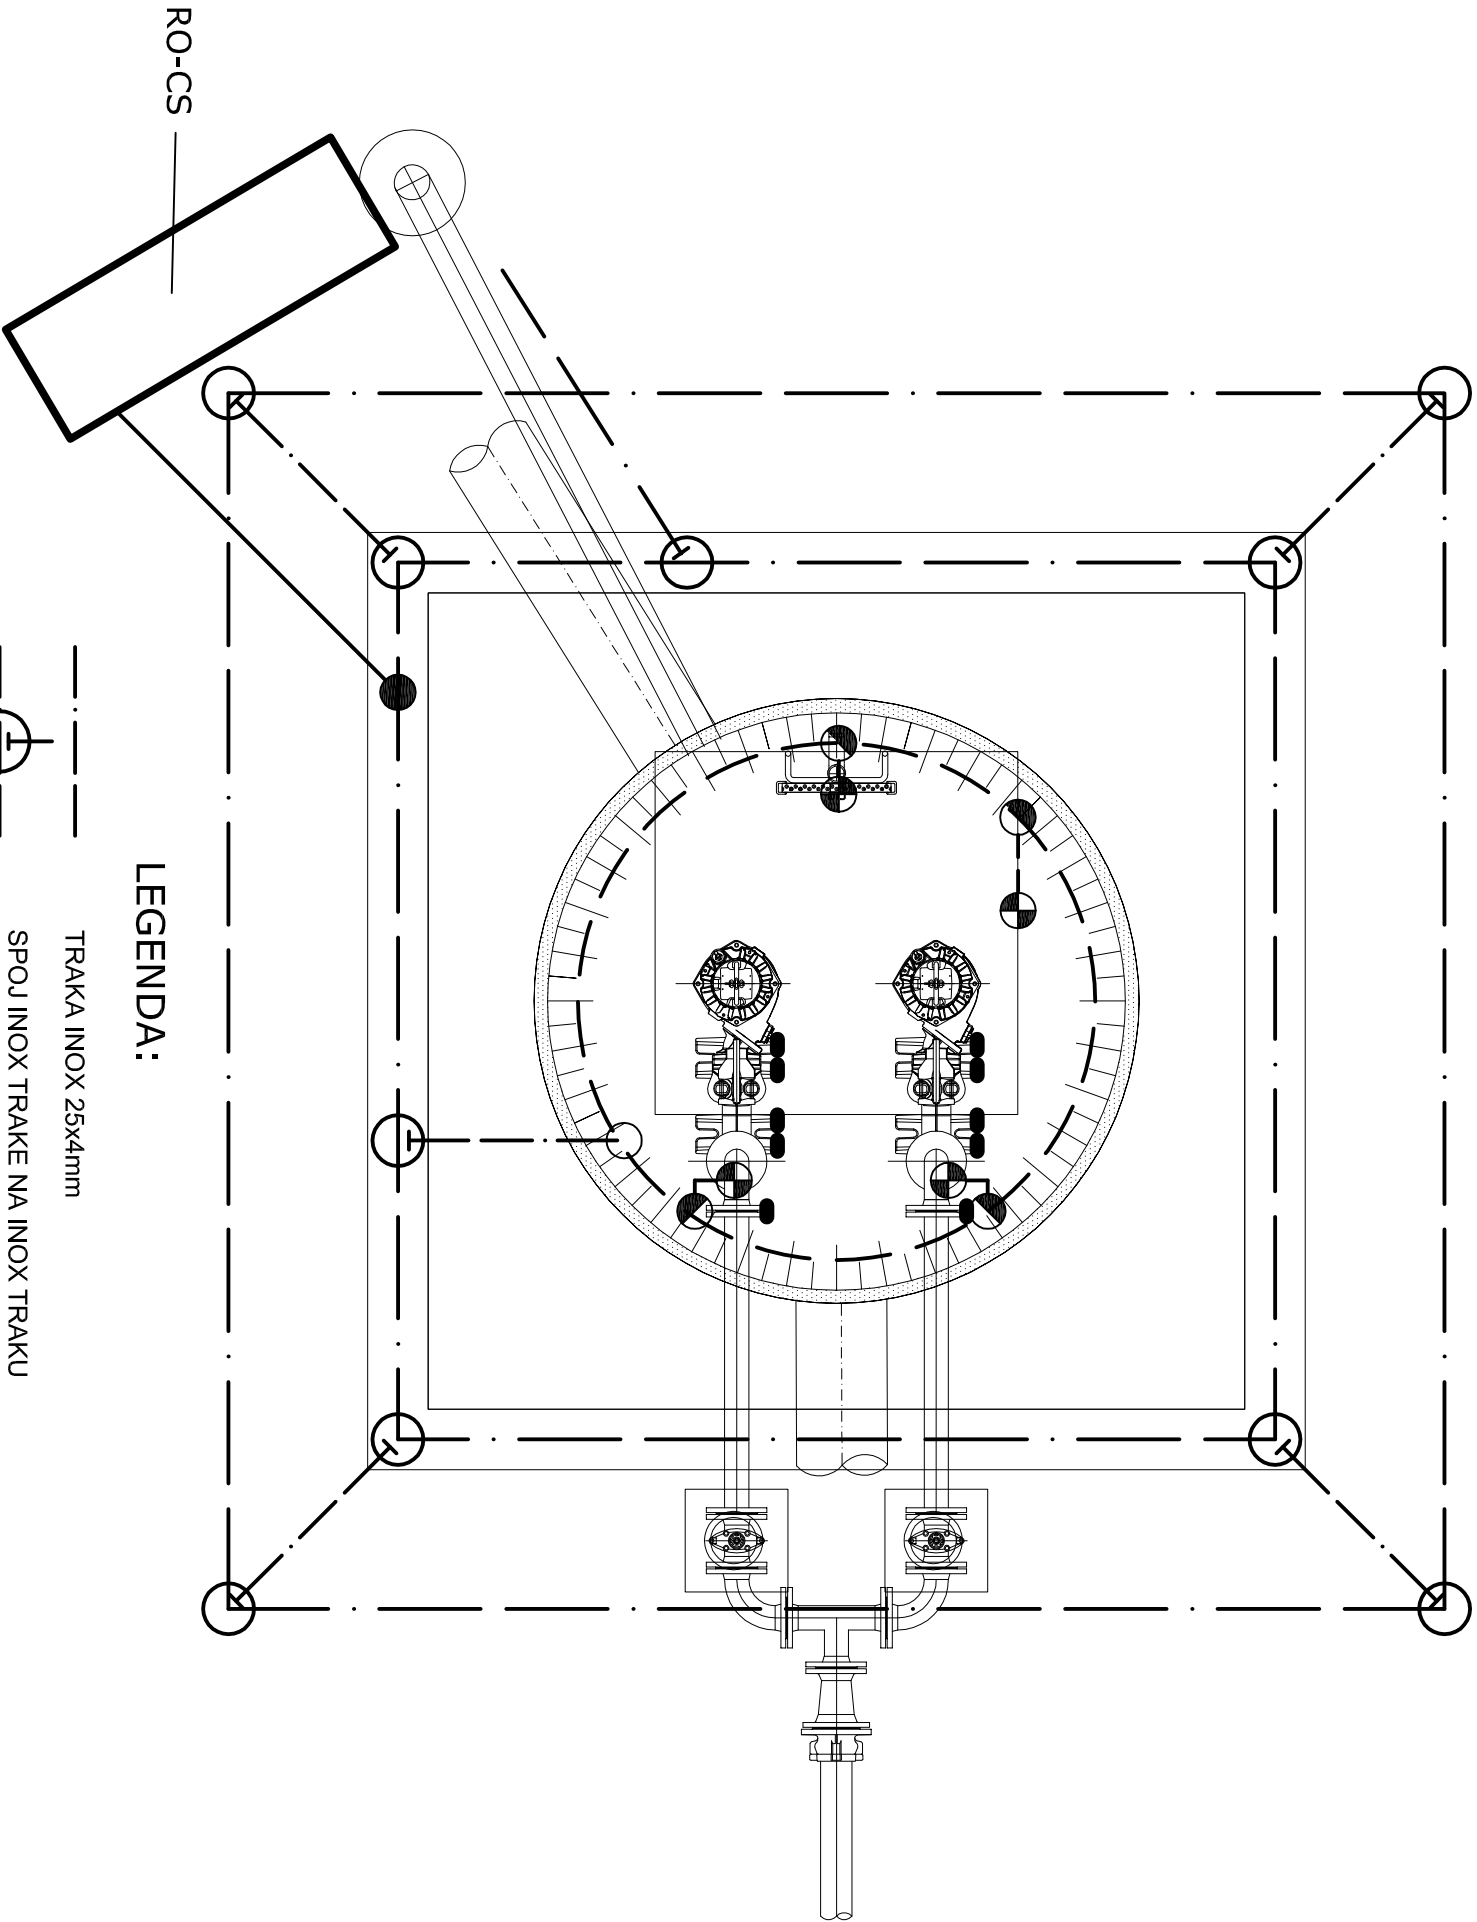

LEGENDA:

- TRAKA INOX 25x4mm
- SPOJ INOX TRAKE NA INOX TRAKU (SPOJNICA OD INOXA)
- Cu VODIČ 50mm²
- SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA (SIP) - INOX Ø8
- SPOJ Cu VODIČA NA INOX TRAKU
- SPOJ INOX TRAKE NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA METALNU MASU (OBOJANO U CRVENO)
- VIJAK SA NAZUBLJENOM MATTICOM (OBOJANO U CRVENO)