


Tlačni vod CS SP2

MJ: 1:1000/100

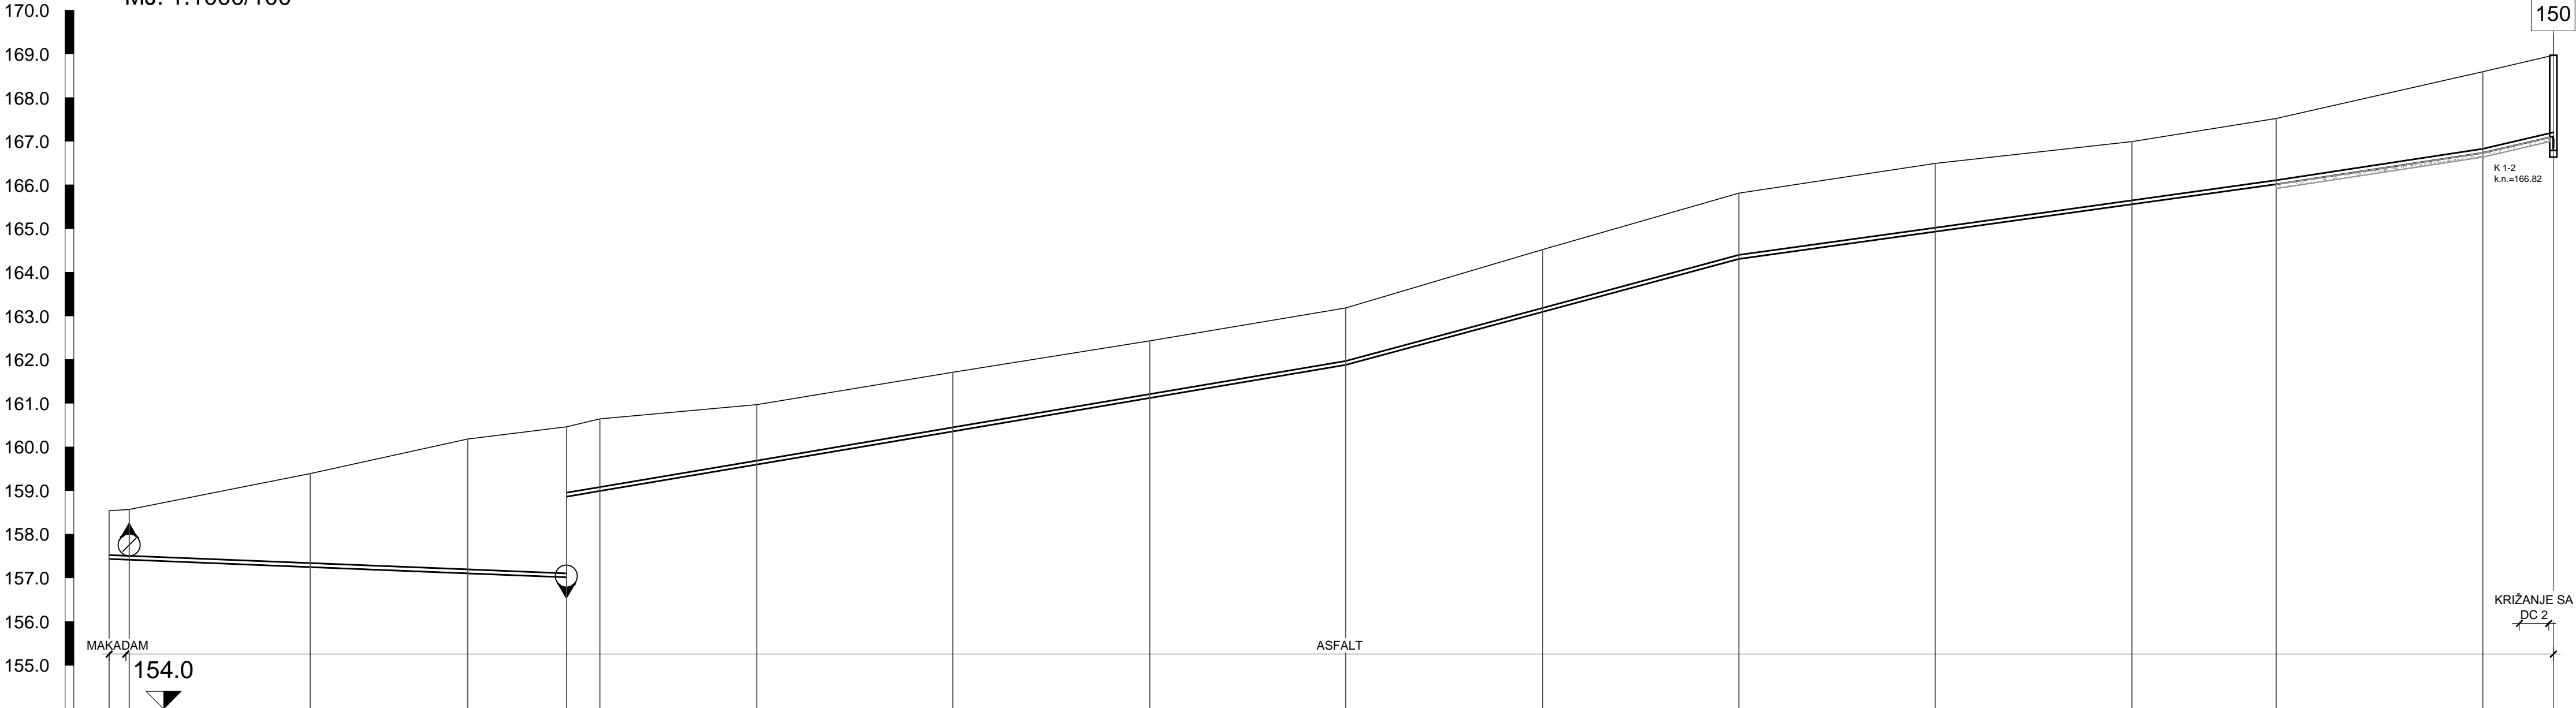

OZNAKA TERENA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
KOTE TERENA	158.55 158.58	159.40	160.19	160.47 160.47	160.65 160.01	160.98	161.72	162.44	163.19	164.53	165.82	166.50	167.00	167.53	168.60	168.98
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	DN 90 mm															
KOTE NIVELETE CIJEVI	157.45 157.43	157.27	157.12	157.03 158.88	159.01	159.61	160.37	161.13	161.89	163.11	164.32	164.96	165.57	166.03	166.75	167.13
DUBINE NIVELETE	1.10 1.15	2.13	3.07	3.44 1.50	1.65	1.37	1.35	1.30	1.30	1.42	1.50	1.55	1.43	1.50	1.85	1.85
KOTE DNA ROVA																
DUBINE ISKOPA																
PAD PROFILA U 1/1000																
RAZMAK OKANA	46"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	0"	1"	7"	
HORIZONTALNI LOMOVI CIJEVI	0"	0"	0"	1"	0"	0"	0"	0"	1"	0"	-1"	0"	0"	0"	0"	
PARCIJALNE DUŽINE	4.61	41.44	36.06	22.66	7.60	35.94	44.90	45.08	44.91	45.09	44.54	44.98	45.03	33.04	47.31	16.17
STACIONAŽA	0+000.00 0+004.61	0+046.05	0+082.11	0+104.77 0+112.37	0+148.31	0+193.21	0+238.29	0+283.20	0+328.29	0+373.23	0+418.21	0+463.24	0+498.28	0+543.59	0+551.99 0+555.70	

UZDUŽNI PROFILI

Tlačni vod CS SP2

MJ 1: 100/1 000

NACRT:			UZDUŽNI PROFILI	
			Tlačni vod CS SP2	
INVESTITOR:	GLAVNI PROJEKTANT :	DATUM IZRADE:		
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ.	lipanj 2017.		
KOPRIVNICA	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA mr.sc. Petar Marijan dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva	BROJ PROJEKTA:		
	G 999	505-R/GP		
ZAHVAT U PROSTORU:	PROJEKTANTI:	BROJ REVIZIJE:		
SUSTAV ODVODNJE	Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.	REV0		
DIJELA OPĆINE RASINJA -	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Đorđe Trbović dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva			
JUGOZAPADNI DIO	Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.			
- GLAVNI PROJEKT -	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Krešimir Nekić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva	MJERILO:		
	G 4288	1: 100/1 000		
	SURADNICI:	LIST BROJ:		
	Marko Škoda, mag.ing.aedif.	5.30.		
	Matija Oliver, mag.ing.aedif.			



hidro consult