

LEGENDA:


- TRAKA INOX 25x4mm
- SPOJ INOX TRAKE NA INOX TRAKU
(SPOJNICA OD INOXA)
- Cu VODIČ 50mm²
- SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA (SIP) - INOX Ø8
- SPOJ Cu VODIČA NA INOX TRAKU
- SPOJ INOX TRAKE NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA METALNU MASU
(OBOJANO U CRVENO)

TLOCRT CS DELEKOVEC 3

M 1:25

NAPOMENA:

TOČNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE, TRASU POLAGANJA
ZAŠTITNIH CJEVI ZA KABELE, TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U
CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.

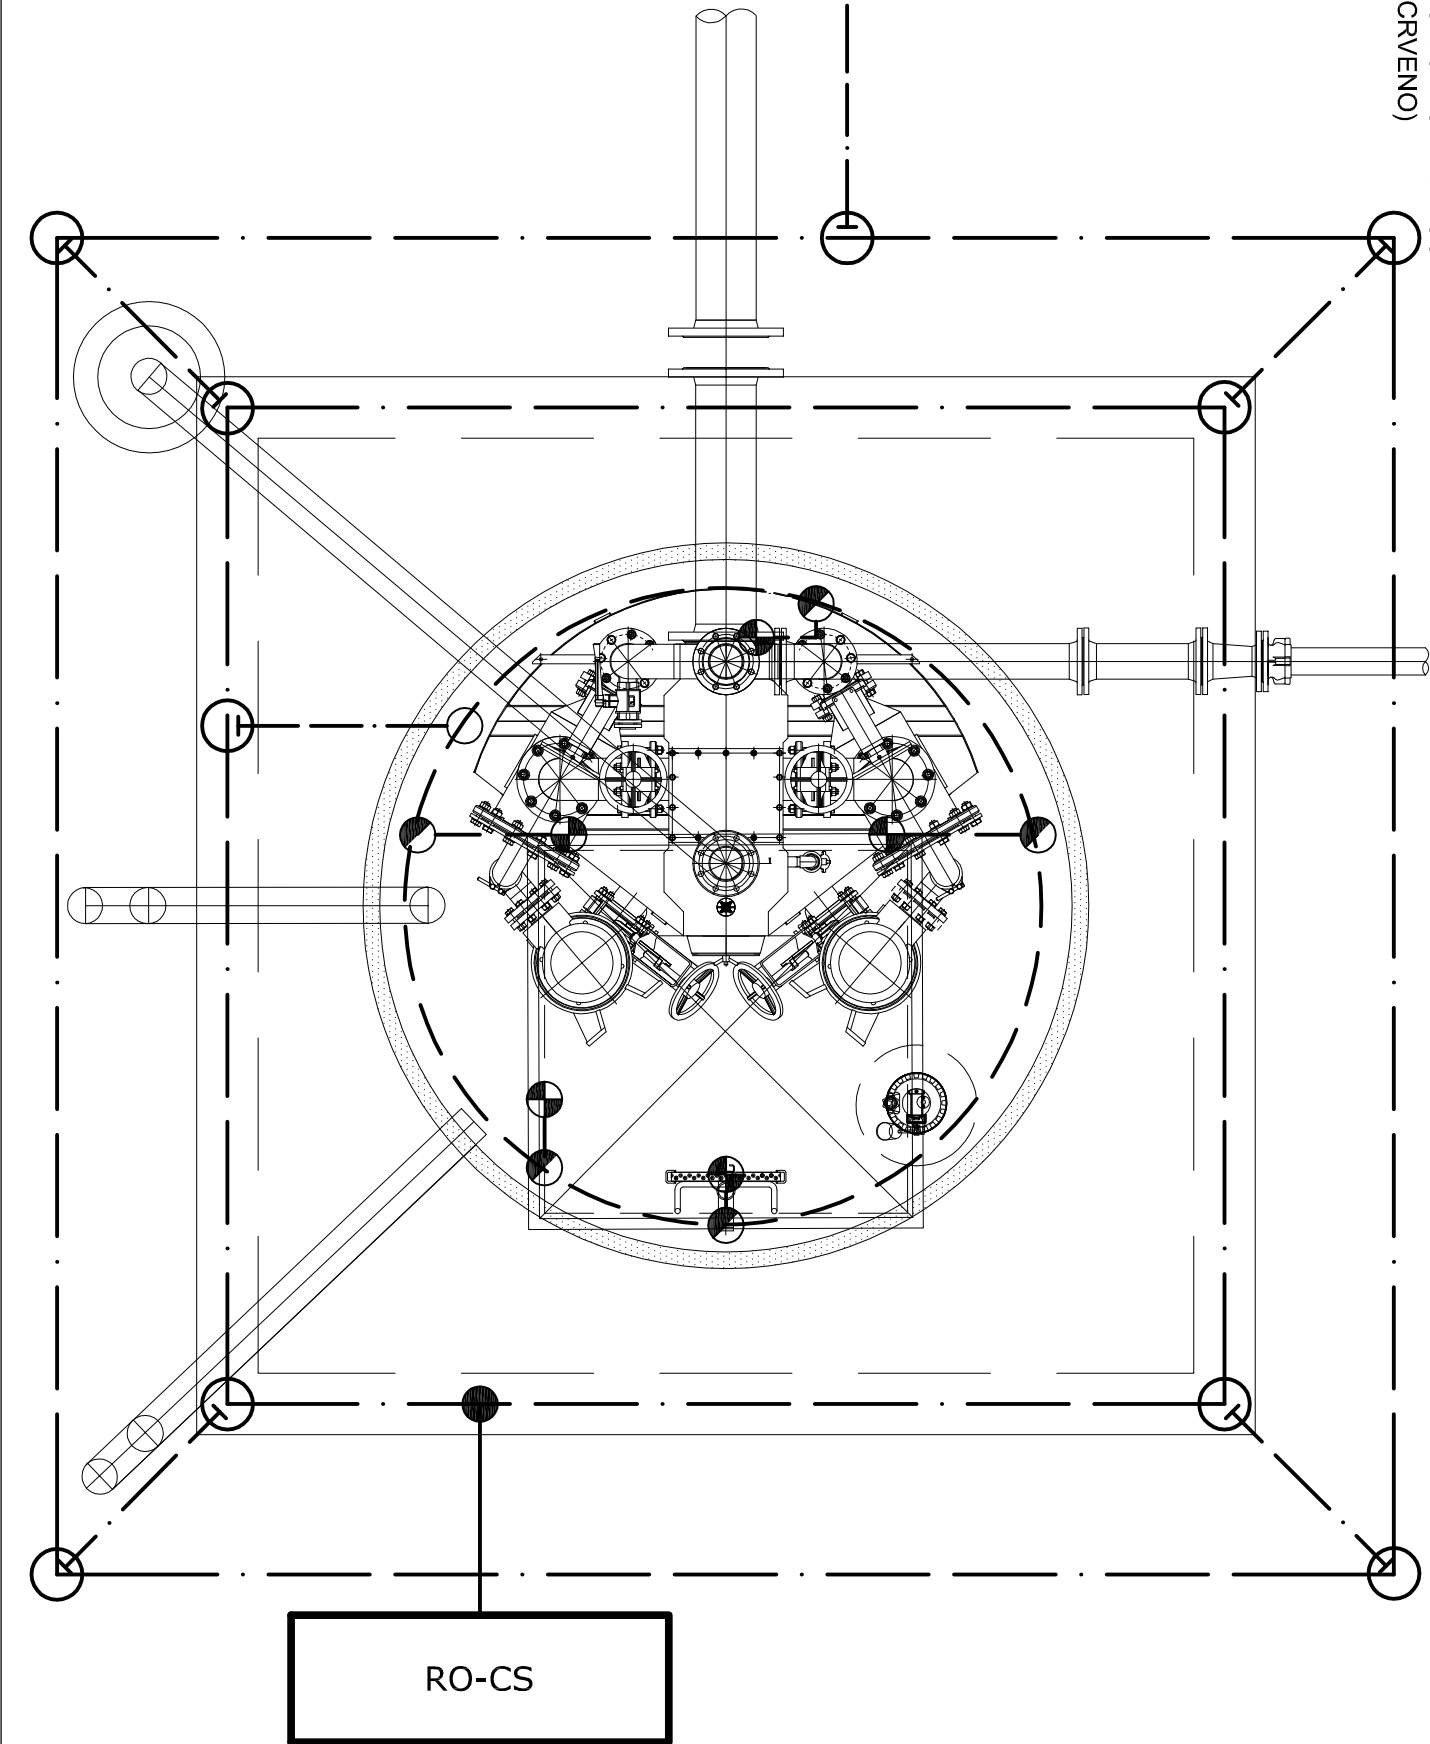

<div><div>TCTelecontrol d.o.o. RIJEKA</div><div>PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>			
Investitor:			
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15			
Građevina:			
SUSTAV ODVODNJE NASELJA DELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC			
Razina obrade:			
GLAVNI PROJEKT			
Strukovna odrednica projekta:			
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA			
Nacrt:			
UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA - CS DELEKOVEC 3			
Glavni projektant:		Zajednička oznaka projekta:	
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.		505	
Projektant:		Mapa:	
Broj projekta:		3/3	
<div><div><div>Siniša Bjelobaba</div><div>mag.ing.el.</div><div>E2302</div><div>OVLASTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE</div></div><div><i>Siniša Bjelobaba</i></div></div>		Mjesto i datum:	
Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.		28-17	
Suradnici:		Rijeka, lipanj 2017.	
Mjerilo:		1:25	
Broj nacrta:		List:	
Ratko Urukalo, ovl.ing.el.		1	
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.		33	
		Listova: 1	