


CS IMBRIOVEC 3

GP



400 V

230 V (UP)

24 V








14.12.2017.
12:45:32

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR K3

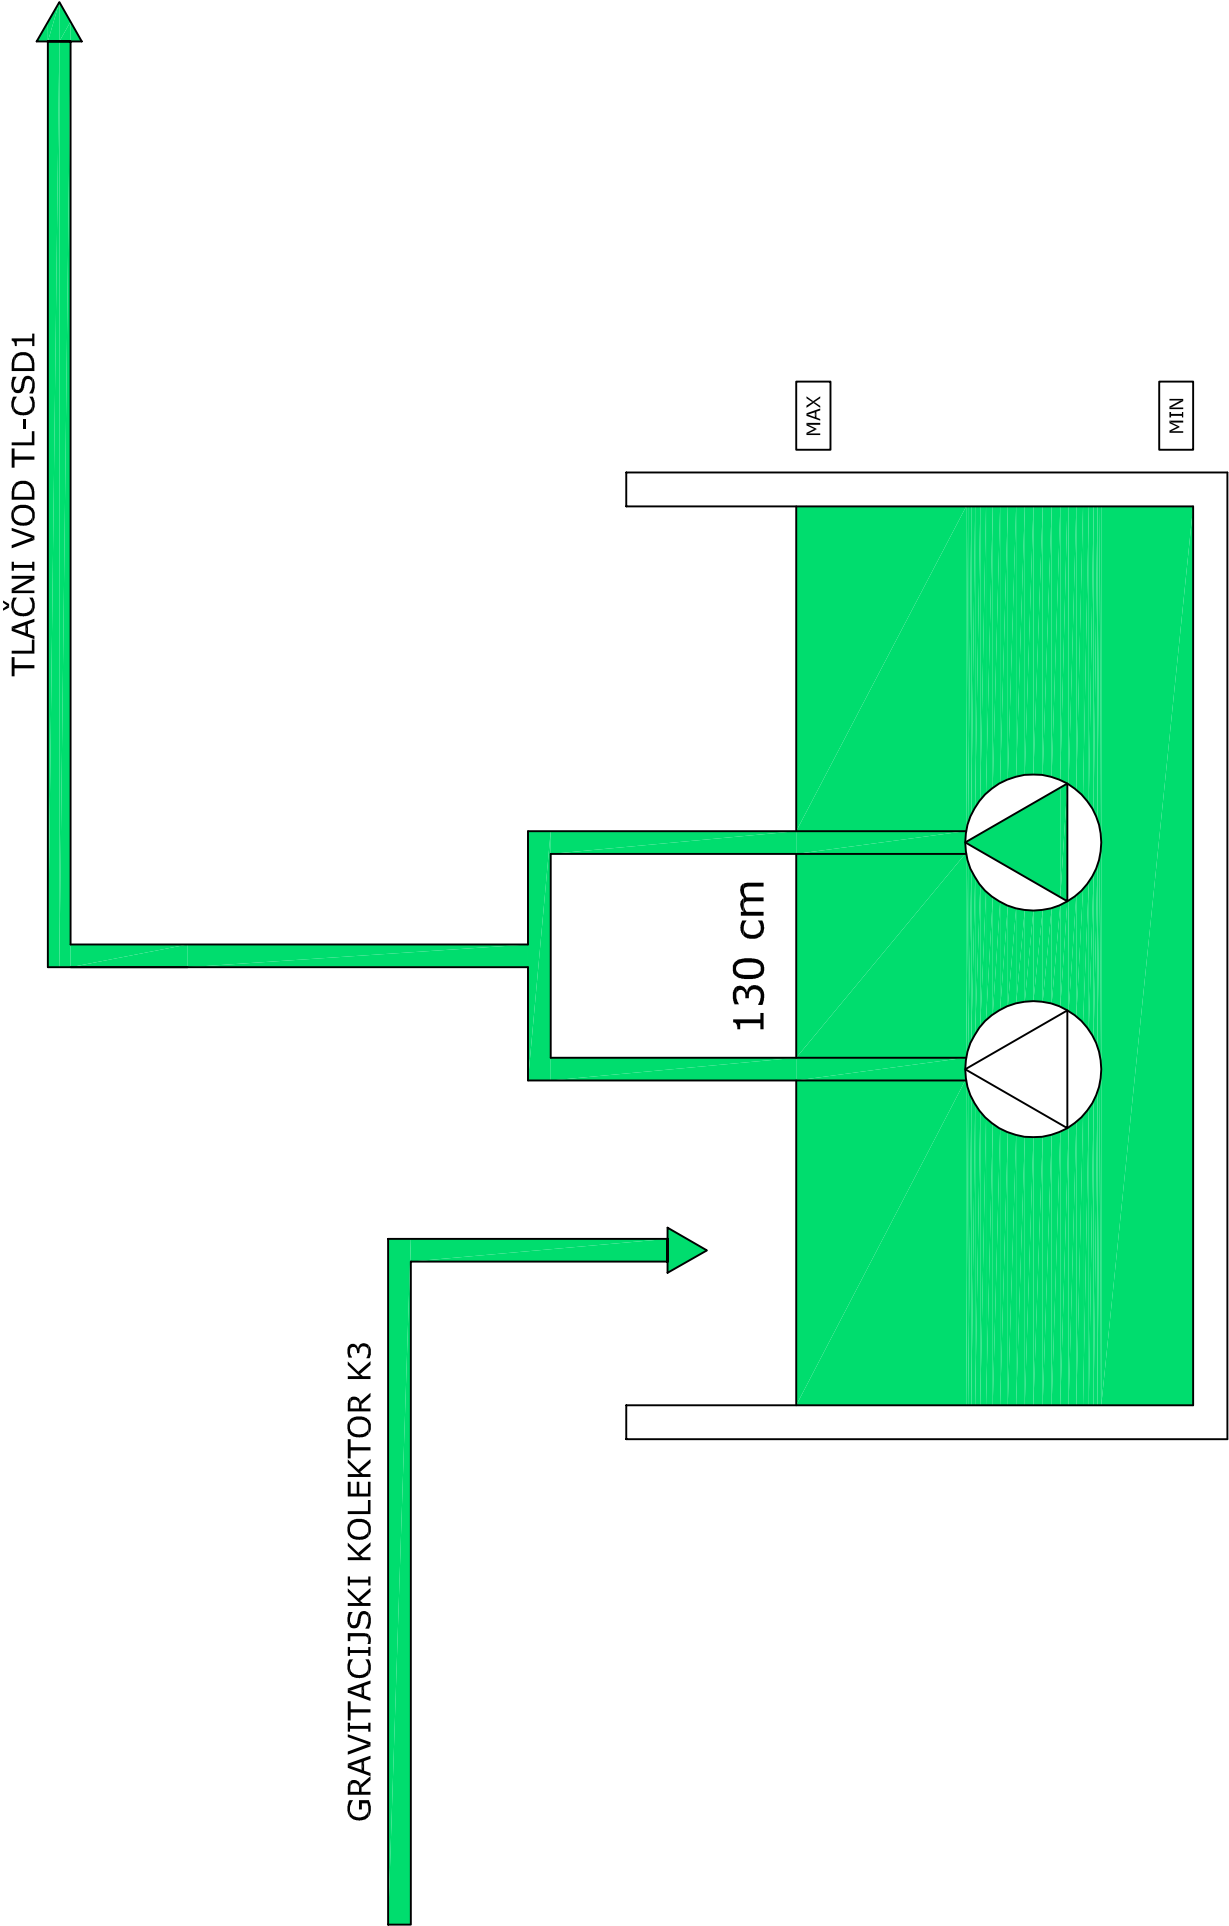

0,0 A

L

D

00546 h

MZS

FP

BN

0000 okr/min

11,6 A

L

D

00541 h

MZS


FP

BN

2800 okr/min

| | |
|--|---|
| <div><div>TC</div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA</div><div>PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div> | |
| Investitor: | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15 |
| Gradevina: | SUSTAV ODVODNJE NASELJA ĐELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC |
| Razina obrade: | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA |
| Nacrt: | PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS IMBRIOVEC 3 |
| Glavni projektant: | Zajednička oznaka projekta: 505 |
| Mapa: 3/3 | |
| mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. | Broj projekta: 28-17 |
| Projektant: <div><div><div>Siniša Bjelobaba</div><div>SINIŠA BJELOBABA</div><div>mag.ing.el.</div></div><div><div>E 2302</div><div>OVLAŠTENI INŽENJER</div><div>ELEKTROTEHNIKE</div></div></div> | Mjesto i datum: Rijeka, lipanj 2017. |
| Siniša Bjelobaba, mag.ing.el. | Mjerilo: |
| Suradnici: | Broj nacрта: List: 1 |
| Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. | Listova: 2 |

GRAFIČKI SIMBOLI I OZNAKE:



CRPKA

- U POGONU - TROKUT BOJE MEDIJA, KRUŽNICA BOJE MEDIJA

GLAVNA PREKIDAČ - ISKLJUČEN

PRENAPONSKA ZAŠTITA NA DOVODU MREŽNOG NAPAJANJA - PREGARANJE

NESTANAK NAPONA 400V

NESTANAK UPRAVLJAČKOG NAPONA

NAPON AKUMULATORA PLC-a

MINIMALNI NIVO CRPNOG BAZENA

MAKSIMALNI NIVO CRPNOG BAZENA

GREŠKA - MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA

GREŠKA BIMETAL NAMOTAJA

GREŠKA FREKVENTNOG PRETVARAČA

LOKALNO / DALJINSKI NAČIN RADA

ORMAR OTVOREN

ŠAHT OTVOREN

PRANJE STANICE U TIJEKU

MJERENJE STRUJE FAZE CRPKE

MJERENJE BROJA SATI RADA CRPKE

MJERENJE NIVOA

MJERENJE FREKVENCije (BROJ OKRETAJA)



11,6 A

00546 h

130 cm

2850 okr/min

| | |
|--|--|
| <div><div><div>T</div><div>C</div></div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div> | |
| Investitor: | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15 |
| Građevina: | SUSTAV ODVODNJE NASELJA ĐELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC |
| Razina obrade: | GLAVNI PROJEKT |
| Strukovna odrednica projekta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA |
| Nacrt: | PRIKAZI NUS-a NA VIDEO MONITORU - CS IMBRIOVEC 3 |
| Glavni projektant: | Zajednička oznaka projekta: 505 Mapa: 3/3 |
| mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. | Broj projekta: 28-17 Mjesto i datum: Rijeka, lipanj 2017. |
| Projektant: <div><div><div>Swira Bjelobaba</div><div><div>SINIŠA BJELOBABA</div><div>mag.ing.el.</div></div><div><div>E 2302</div><div>OVLAŠTENI INŽENJER</div><div>ELEKTROTEHNIKE</div></div></div></div> Siniša Bjelobaba, mag.ing.el. | Mjerilo: |
| Suradnici: | Broj nacрта: List: 2 Listova: 2 |
| Ratko Urukalo, ovl.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el. | |