

LEGENDA:


- TRAKA INOX 25x4mm
- SPOJ INOX TRAKE NA INOX TRAKU
(SPOJNICA OD INOXA)
- Cu VODIČ 50mm²
- SABIRNICA ZA IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA (SIP) - INOX Ø8
- SPOJ Cu VODIČA NA INOX TRAKU
- SPOJ INOX TRAKE NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA SIP (INOX Ø8)
- SPOJ INOX VODIČA Ø8 NA METALNU MASU
(OBOJANO U CRVENO)

TLOCRT CS DELEKOVEC 5

M 1:25

NAPOMENA:

TOČNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE, TRASU POLAGANJA
ZAŠTITNIH CJEVI ZA KABELE, TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U
CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.

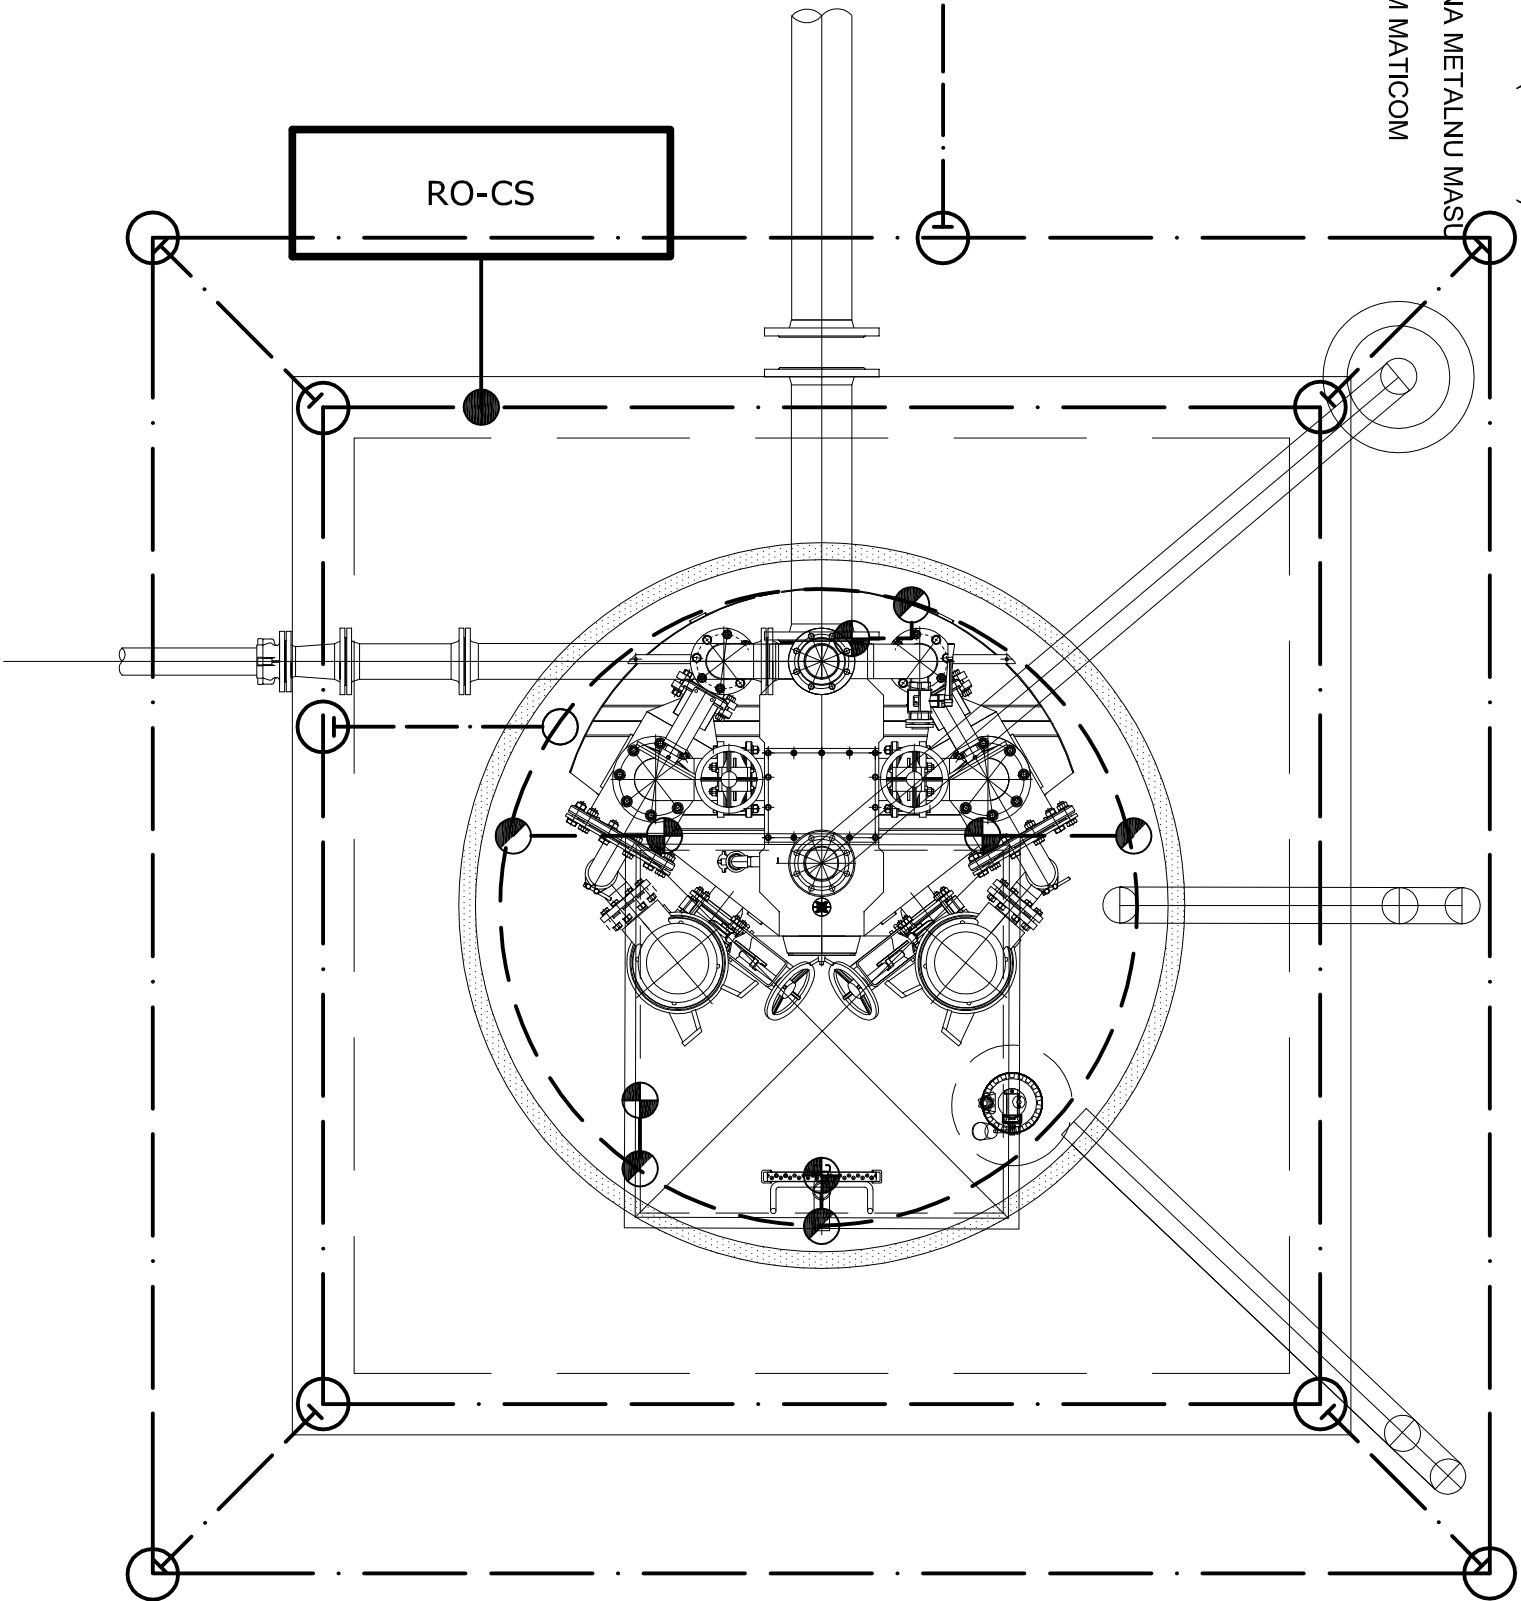

<div><div><div>T</div><div>C</div></div><div>TELECONTROL d.o.o. RIJEKA</div><div>PROJEKTIRANJE I NADZOR</div></div>			
Investitor:		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15	
Građevina:		SUSTAV ODVODNJE NASELJA DELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC	
Razina obrade:		GLAVNI PROJEKT	
Strukovna odrednica projekta:		ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT CRPNIH STANICA	
Nact:		UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA - CS DELEKOVEC 5	
Glavni projektant:		Zajednička oznaka projekta:	505
		Mapa:	
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.		3/3	
Projektant:		Broj projekta:	
<div><div><div><div>Siniša Bjelobaba</div><div>E 2302</div><div>mag.ing.el.</div></div><div>OVLASTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE</div></div><div>Siniša Bjelobaba, mag.ing.el.</div></div>		Mjesto i datum:	28-17
Suradnici:		Mjerilo:	Rijeka, lipanj 2017.
Broj nacrta:		1:25	
Ratko Urukalo, ovl.ing.el.		Broj nacrta:	1
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.		Lista:	1
51		Listova:	1