


NAPOMENA:

PRIJE POČETKA RADOVA TREBA ISKOLČITI, ZAŠTITITI
TE EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU TK. KABELA

(3 m lijevo i desno od osi postojećeg TF/SV kabela
dozvoljen je samo ručni iskop!!!)

1. KRIŽANJE TF/SV KABELA I KANALIZACIJE

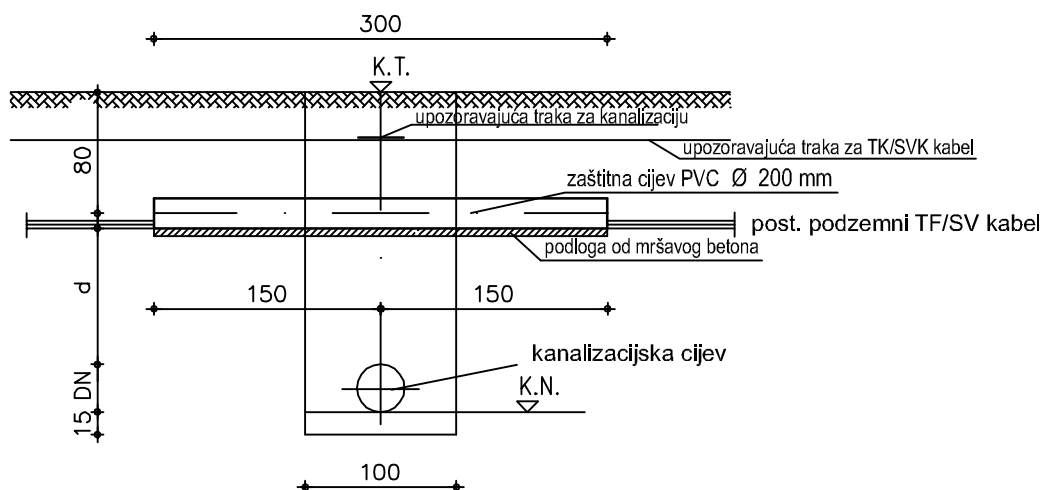


BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

 $d \geq 30$ cm za kanalizacijsku cijev

UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:

 $d \leq 30$ cm za kanalizacijsku cijev

2. PARALELNO VOĐENJE TF/SV KABELA I KANALIZACIJE

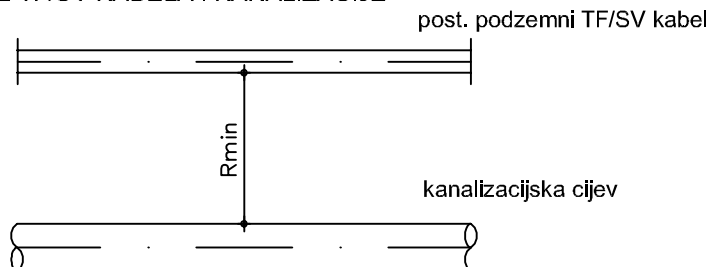

$R_{min} \geq 50$ cm za kanalizacijske cjevovode promjera do 60 cm

$R_{min} \geq 150$ cm za kanalizacijske cjevovode promjera 60 cm i većeg

ako je $R < 200$ cm ISKOP IZVESTI RUČNO UZ POVEĆAN OPREZ

I STALAN NADZOR OSOBLJA HT-a.

INVESTITOR:	OPĆINA PETERANEC Ulica Matije Gupca 13, Peteranec	Projektant:	Davor Štrbenac, dipl.ing.građ.	BROJ PROJEKTA:	2720
		Projektant suradnik:	Mladen Novotny, dipl.ing.građ.	DATUM:	02/2014
NACRT:	DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE SA TF/SV KABELOM				BROJ PRILOGA: 15.8