


JEDNOPOLNA SHEMA RO2p

Pinst= 43 250W

List 3

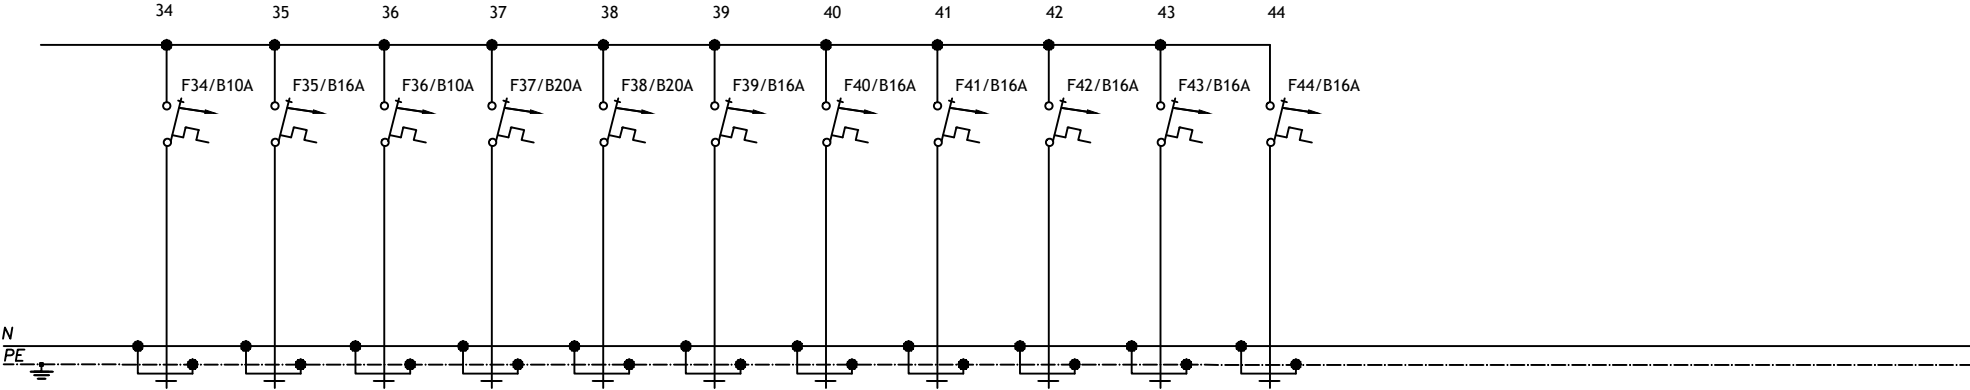

STR. KRUG	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						
Trošilo	Sanjtar potrošna voda	Ventilator	Ventilacijski uređaj	Klima	Klima	Fenomat	Fenomat	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva						
SNAGA (W)	500	150	1300	3000	3000	500	500										
VODIČ/I.C.	PPy	PPy	PPy	PPy	PPy	P+CS	P+CS										
PRESJEK	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5										

N A P O M E N A :
Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim
isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Proljetna ulica 2, Koprivnica					
GRAĐEVINA: DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)					PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.
LOKACIJA: MAROFKA 31, HEREŠIN, k.č.br. 705/1, K.O. HEREŠIN					
INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., MOSNA ULICA 15, KOPRIVNICA					
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT					
ST.OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT					
PROJEKTIRANI DIO: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA					SURADNIK:
SADRŽAJ: JEDNOPOLNA SHEMA RO2p					
BROJ PROJEKTA: 3605/17		ZA JEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: acta-arh-30/2017	DATUM: KOLOVOZ 2017.	MJERILO:	