


RAZVODNI ORMAR CRPNE STANICE KRIŽEVAČKA CESTA

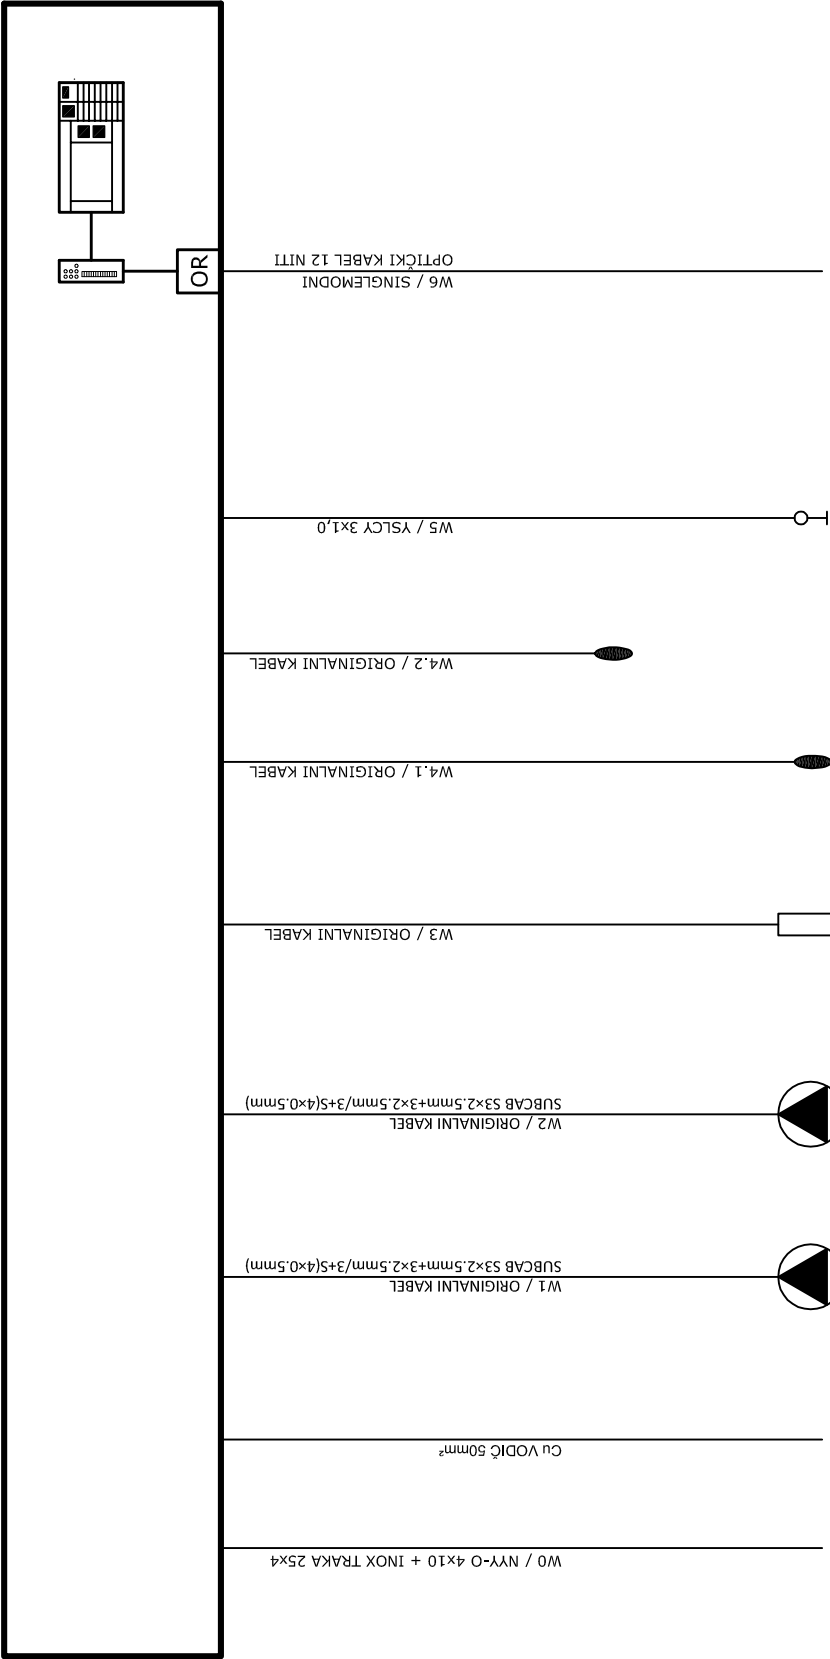

NAPAJANJE IZ POSTOJEĆEG
RAZVODNOG ORMARA U
POSTOJEĆOJ CRPNOJ
STANICI VODOPOSKRBE
U VLASNIŠTVU
KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o.

SA TEMELJNOG
UZEMLJIVAČA

CRPKA 1

CRPKA 2

W0 / NY-O 4x10 + INOX TRAKA 25x4

W1 / ORIGINALNI KABEL
SUBCAB 53x2.5mm+3x2.5mm/3+5(4x0.5mm)

W2 / ORIGINALNI KABEL
SUBCAB 53x2.5mm+3x2.5mm/3+5(4x0.5mm)

W3 / ORIGINALNI KABEL

W4.1 / ORIGINALNI KABEL

W4.2 / ORIGINALNI KABEL

W5 / YSLCY 3x1.0

W6 / SINGLEMODNI
OPTIČKI KABEL 12 NIT

OR

OPTIČKA VEZA PREMA POSTOJEĆEM
RAZVODNOM ORMARU U POSTOJEĆOJ
CRPNOJ STANICI VODOPOSKRBE
U VLASNIŠTVU KOPRIVNIČKIH VODA d.o.o.

Investitor:	Gradovnik:	Projektant:	Razina obrade:	Ime:	TELECONTROL RIJEKA	Mjerilo:	Uput:
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15	RETENCIJSKI BAZEN - KRIŽEVAČKA CESTA Glavni projektant:	Siniša Bjelobaba, mag.ing.el. Surađnik: Ratko Urukalo, ov.ing.el. Marko Bjelobaba, mag.ing.el.	Strukovna ocjena projekta:	Zajednička oznaka projekta:	Broj projekta:	Broj nacrta:	Uputa:
	Čedomil Vlahović, dipl.ing.građ.			AT 17 1660	02-18/2	03	1