



PARALELNO VOĐENJE VODOVODA I
ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA

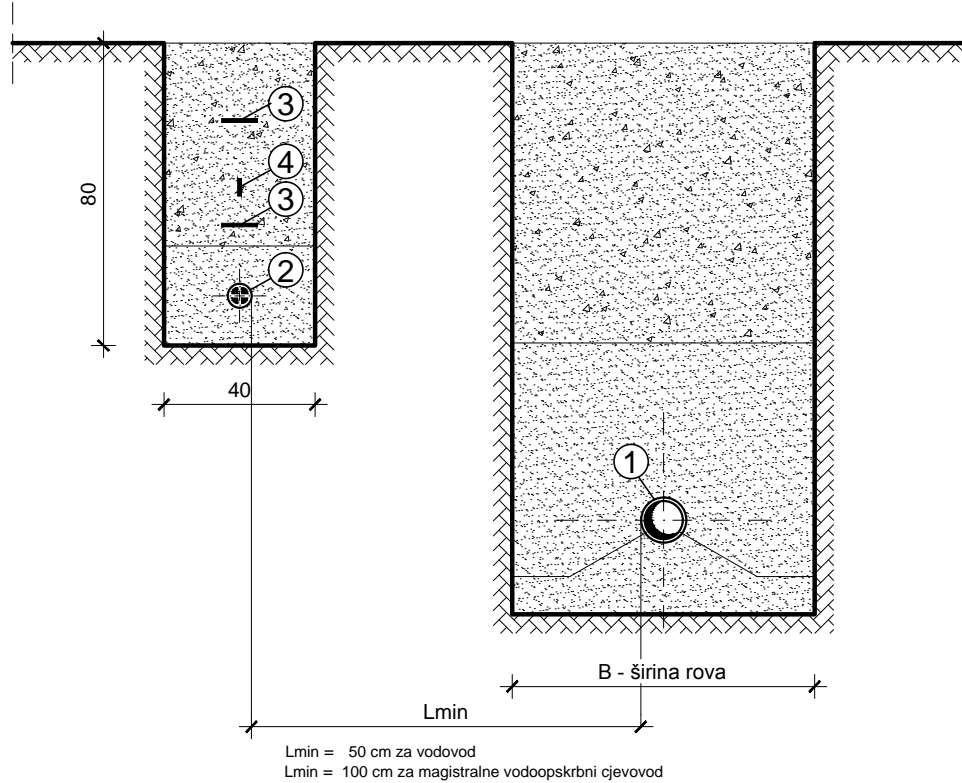

LEGENDA

- 1 VODOVOD
- 2 ENERGETSKI, TELEFONSKI KABEL
- 3 TRAKA UPOZORENJA
- 4 UZEMLJIVAČ

KRIŽANJE VODOVODA I ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA

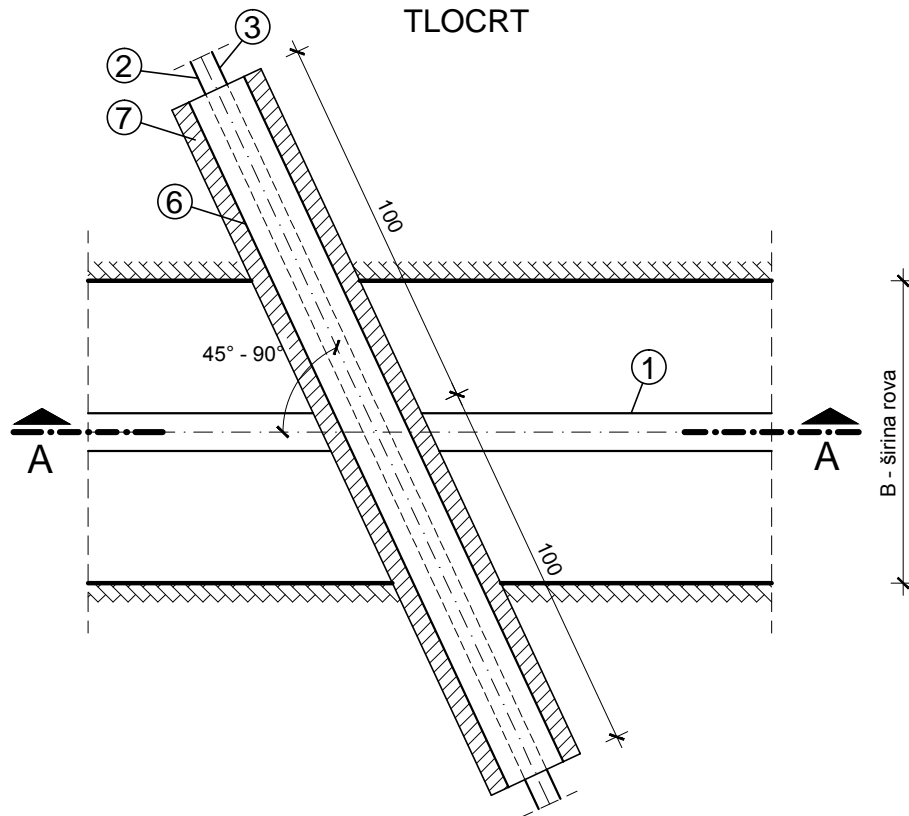

LEGENDA


- 1 VODOVOD
- 2 ENERGETSKI KABEL
- 3 TELEFONSKI KABEL
- 4 TRAKA UPOZORENJA
- 5 UZEMLJIVAČ
- 6 PVC ILI TPE ZAŠTITNA CIJEV KABELA
- 7 SLOJ MRŠAVOG BETONA (5 cm)
- 8 DODATNA MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA

NAPOMENA: 1. Minimalni svjetli razmak pri križanju:


- $d \geq 30$ cm za priključne cjevovode \geq bez zaštitne cijevi za kabel
- $d \geq 50$ cm za magistralne cjevovode \geq bez zaštitne cijevi za kabel
- $15 \text{ cm} < d < 30$ cm za priključne cjevovode \geq sa zaštitnom cijevi za kabel
- $30 \text{ cm} < d < 50$ cm za magistralne cjevovode \geq sa zaštitnom cijevi za kabel

2. Nije dozvoljeno polaganje vodovoda iznad telefonskog kabela.

PRESJEK A - A
VODOVOD ISPOD ENERGETSKOG I TELEFONSKOG KABELA

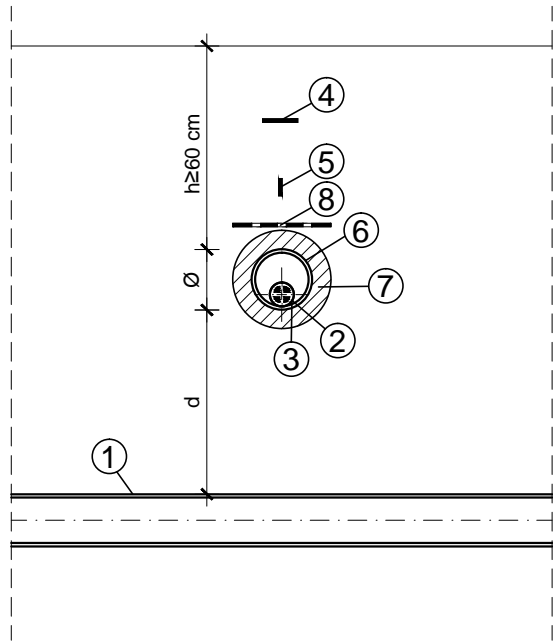

PRESJEK A - A
VODOVOD IZNAD ENERGETSKOG KABELA

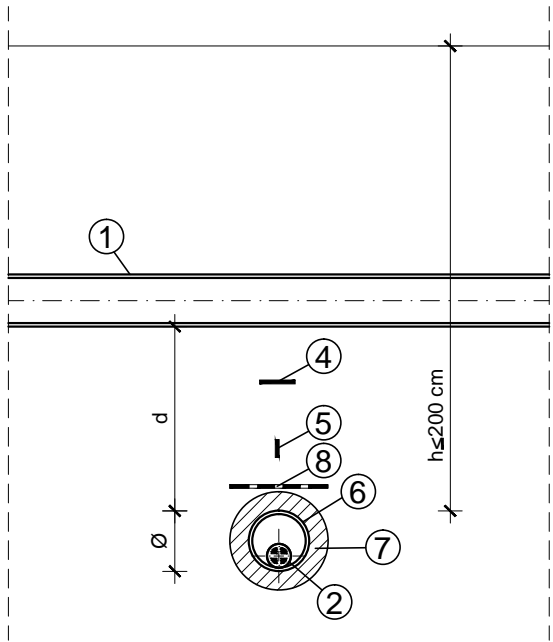

NACRT: DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA I ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA			
INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA	GLAVNI PROJEKTANT : mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA mr.sc. Petar Marijan dipl.ing.grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 999	DATUM IZRADE: lipanj, 2017.	
		BROJ PROJEKTA: 505-V-P/GP	
ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA VODOOPSKRBNJE MREŽE NA PERIFERNOM DIJELU GRADA KOPRIVNICE - GLAVNI PROJEKT -	PROJEKTANTI: Đorđe Trbović, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Đorđe Trbović dipl.ing.grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4313 Krešimir Nekić, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Krešimir Nekić dipl.ing.grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4313	BROJ REVIZIJE: REV0	
		MJEILO: 1: 20	
hc hidro consult	SURADNICI: Matija Oliver, mag.ing.aedif. Marko Škoda, mag.ing.aedif.	LIST BROJ: 7.3.	