


# DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA I VODOVODA

## KRIŽANJE

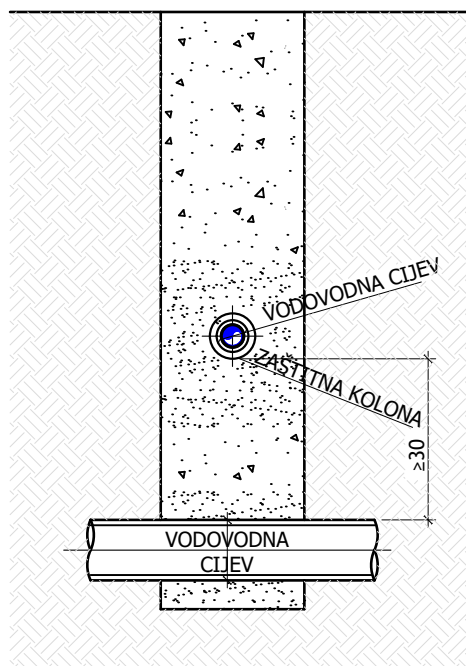


- kod paralelnog vođenja vodovoda s vodovodnom cijevi najmanja vertikalna i horizontalna udaljenost osi cijevi mora biti 50 cm

- kod križanja vodovoda s vodovodnom cijevi potrebno je vodovodne cijevi ukopati minimalno 30 cm iznad ili ispod postojeće vodovodne cijevi i ugraditi ih u zaštitnu kolonu

- 1 m lijevo i desno od osi trase vodovoda dozvoljen je samo ručni iskop bez upotrebe krampa

## PARALELNO VOĐENJE

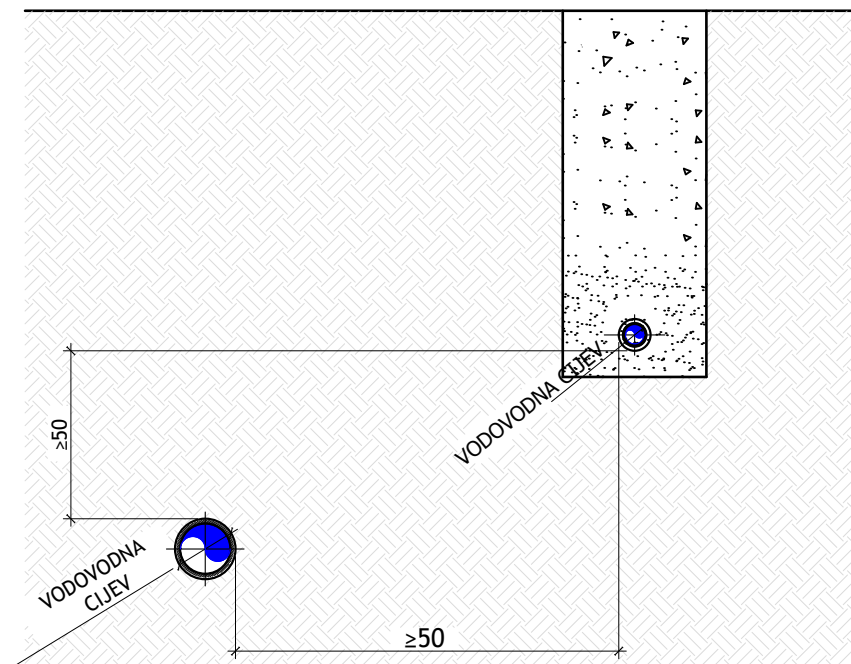

INVESTITOR:  
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica  
15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA:  
IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA  
KOPRIVNICE (Spoj crpilišta Lipovec sa zonom  
Danica)

VRSTA PROJEKTA:  
GRAĐEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:  
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTANT:  
Aleksandar Petrović, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
**Aleksandar Petrović**  
mag.ing.aedif.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 5849

PROJEKTANT SURADNIK:  
Renato Mederal, mag.ing.mech.

BROJ PROJEKTA:  
12-2016


MJERILO:  
1:10

SADRŽAJ:

DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG  
VOĐENJA VODOVODA I VODOVODA

DATUM:  
rujan, 2017.

BROJ PRILOGA:  
3.4.



**PROJEKT d.o.o.**  
za projektiranje, nadzor  
i usluge  
Novigrad Podravski