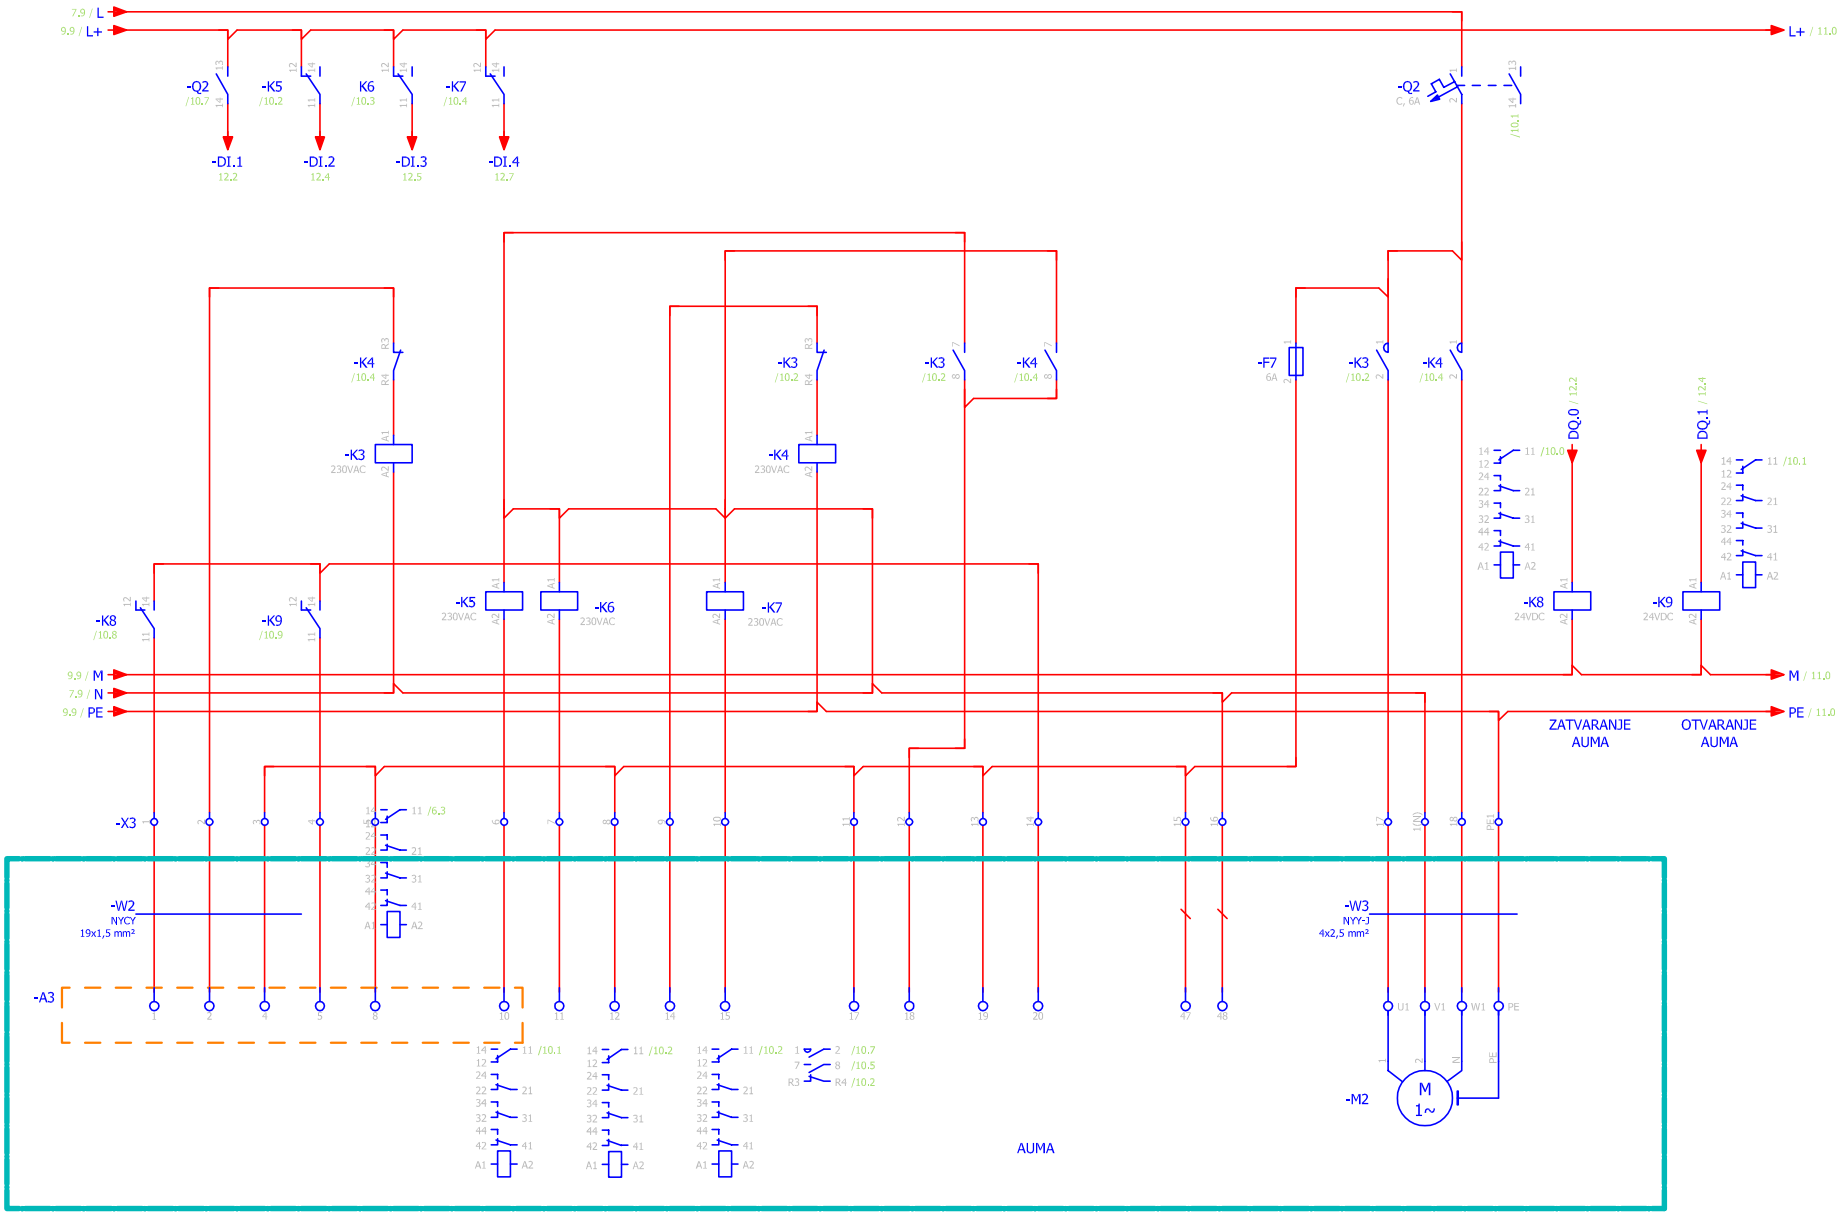
7,9 / L
9,9 / L+
L+ / 11.0
-Q2
/10.7
-K5
/10.2
K6
/10.3
-K7
/10.4
-DI.1
12.2
-DI.2
12.4
-DI.3
12.5
-DI.4
12.7
-Q2
C, 6A
/10.1
-K4
/10.4
-K3
230VAC
-K3
/10.2
-K4
/10.4
-K3
/10.2
-K4
/10.4
-F7
6A
-K3
/10.2
-K4
/10.4
DQ.0
12.2
DQ.1
12.4
-K8
/10.8
-K9
/10.9
-K5
230VAC
-K6
230VAC
-K7
230VAC
-K8
24VDC
-K9
24VDC
9,9 / M
7,9 / N
9,9 / PE
M / 11,0
PE / 11.0
ZATVARANJE
AUMA
OTVARANJE
AUMA
-X3
-W2
NYCY
19x1,5 mm²
-W3
NYY-J
4x2,5 mm²
-A3
-M2
M
1~
AUMA

LIST 6