



DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA I KANALIZACIJE



KRIŽANJE

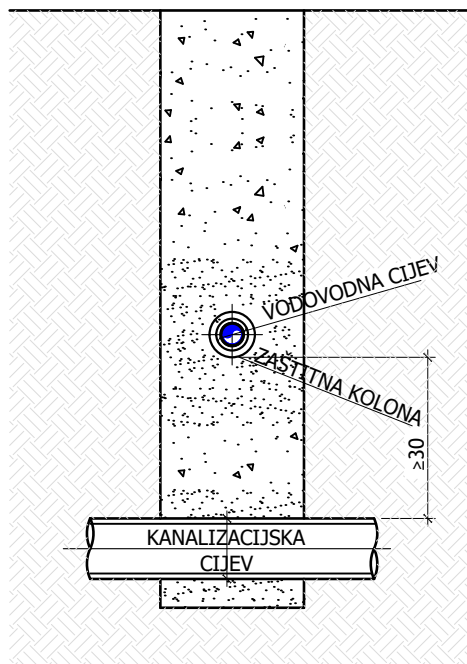

- kod paralelnog vođenja vodovoda s kanalizacijskom cijevi najmanja vertikalna i horizontalna udaljenost osi cijevi mora biti 50 cm
- kod križanja vodovoda s kanalizacijskom cijevi potrebno je vodovodne cijevi ukopati minimalno 30 cm iznad ili ispod kanalizacijske cijevi i ugraditi ih u zaštitnu kolonu
- 1 m lijevo i desno od osi trase vodovoda dozvoljen je samo ručni iskop bez upotrebe krampa

PARALELNO VOĐENJE

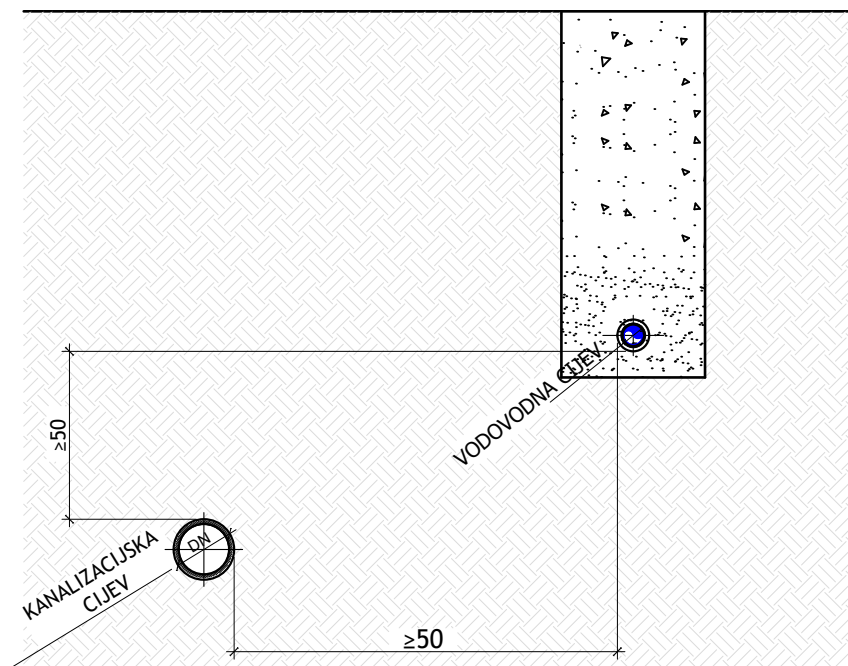

INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica	PROJEKTANT: Aleksandar Petrović, mag.ing.aedif. <div>HRVATSKA KOMORA INŽINJERA GRADEVINARSTVA Aleksandar Petrović mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva </div>	BROJ PROJEKTA: 21-2017	 PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge Novigrad Podravski
GRADEVINA: IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE (Spoj crpilišta Lipovec sa zonom Danica)		MJERILO: 1:10	
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT		SADRŽAJ: DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA I KANALIZACIJE	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	PROJEKTANT SURADNIK: Renato Mederal, mag.ing.mech.	DATUM: rujan, 2017.	BROJ PRILOGA: 3.3.