



PARALELNO VOĐENJE VODOVODA I
ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA

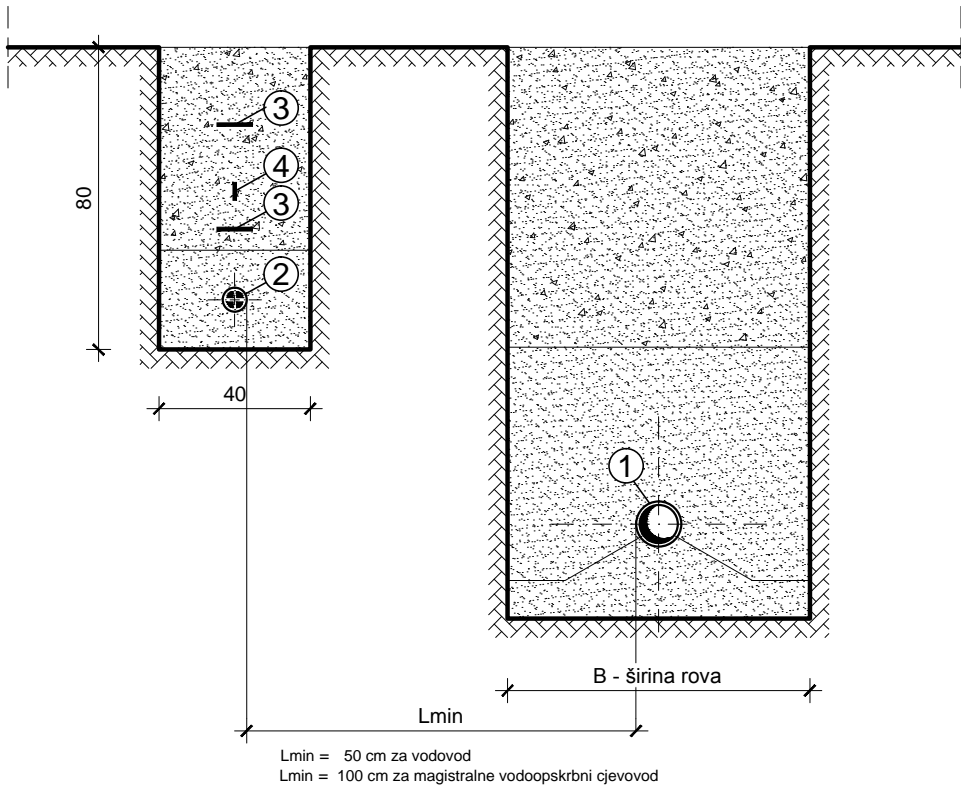

LEGENDA

- ① VODOVOD
- ② ENERGETSKI, TELEFONSKI KABEL
- ③ TRAKA UPOZORENJA
- ④ UZEMLJIVAČ

KRIŽANJE VODOVODA I ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA

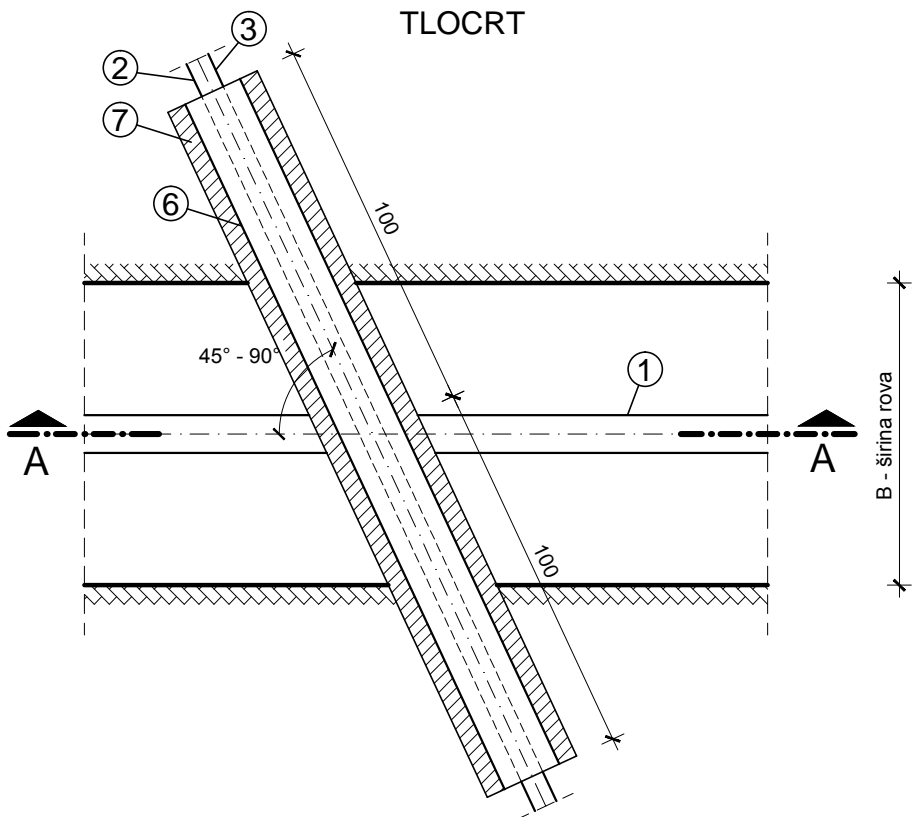

LEGENDA


- ① VODOVOD
- ② ENERGETSKI KABEL
- ③ TELEFONSKI KABEL
- ④ TRAKA UPOZORENJA
- ⑤ UZEMLJIVAČ
- ⑥ PVC ILI TPE ZAŠTITNA CIJEV KABELA
- ⑦ SLOJ MRŠAVOG BETONA (5 cm)
- ⑧ DODATNA MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA

NAPOMENA: 1. Minimalni svjetli razmak pri križanju:


- $d \geq 30$ cm za priključne cjevovode \geq bez zaštitne cijevi za kabel
- $d \geq 50$ cm za magistralne cjevovode
- 15 cm $< d < 30$ cm za priključne cjevovode \geq sa zaštitnom cijevi za kabel
- 30 cm $< d < 50$ cm za magistralne cjevovode

2. Nije dozvoljeno polaganje vodovoda iznad telefonskog kabela.

PRESJEK A - A
VODOVOD ISPOD ENERGETSKOG I TELEFONSKOG KABELA

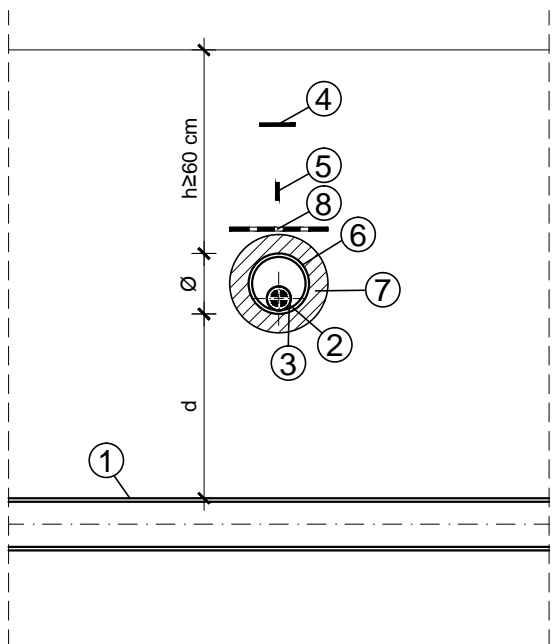

PRESJEK A - A
VODOVOD IZNAD ENERGETSKOG KABELA

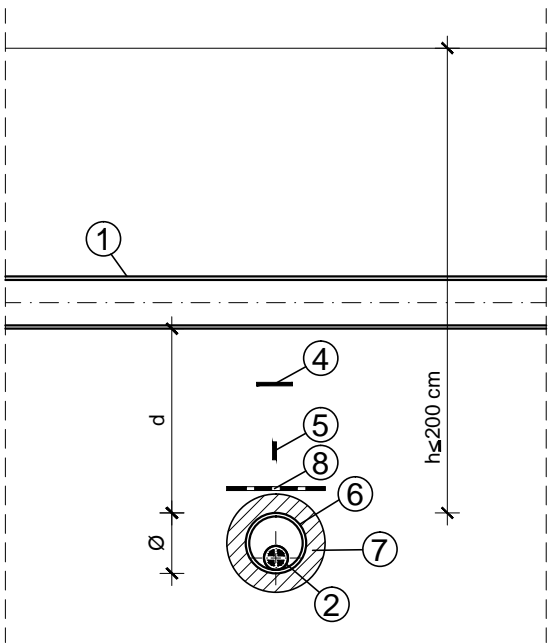

NACRT: DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA I ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA		
INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. KOPRIVNICA	GLAVNI PROJEKTANT: mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 999	MJESTO I DATUM IZRADE: Rijeka, lipanj, 2018.
PROJEKT: IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA) VODOOPSKRBNOG SUSTAVA GRADA KOPRIVNICE - GLAVNI PROJEKT -	PROJEKTANT: Željka Veselić, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Željka Veselić, mag.ing.aedif. Ovlaštena inženjerka građevinarstva G 5276	BROJ PROJEKTA: 505-V-R/GP
OSTALI PROJEKTANTI: Dragan Frlan, dipl.ing.građ. Darko Kuliš, mag.ing.aedif. Marko Kratofil, struč.spec.ing.aedif. Davorin Radaković, univ.bacc.ing.aedif.		BROJ REVIZIJE: REV0
hc hidro consult		MJERILO: 1: 20
		LIST BROJ: 7.3.