



A) TRASA VODOVODA U STAZI

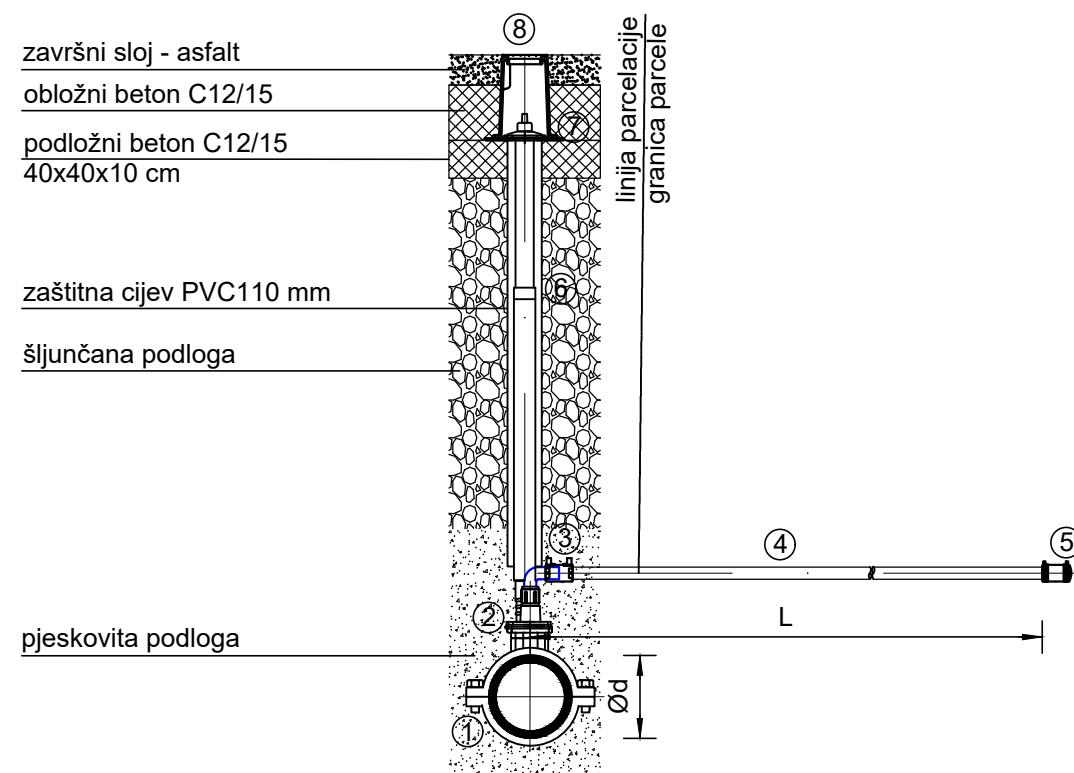

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA
KUĆNI PRIKLJUČAK UZ TRASU

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	OGRLICA ZA CIJEV PEHDØd/ZAK34 SA VERTIKALNIM ZAK PRIKLJUČKOM	1
2	KUTNI UTIČNI FITING PEHD32 mm/90° ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
3	ELEKTROSPONJICA PEHD32, PE100, SDR11 ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
4	PRIKLJUČNA CIJEV PEHD, PE100, SDR11 ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
5	ZAVRŠNA KAPA SA ELEKTROSPONJICOM PEHD PE100, SDR11, ZA PRITISAK OD 16 BARA	1
6	TELESKOPIČKA UGRADBENA GRANITURA RD 1,0 -1,5	1
7	UNIVERZALNA PODLOŽNA PLOČA Ø340 mm	1
8	CESTOVNA KAPA Ø160 mm ZA VENTIL	1

B) TRASA VODOVODA U ZELENOM POJASU

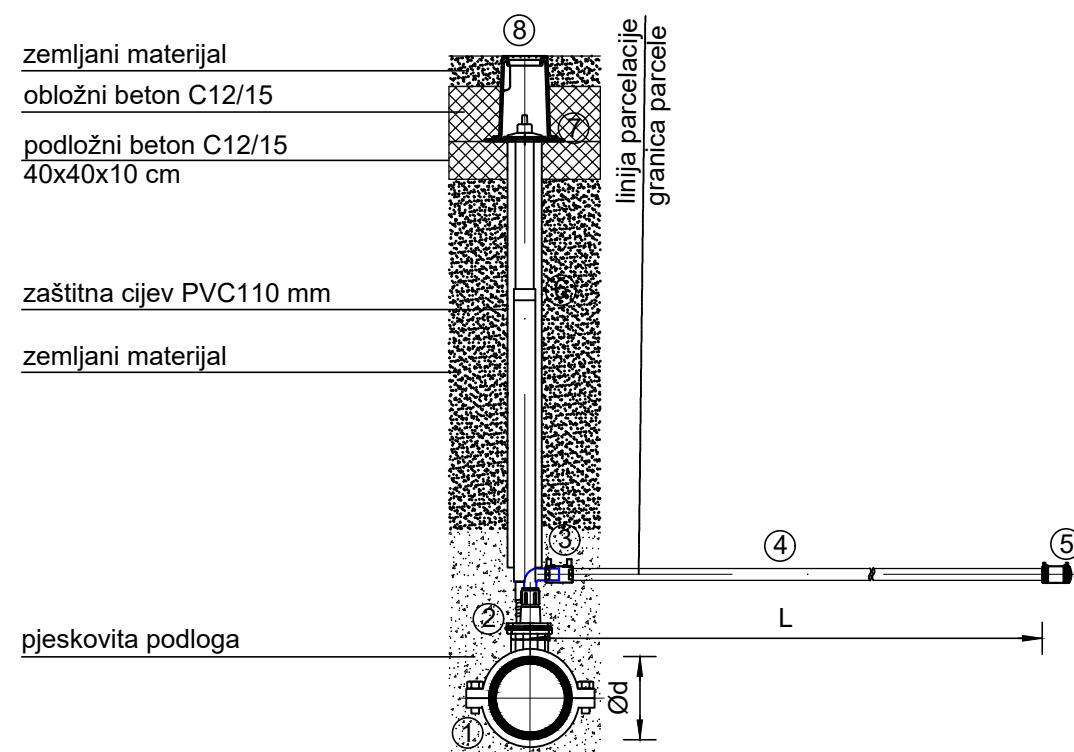

komunalac

48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

građevina REKONSTRUKCIJA VODOVODA

investitor KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5039

lokacija GRAD KOPRIVNICA

razina projekta IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA

strukovna odrednica proj. GRAĐEVINSKI
Narcis Dergez, ing.građ.

oznaka projekta 02/2018 - G zaj. oznaka proj.

mjerilo mjesto KOPRIVNICA datum 03.2018.

sadržaj DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA - KUĆNI PRIKLJUČAK UZ TRASU

br. lista 3.5.6.