


ZRAČNI VENTIL NA DIONICI C3 U STACIONAŽI 1+440.46



| Poz. | Naziv | Dimenzije | Kom. |
|------|---|-----------|------|
| 1 | MMB komad DN 250/80 | DN 250/80 | 1 |
| 2 | Zračni ventil DN 80 u zaštitnoj cijevi Rd=1,00m sa utičnim krajem | DN 80 | 1 |

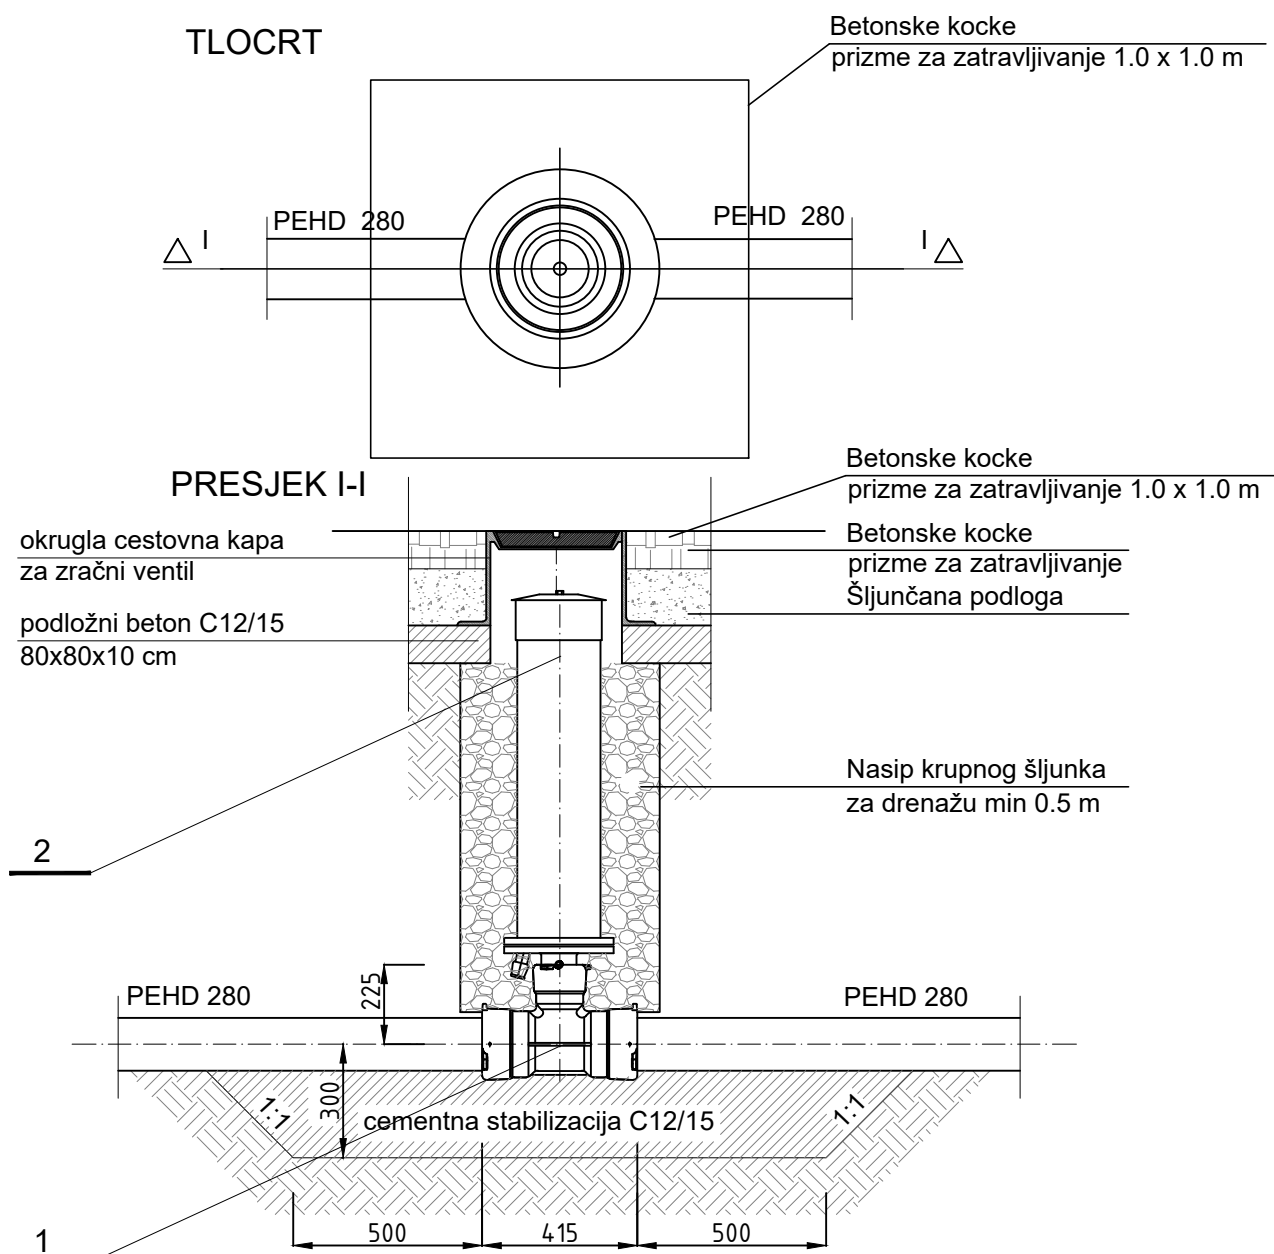

48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| građevina | REKONSTRUKCIJA VODOVODA | | |
| investitor | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. | glavni projektant | |
| lokacija | GRAD KOPRIVNICA | Marina Rodak, mag.ing.aedif. | |
| razina projekta | IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA | projektant | |
| strukovna odrednica proj. | GRAĐEVINSKI | Narcis Dergez, ing.građ. | |
| oznaka projekta | 02/2018 - G | zaj. oznaka proj. | suradnik |
| mjerilo | 1 : 20 | mjesto | |
| | | datum | 03.2018. |
| sadržaj | ZRAČNI VENTIL NA DIONICI C3 | | |
| | | br. lista | 3.3.13. |