



DETALJ PARALELNOG VOĐENJA
VODOVODA SA EE-KABLOVIMA

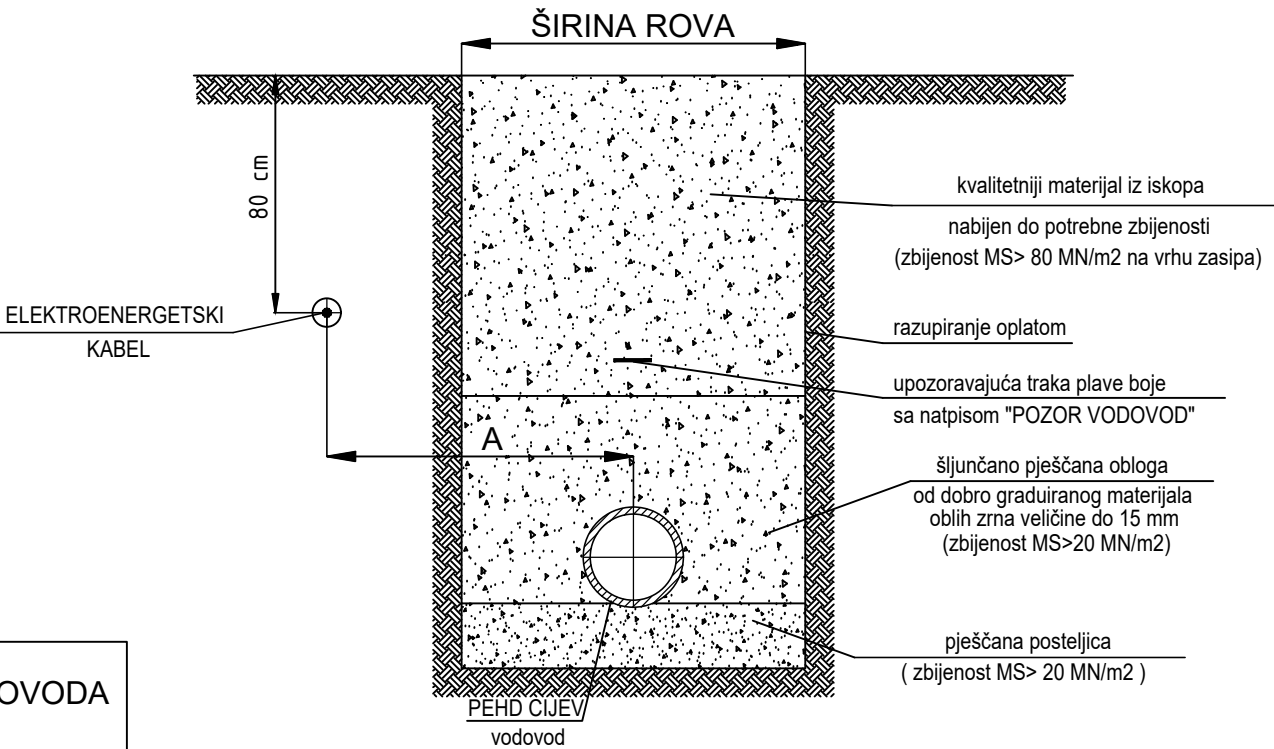

MIN. UDALJENOSTI CJEVOVODA


A - min 1,0 m
B - min 1,5 m

DETALJ KRIŽANJA
VODOVODA SA EE - KABLOVIMA

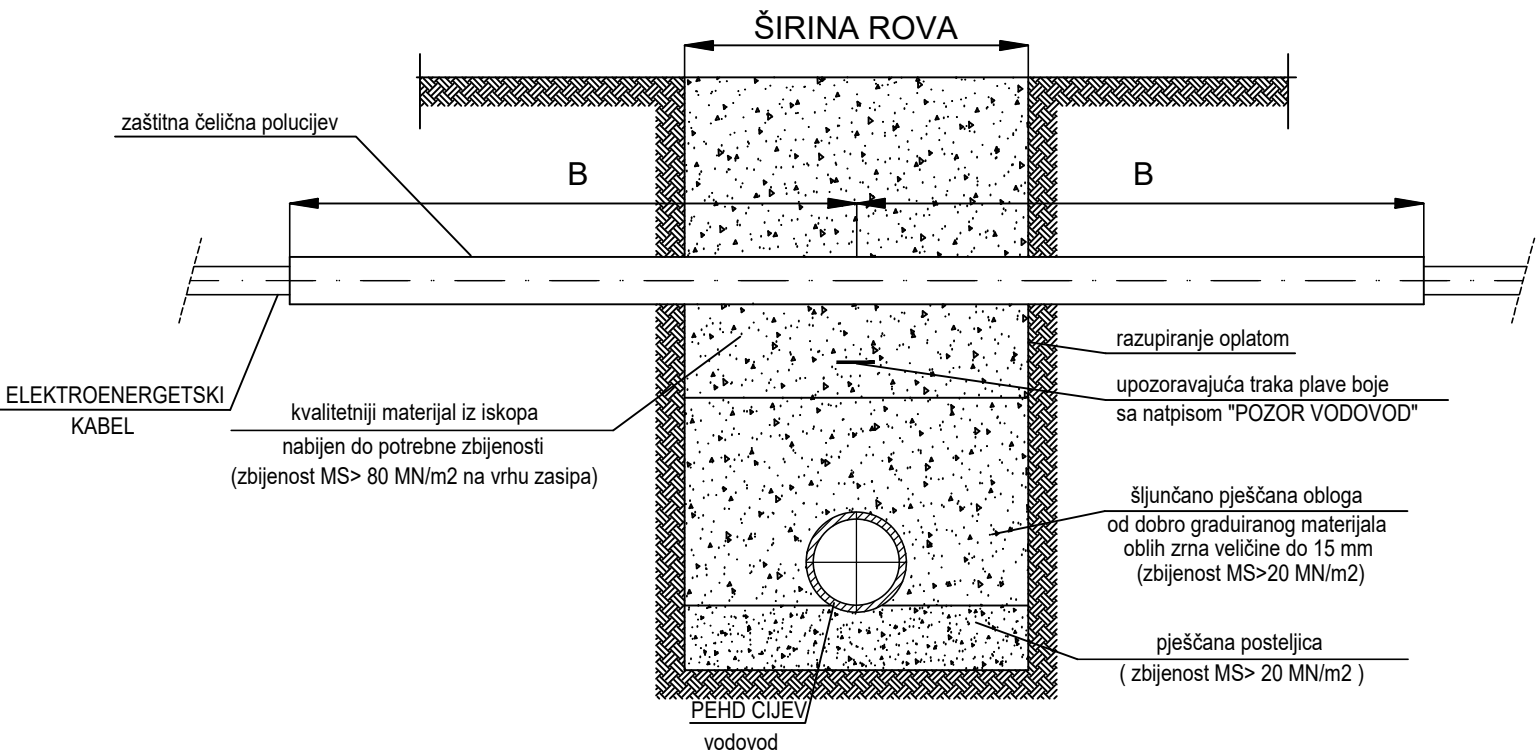

NAPOMENA:

- prilikom obilježavanja trase EE kablova obavezno pozvati predstavnika vlasnika instalacije
- iskop rova za polaganje vodoovoda min. 1m od stupova NN mreže i 3m od stupova 10 kV vodova
- prije početka iskopa obavezno odrediti mikrolokaciju podzemnih kablova,obavezan ručni iskop u blizini EE kablova a sve prema posebnim uvjetima 4/05-79/3-11

Investitor:	G.K.P.KOMUNALAC d.o.o. 48 000 KOPRIVNICA Mosna ulica 15	PROJEKTANT:	
Naziv građevine:	Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća G.K.P.Komunalac d.o.o. Koprivnica - rekonstrukcija cjevovoda u Herešinskoj cesti, ulici Miroslava Krleže i Dr. Željka Selinger	INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD dioničko društvo 10000 ZAGREB Prilaz baruna Filipovića 21 tel. 3717-300 fax. 3717-309	
Dio građevine:		Zajednička oznaka projekta	
Glavni projektant: Damir Gracin, dipl.ing.građ.		Oznaka projekta:	V2-7232/9/G
		Vrsta projekta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT
Projektant - građevinar: Goran Horvat, dipl.ing.građ.		Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT
		Oznaka mape:	
Projektant - arhitekt:		Oznaka knjige:	1.
Suradnici:	Rajko Šimecki, dipl.ing.građ. Tomislav Popov, mag.ing.aedif.	Mjerilo:	1:25
Sadržaj priloga:	TIPSKI DETALJ - PARALELNOG VOĐENJA I KRIŽANJA SA ELEKTRO ENERGETSKIM KABELOM	Datum:	rujan 2011.
Površina: m2		Rev.:	
		Broj priloga:	15.3.