



14.13. ZRAČNI VENTIL NA CJEVOVODU C2 U STACIONAŽI 0+747.36

TLOCRT

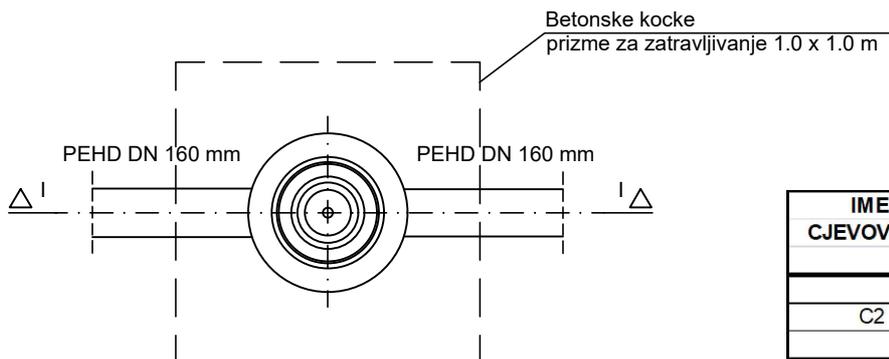

IME CJEVOVODA	STACIONAŽA
C2	0+747.36

PRESJEK I-I

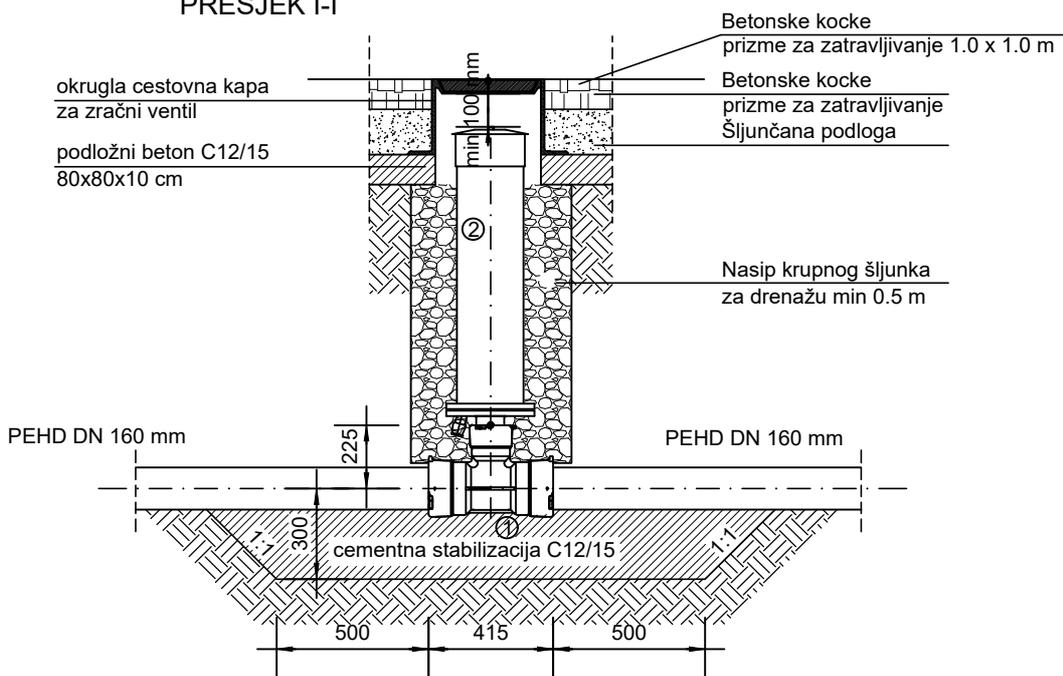

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	MMB - KOMAD DN150/DN80 mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	ZRAČNI VENTIL DN 80 mm U ZAŠ. CIJEVI Rd=1 m, SA BAIO UTIČNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		