


NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C1 PEHD 315


- PROTUPOŽARNI -

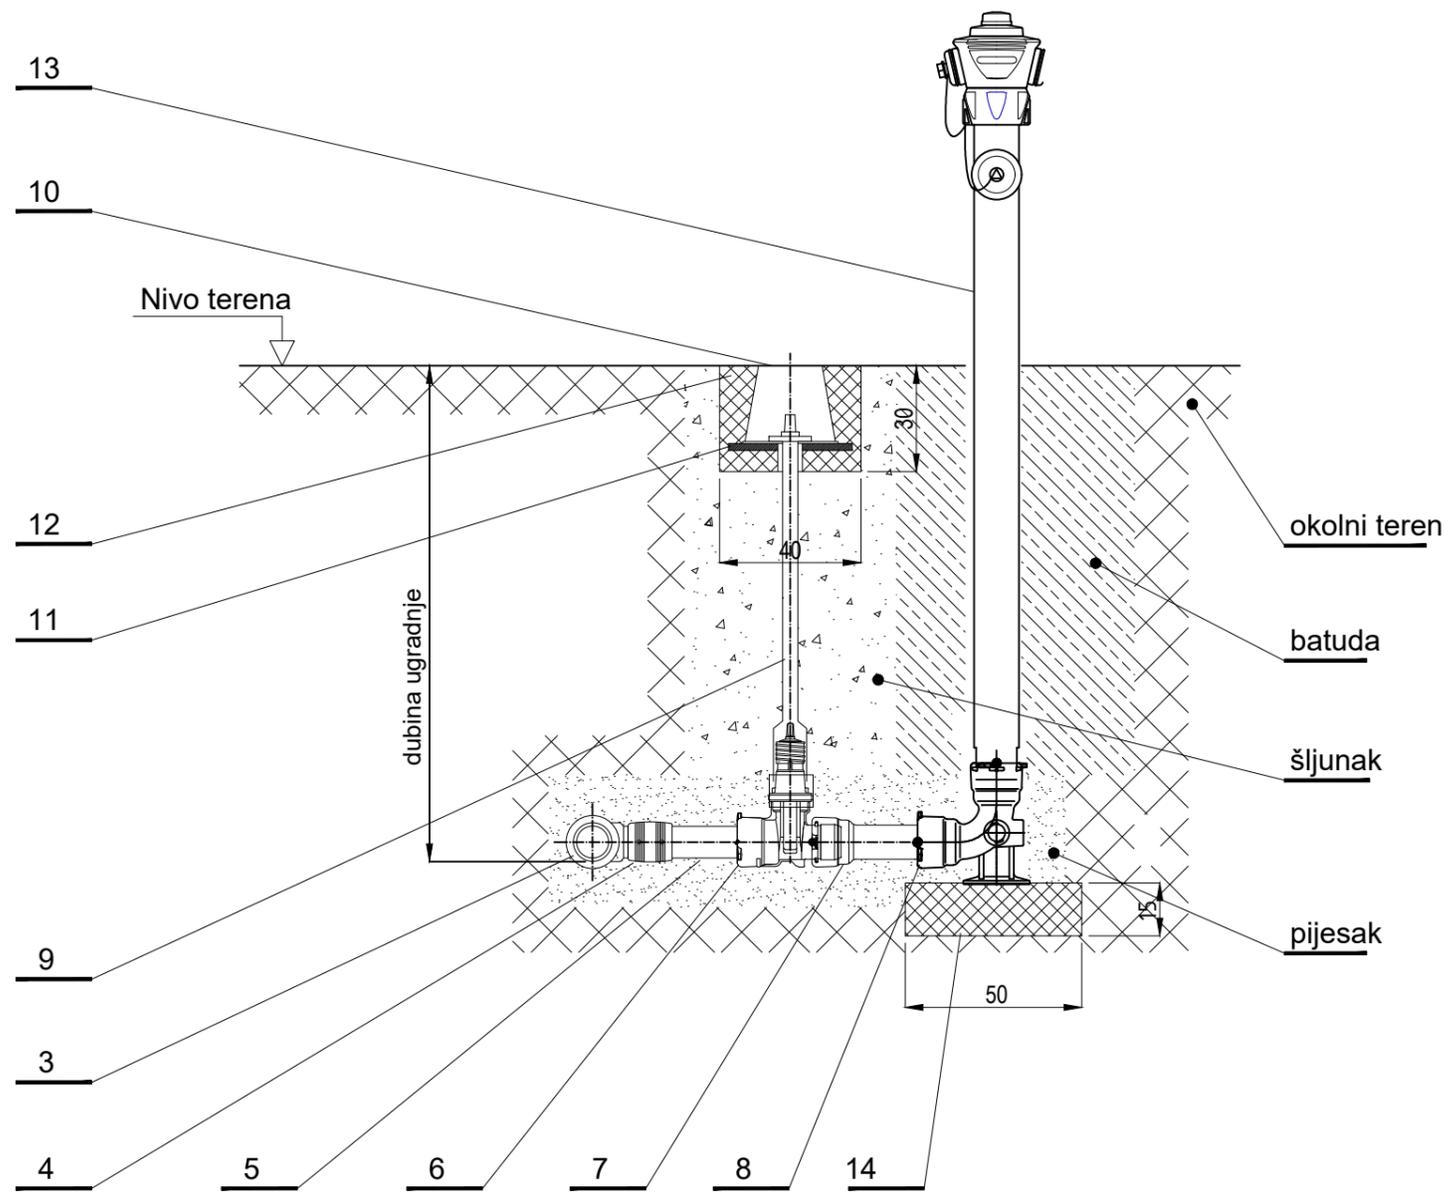

| Poz. | Naziv | Dimenzije |
|------|--|-----------------------|
| 1 | PEHD provodna cijev - projektirana | DN 300 |
| 2 | PEHD spojnica s elektrozaovjnicom | DN 300 |
| 3 | PEHD T-komad, reducirani | DN 300/80 |
| 4 | PEHD spojnica s elektrozaovjnicom | DN 80 |
| 5 | Segment PEHD cijevi | DN 80 |
| 6 | E2 HSM zasun sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80 |
| 7 | SM-komad, dvofunkcionalni naglavak | DN 80/L=380 mm |
| 8 | MMN-komad sa dvofunkcionalnim naglavkom | DN 80 |
| 9 | Teleskopska ugradbena garnitura | DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m |
| 10 | Okrugla ulična kapa | Ø 180 mm |
| 11 | Univerzalna podložna ploča | PVC; Ø 340 mm |
| 12 | Podložni beton za uličnu kapu | C 16/20 |
| 13 | Nadzemni hidrant | DN 80; Rd=1,25 m |
| 14 | Podložni beton za N komad | C 16/20 |

POZICIJE UGRADNJE

| TRASA | OZNAKA | STACIONAŽA | DUBINA UGRADNJE (m) |
|-------|--------|------------|---------------------|
| C1 | NH 1 | 0+37,26 | 1,70 |
| | NH 2 | 0+142,20 | 1,64 |
| | NH 3 | 0+263,70 | 1,64 |
| | NH 4 | 0+377,96 | 2,11 |

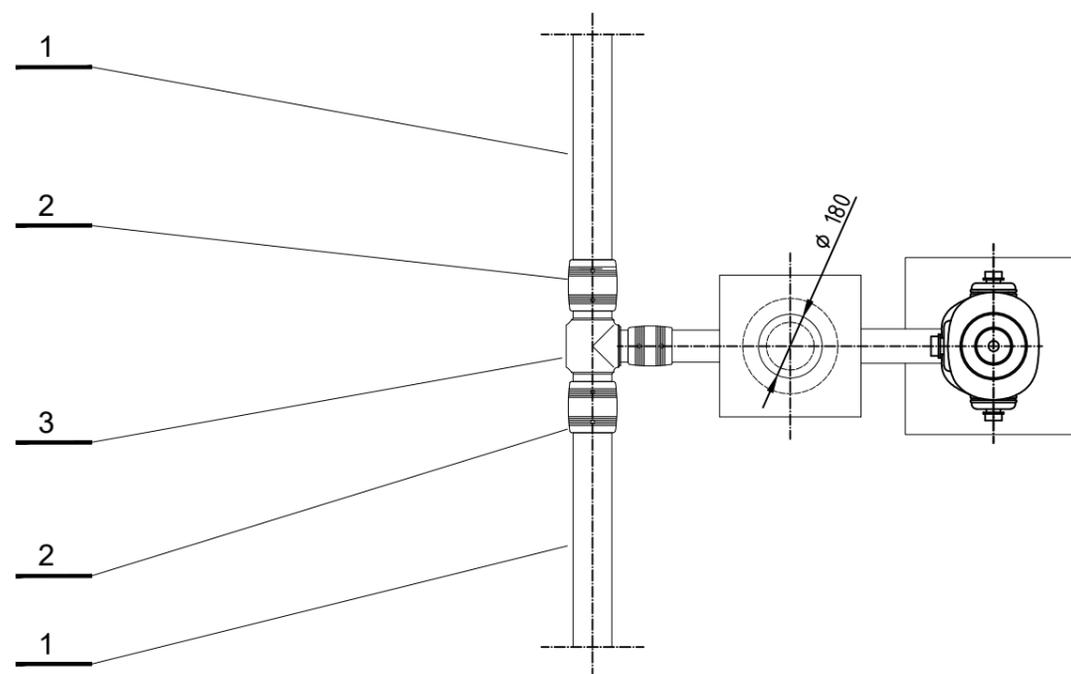

komunalac
48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

građevina REKONSTRUKCIJA VODOVODA

investitor KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5039

lokacija GRAD KOPRIVNICA

razina projekta IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA

projektant Narcis Dergez, ing.grad.

strukovna odrednica proj. GRAĐEVINSKI

suradnik IAKRIZNAK/Razmjena/MARINA3_GLAJNI2_DWG/narcis.jpg

oznaka projekta 02/2018 - G

zaj. oznaka proj.

mjerilo 1 : 20

mjesto

datum 03.2018.

sadržaj NADZEMNI HIDRANT NA DIONICI C1

br. lista 3.3.1.