




ipz dd


Inženjerski projektni, zavod d.d. Prilaz baruna Filipovića 21

ZRAČNI VENTIL NA CJEVOVODU C2 U STACIONAŽI 0+832.98

TLOCRT

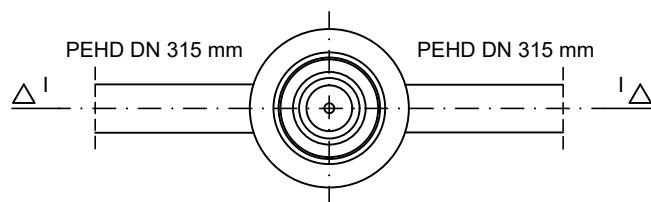

PRESJEK I-I

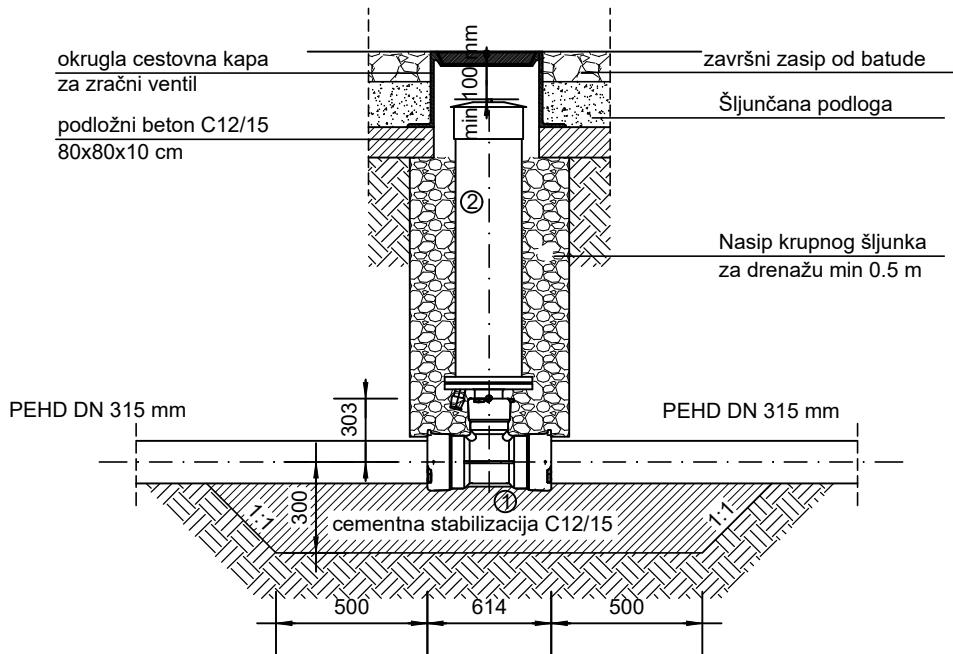

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	MMB - KOMAD DN300/DN80 mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	ZRAČNI VENTIL DN 80 mm U ZAŠ. CIJEVI Rd=1 m, SA BAJO UTIĆNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		