




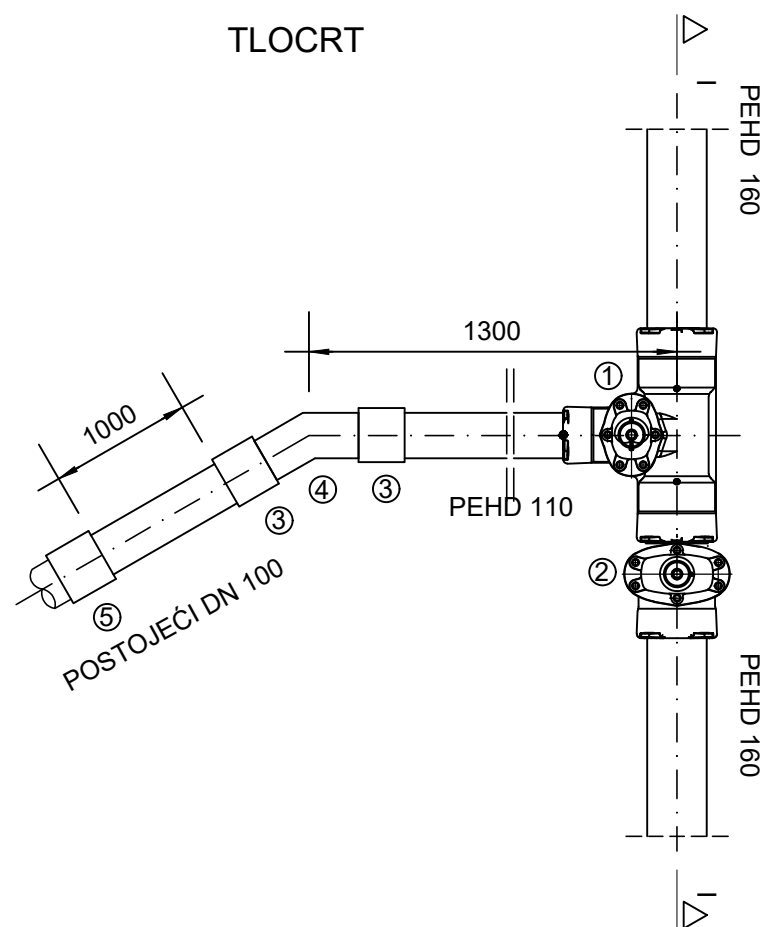

OGRANAK VODOVODA NA DIJELU C3 PEHD 160
U STACIONAŽI 0+149.06

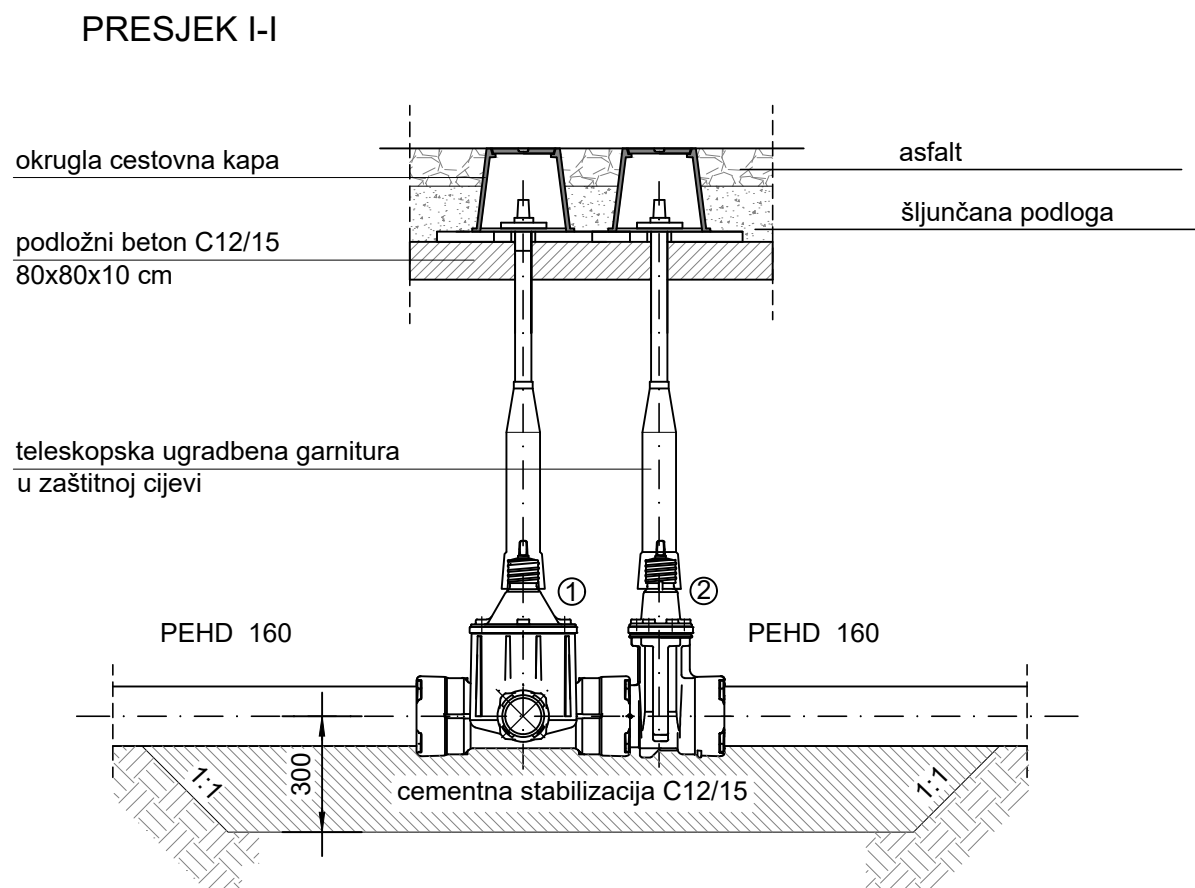

POZICIJA	OPIS KOMADA	KOMADA BROJ
1	MMB - ZASUN DN150/DN100 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	HSM-ZASUN DN150mm SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	ELEKTROSPOJNICA DN 110 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	PEHD LUK 30° - DN110 ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	SPOJNICA SA OBJE STRANE NAGLAVAK ZA PE/PVC CIJEVI DN 100	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		



 komunalac				48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130		tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr	
građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA					
investitor		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.			<div><div>glavni projektant</div><div>Marina Rodak, mag.ing.aedif.</div><div><div>HRVATSKA KOMORA INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA Marina Rodak mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  6 5039</div></div></div>		
lokacija		GRAD KOPRIVNICA					
razina projekta		IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA			projektant		
strukovna odrednica proj.		GRAĐEVINSKI					
oznaka projekta		29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G		suradnik	
mjerilo	1 : 20	mjesto		datum	09.2018.		
sadržaj		OGRANAK VODOVODA NA DIJELU C3				br. lista 3.14.	