





OGRANAK VODOVODA NA DIJELU C5 PEHD DN 315
U STACIONAŽI 0+699.76

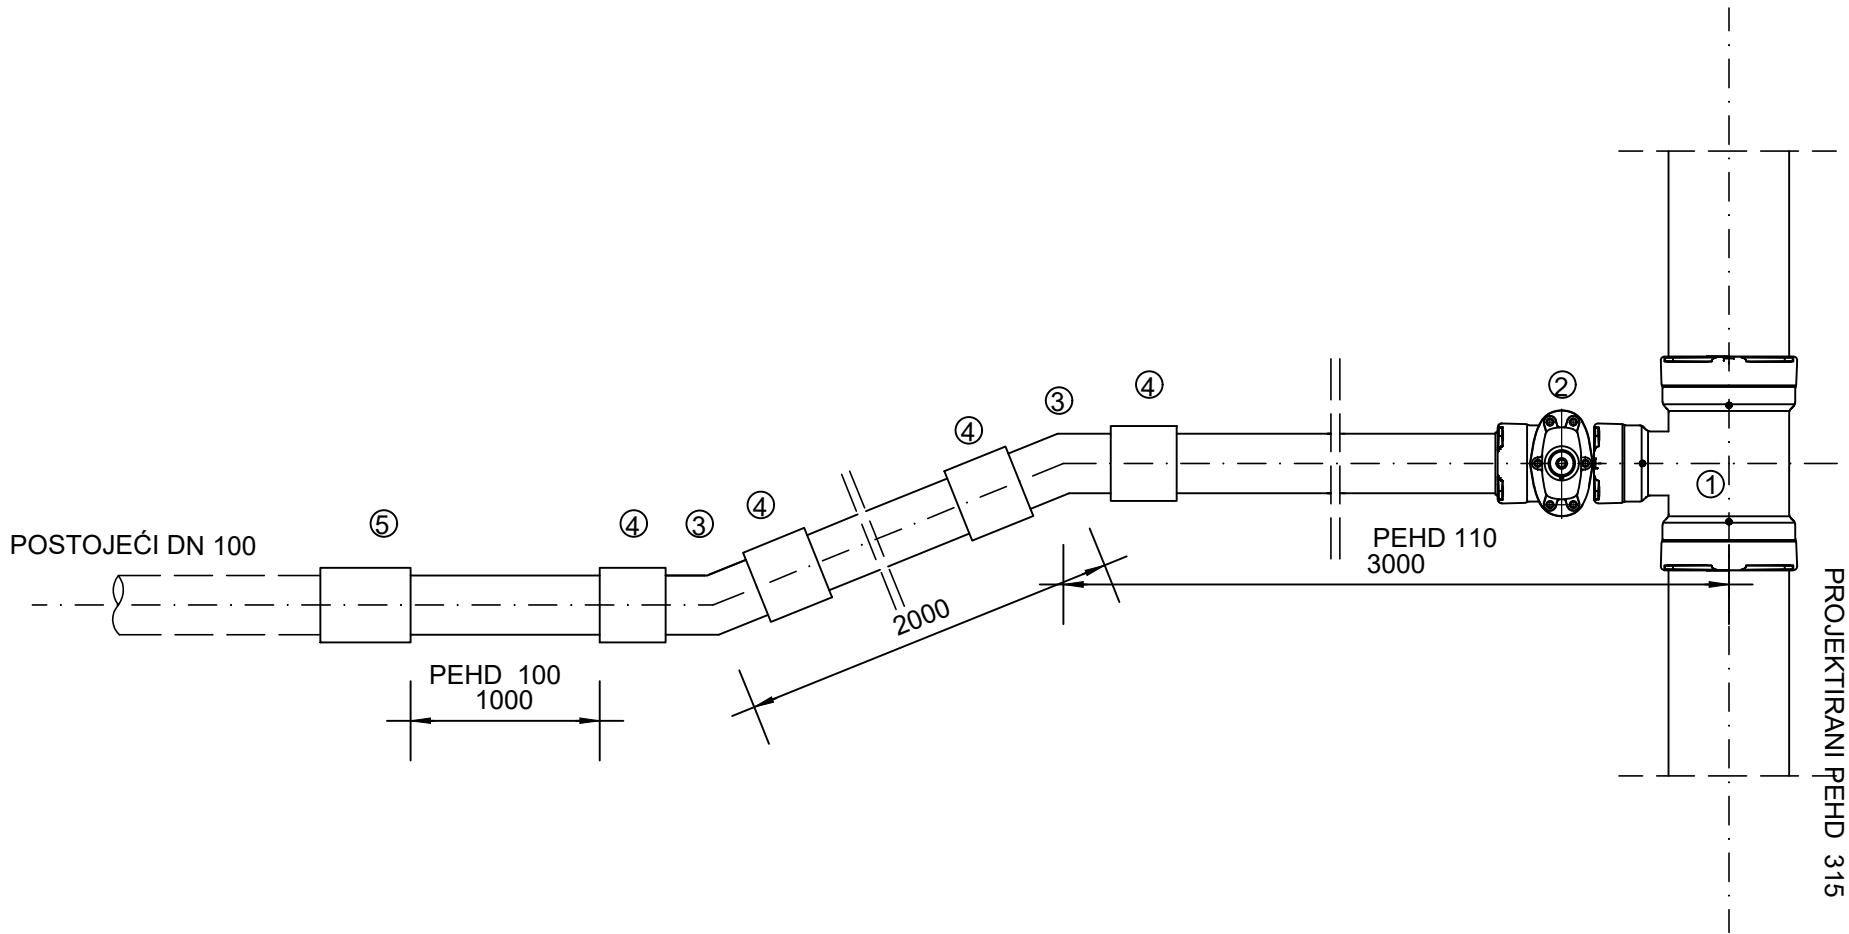

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	MMB - KOMAD DN300/DN100 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	HSM-ZASUN DN100mm SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	PEHD LUK 22° - DN110 ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	ELEKTROSPOJNICA DN 110 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
5	SPOJNICA SA OBJE STRANE NAGLAVAK ZA PE/PVC CIJEVI DN 100	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		

		tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr	
48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130			
građevina	REKONSTRUKCIJA VODOVODA		
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant	 Marina Rodak, mag.ing.aedif.
lokacija	GRAD KOPRIVNICA	projektant	 Marina Rodak, mag.ing.aedif.
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI		
oznaka projekta	29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G
mjerilo	1 : 20	mjesto	
		datum	09.2018.
sadržaj	OGRANAK VODOVODA NA DIJELU C5		br. lista 3.17.