



ZASUNSKA KOMORA ZK1





POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE/PVC CIJEVI I PRIRUBNICOM DN 300	2
2	FF KOMAD Ø 300 mm L=900 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	LEPTIRASTI VENTIL Ø300 mm SA SLOBODNIM PRIRUB. I RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	TT KOMAD Ø 300/Ø 200 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	Q KOMAD Ø 200 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
6	E2 ZASUN Ø200 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
7	FF KOMAD Ø 200 mm L=1000 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
8	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE/PVC CIJEVI I PRIRUBNICOM DN 200	1
9	FFR 200/100 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
10	Q KOMAD Ø 100 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
11	E2 ZASUN Ø100 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
12	FF KOMAD Ø 100 mm L=1200 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
13	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE/PVC CIJEVI I PRIRUBNICOM DN 100	1
14	SPOJNICA SA OBJE STRANE NAGLAVAK ZA PE/PVC CIJEVI DN 100	1
15	T KOMAD Ø 300/Ø 300 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
16	FFR 300/150 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
17	E2 ZASUN Ø150 mm SA RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
18	FF KOMAD Ø 150 mm L=800 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
19	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE/PVC CIJEVI I PRIRUBNICOM DN 150	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		

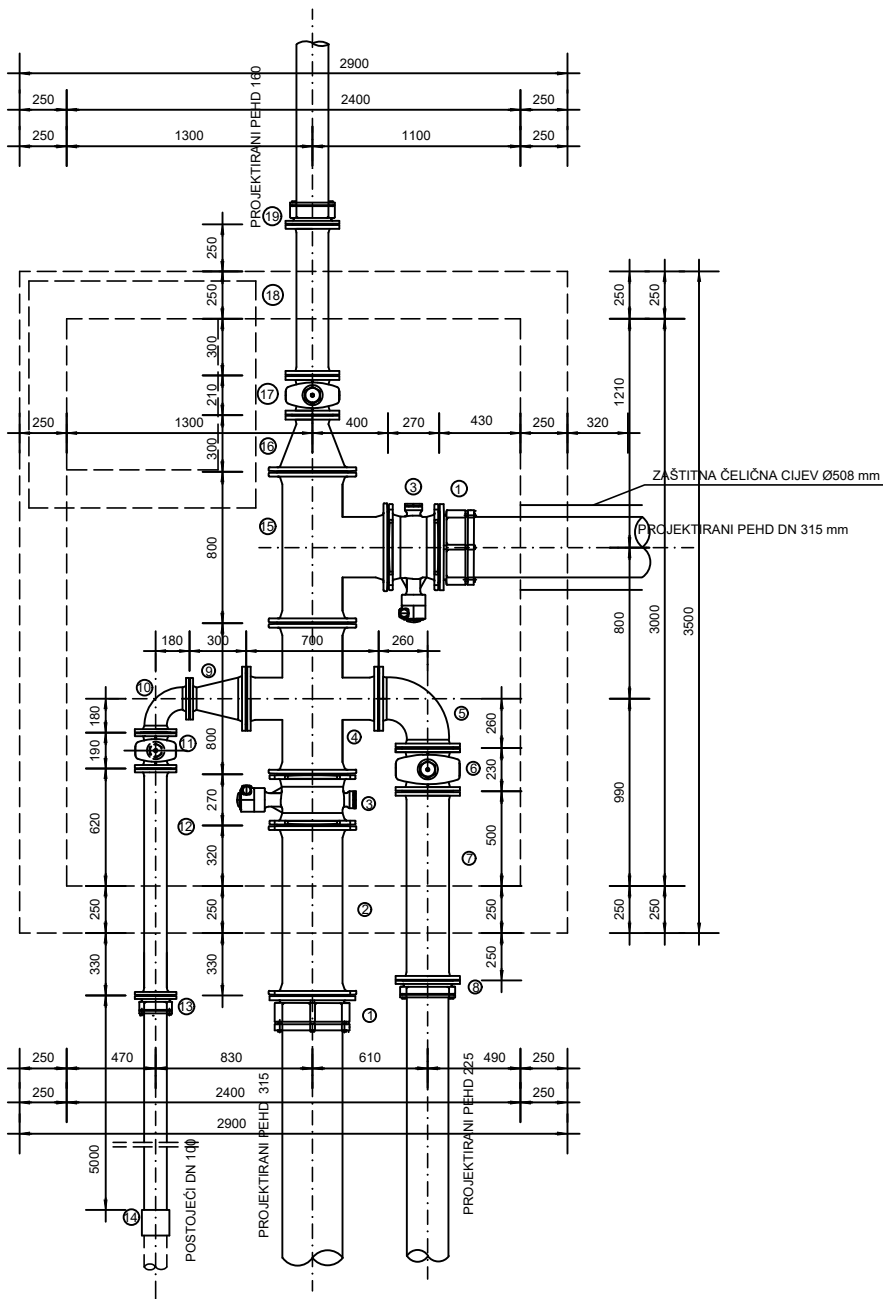


48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, [www.komunalac-kc.hr](http://www.komunalac-kc.hr)

građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA	
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant	 Marina Rodak, mag.ing.aedif.
lokacija	GRAD KOPRIVNICA	projektant	 Marina Rodak, mag.ing.aedif.
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		suradnik
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI		
oznaka projekta	29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G
mjerilo	1 : 40	mjesto	datum 09.2018.
sadržaj	ZASUNSKA KOMORA ZK1		br. lista 3.37.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

  
Marina Rodak, mag.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

