



OGRANAK VODOVODA NA DIJELU C2 PEHD 225  
U STACIONAŽI 0+206.95

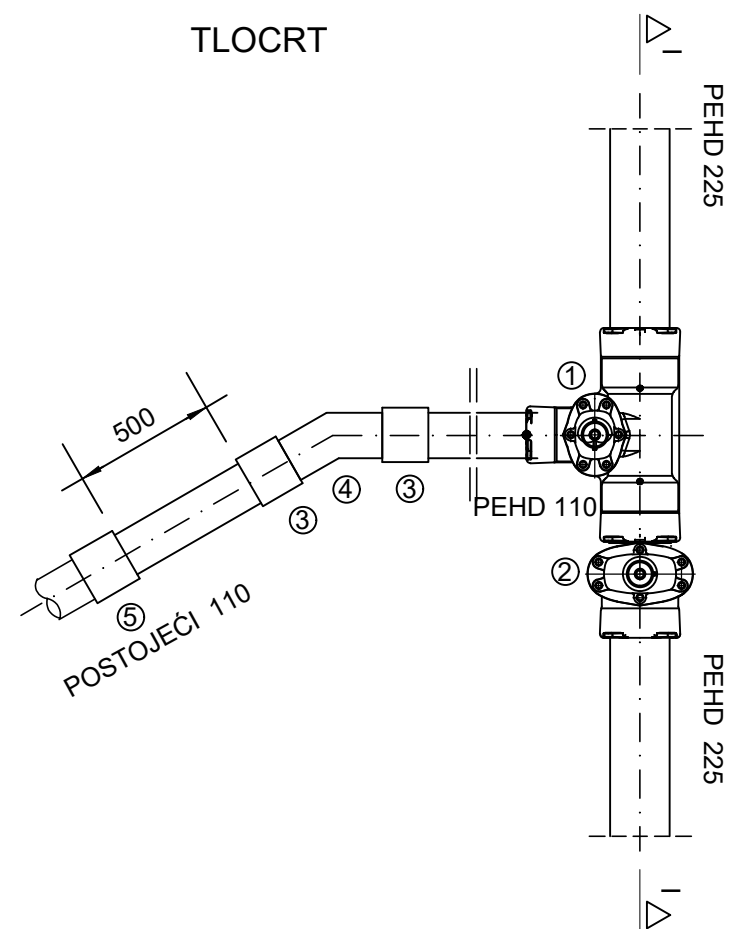

PRESJEK I-I

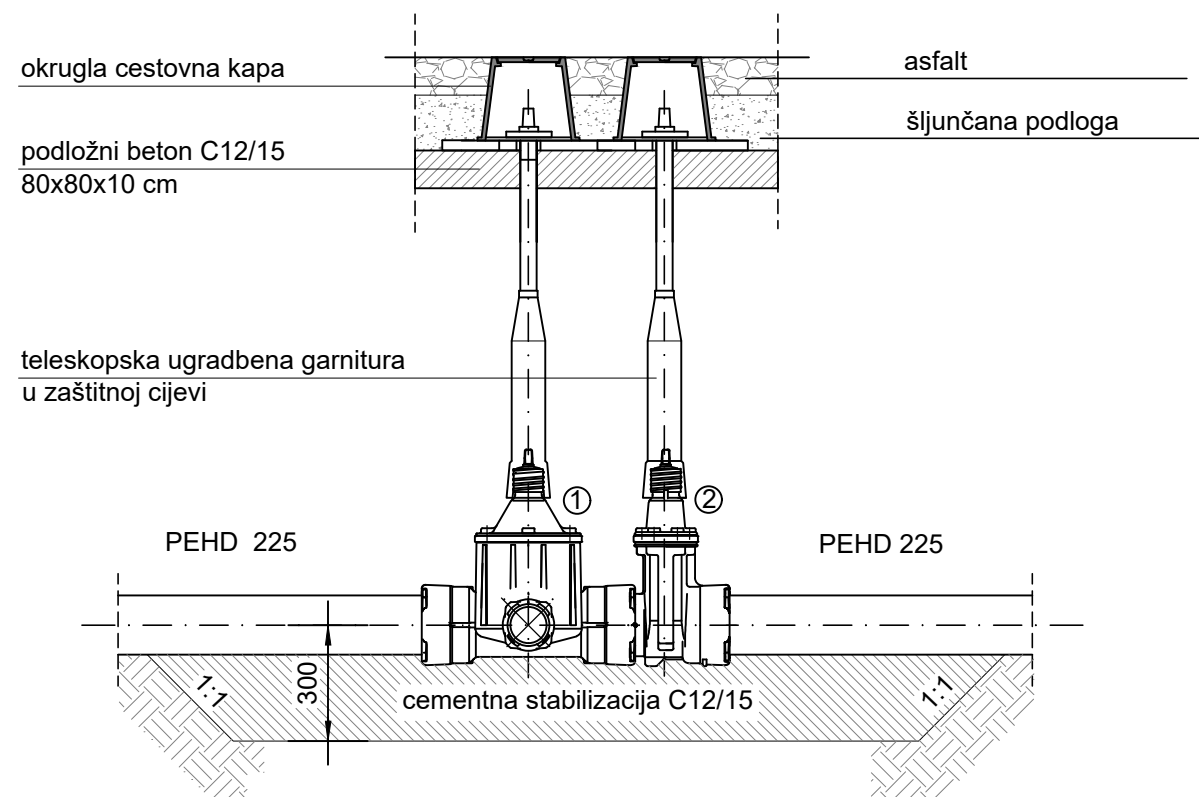

POZICIJA	OPIS KOMADA	KOMADA BROJ
1	MMB - ZASUN DN200/DN100 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	HSM-ZASUN DN200mm SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	ELEKTROSPOJNICA DN 110 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	PEHD LUK 30° - DN110 ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	SPOJNICA SA OBJE STRANE NAGLAVAK ZA PE/PVC CIJEVI DN 100	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		



48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

građevina	REKONSTRUKCIJA VODOVODA		
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant	Marina Rodak, mag.ing.aedif.
lokacija	GRAD KOPRIVNICA	projektant	Marina Rodak, mag.ing.aedif.
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI		
oznaka projekta	29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G
mjerilo	1 : 20	mjesto	datum 09.2018.
sadržaj	OGRANAK VODOVODA NA DIJELU C2		
			br. lista 3.13.