



ČVORIŠTE NA VODOVODU NA DIJELU C2
PRIKLJUČAK VELIKOG POTROŠAČA
NA STACIONAŽI 0+246.46




POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	MMB - KOMAD DN200/DN100 ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	HSM-ZASUN DN100 SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	LUK PEHD DN 100/45° ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	SPOJNICA SA ELEKTROZAVOJNICOM PEHD DN100 mm, SDR17 ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
5	PRIKUBNICA "SISTEM 2000" SA NAGLAVKOM ZA PE CIJEVI d=100 mm, PRITISAK OD 10 BARA	1

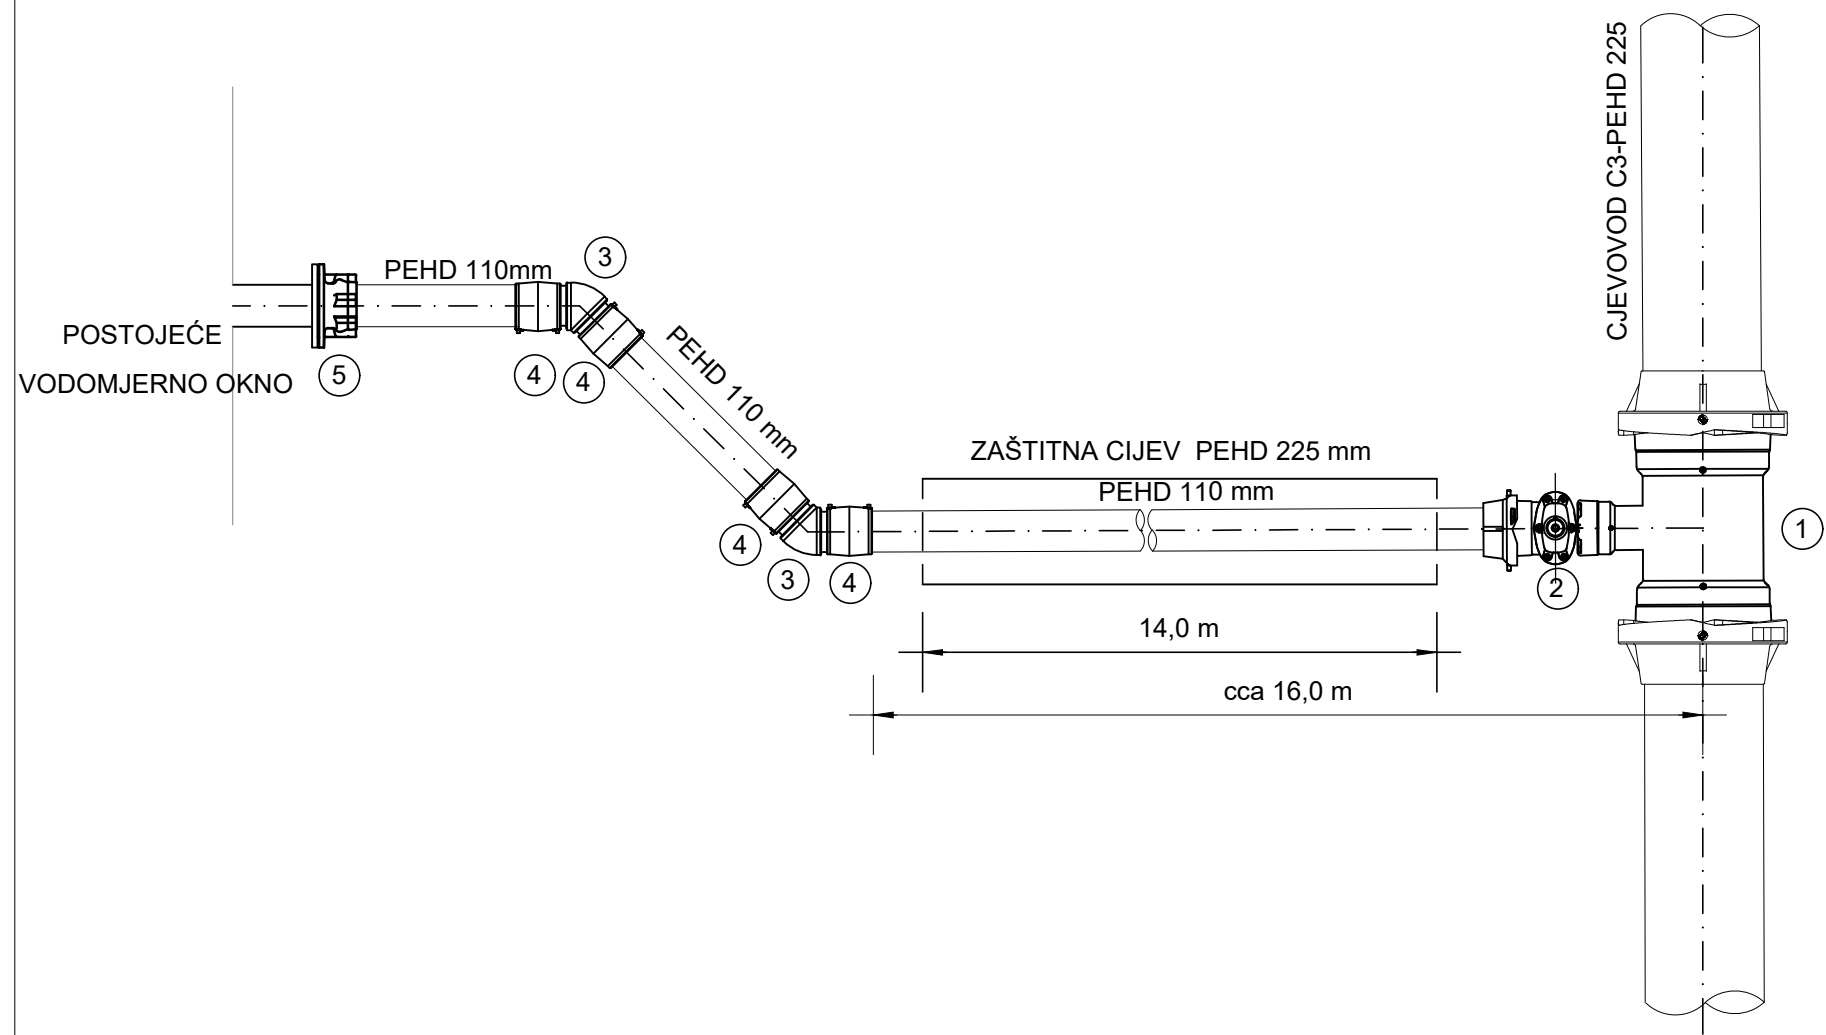

48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA				
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif. 				
lokacija	GRAD KOPRIVNICA					
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA	projektant				
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI					
oznaka projekta	29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G	suradnik		
mjerilo	1 : 20	mjesto				datum
sadržaj	ČVORIŠTE NA VODOVODU NA DIJELU C2				br. lista	3.28.