



ČVORIŠTE NA VODOVODU NA DIJELU C3
PRIKLJUČAK VELIKOG POTROŠAČA
NA STACIONAŽI 0+302.66





POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	MMB - KOMAD DN150/DN80 ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	HSM-ZASUN DN80 SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	LUK PEHD 80/45° ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
4	SPOJNICA SA ELEKTROZAVOJNICOM PEHD 80 mm, SDR17 ZA PRITISAK OD 10 BARA	4
5	PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA PE CIJEVI d=80 mm, PRITISAK OD 10 BARA	1

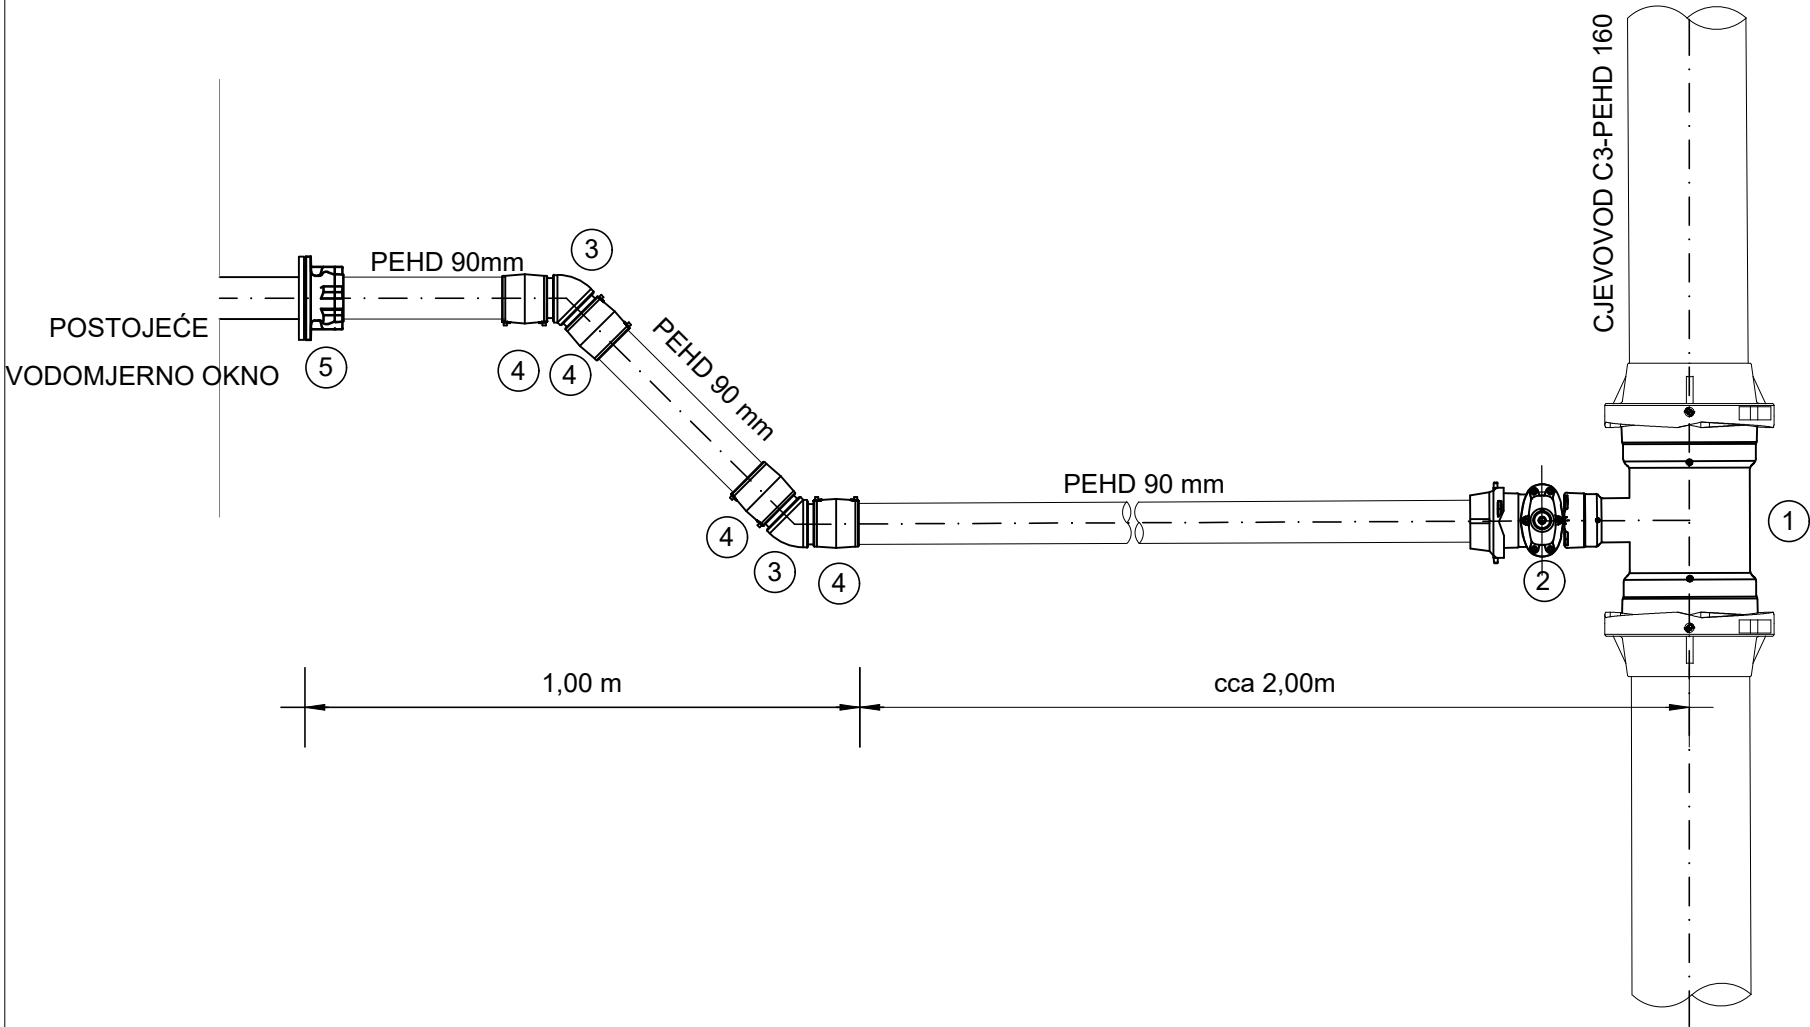


48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130

tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr

građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA	
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant	 Marina Rodak, mag.ing.aedif.
lokacija	GRAD KOPRIVNICA	projektant	 Marina Rodak, mag.ing.aedif.
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA	suradnik	
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI		
oznaka projekta	29/2018 - G	zaj. oznaka proj.	V2-7232/10/G
mjerilo	1 : 20	mjesto	
		datum	09.2018.
sadržaj	ČVORIŠTE NA VODOVODU NA DIJELU C3		br. lista 3.29.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA


Marina Rodak, mag.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

