

KLASA: 361-03/18-01/2351
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 17. travnja 2018.

Koprivničke vode d.o.o.
Mosna ulica 15a
48000 Koprivnica

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica

Građevina: Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec –
dionica u dijelu ulice Ivana Česmičkog

Veza: Vaš dopis broj: 2268/2018, od 21. ožujka 2018.

Poštovani,

projektant (investitor) je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje: EKI) unutar zone zahvata. U slučaju da je utvrđeno da u zoni zahvata postoji EKI potrebno je predvidjeti zaštitu ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik). Postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV.
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV.
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.“

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

Projektant je obvezan u projektu projektirati kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

S poštovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA *RAVNATELJ*
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
4 Z A G R E B *mr. sc. Mario Weber*
P. O. A. Mica

Privitak (2)

1. Idejno rješenje
2. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta možete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije „e-Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

POPIS INFRASTRUKTURNIH OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	052/621-477	Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-zahitjevi.t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01/5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	VIPnet d.o.o.	Vrtini put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@vipnet.hr



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreža

Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

R.F. Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

Forko 6

GKP KOMUNALAC

SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA

MOSNA ULICA 15

48000 Koprivnica

KOMUNALAC	
Broj	Dana
3761	27-03-2018

Oznaka T43-44214715-18

Kontakt osoba Marijana Tuđman

Telefon +385 1 4918 658

Datum 27.03.2018.

Nastavno na **IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREŽE ZA POVEZIVANJE CRPILIŠTA IVANŠČAK I LIPOVEC - DIONICA U DIJELU ULICE IVANA ČESMIČKOG NA K.Č. 4642, 4641, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4, 4231/2, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1, 13554/1, 3605/27, 3605/28 i 3647/4 K.O. Koprivnica**
INVESTITOR: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15 a, 48000 Koprivnica

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

**IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)**

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim tehničkim rješenjima s tehničko tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.
3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i izmještanja, dodatno zatražiti od HT.
4. Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomašković - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B. Batelić, B. Drilo, N. Rapaić, S. Kramar

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa

Datum 27.03.2018.
Za T43-44214715-18
Strana 2

5. Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti definirali na novim parcelama.
6. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba **Dalibor Carek**, mob: 098-222477, email: dalibor.carek@t.ht.hr).
7. Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
8. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.
9. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
10. Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točki 6, kako bi osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.


Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 27.03.2020. godine.

S poštovanjem,


**Direktor Odjela upravljanja elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturom**

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: marina.rodjak@komunalac-kc.hr

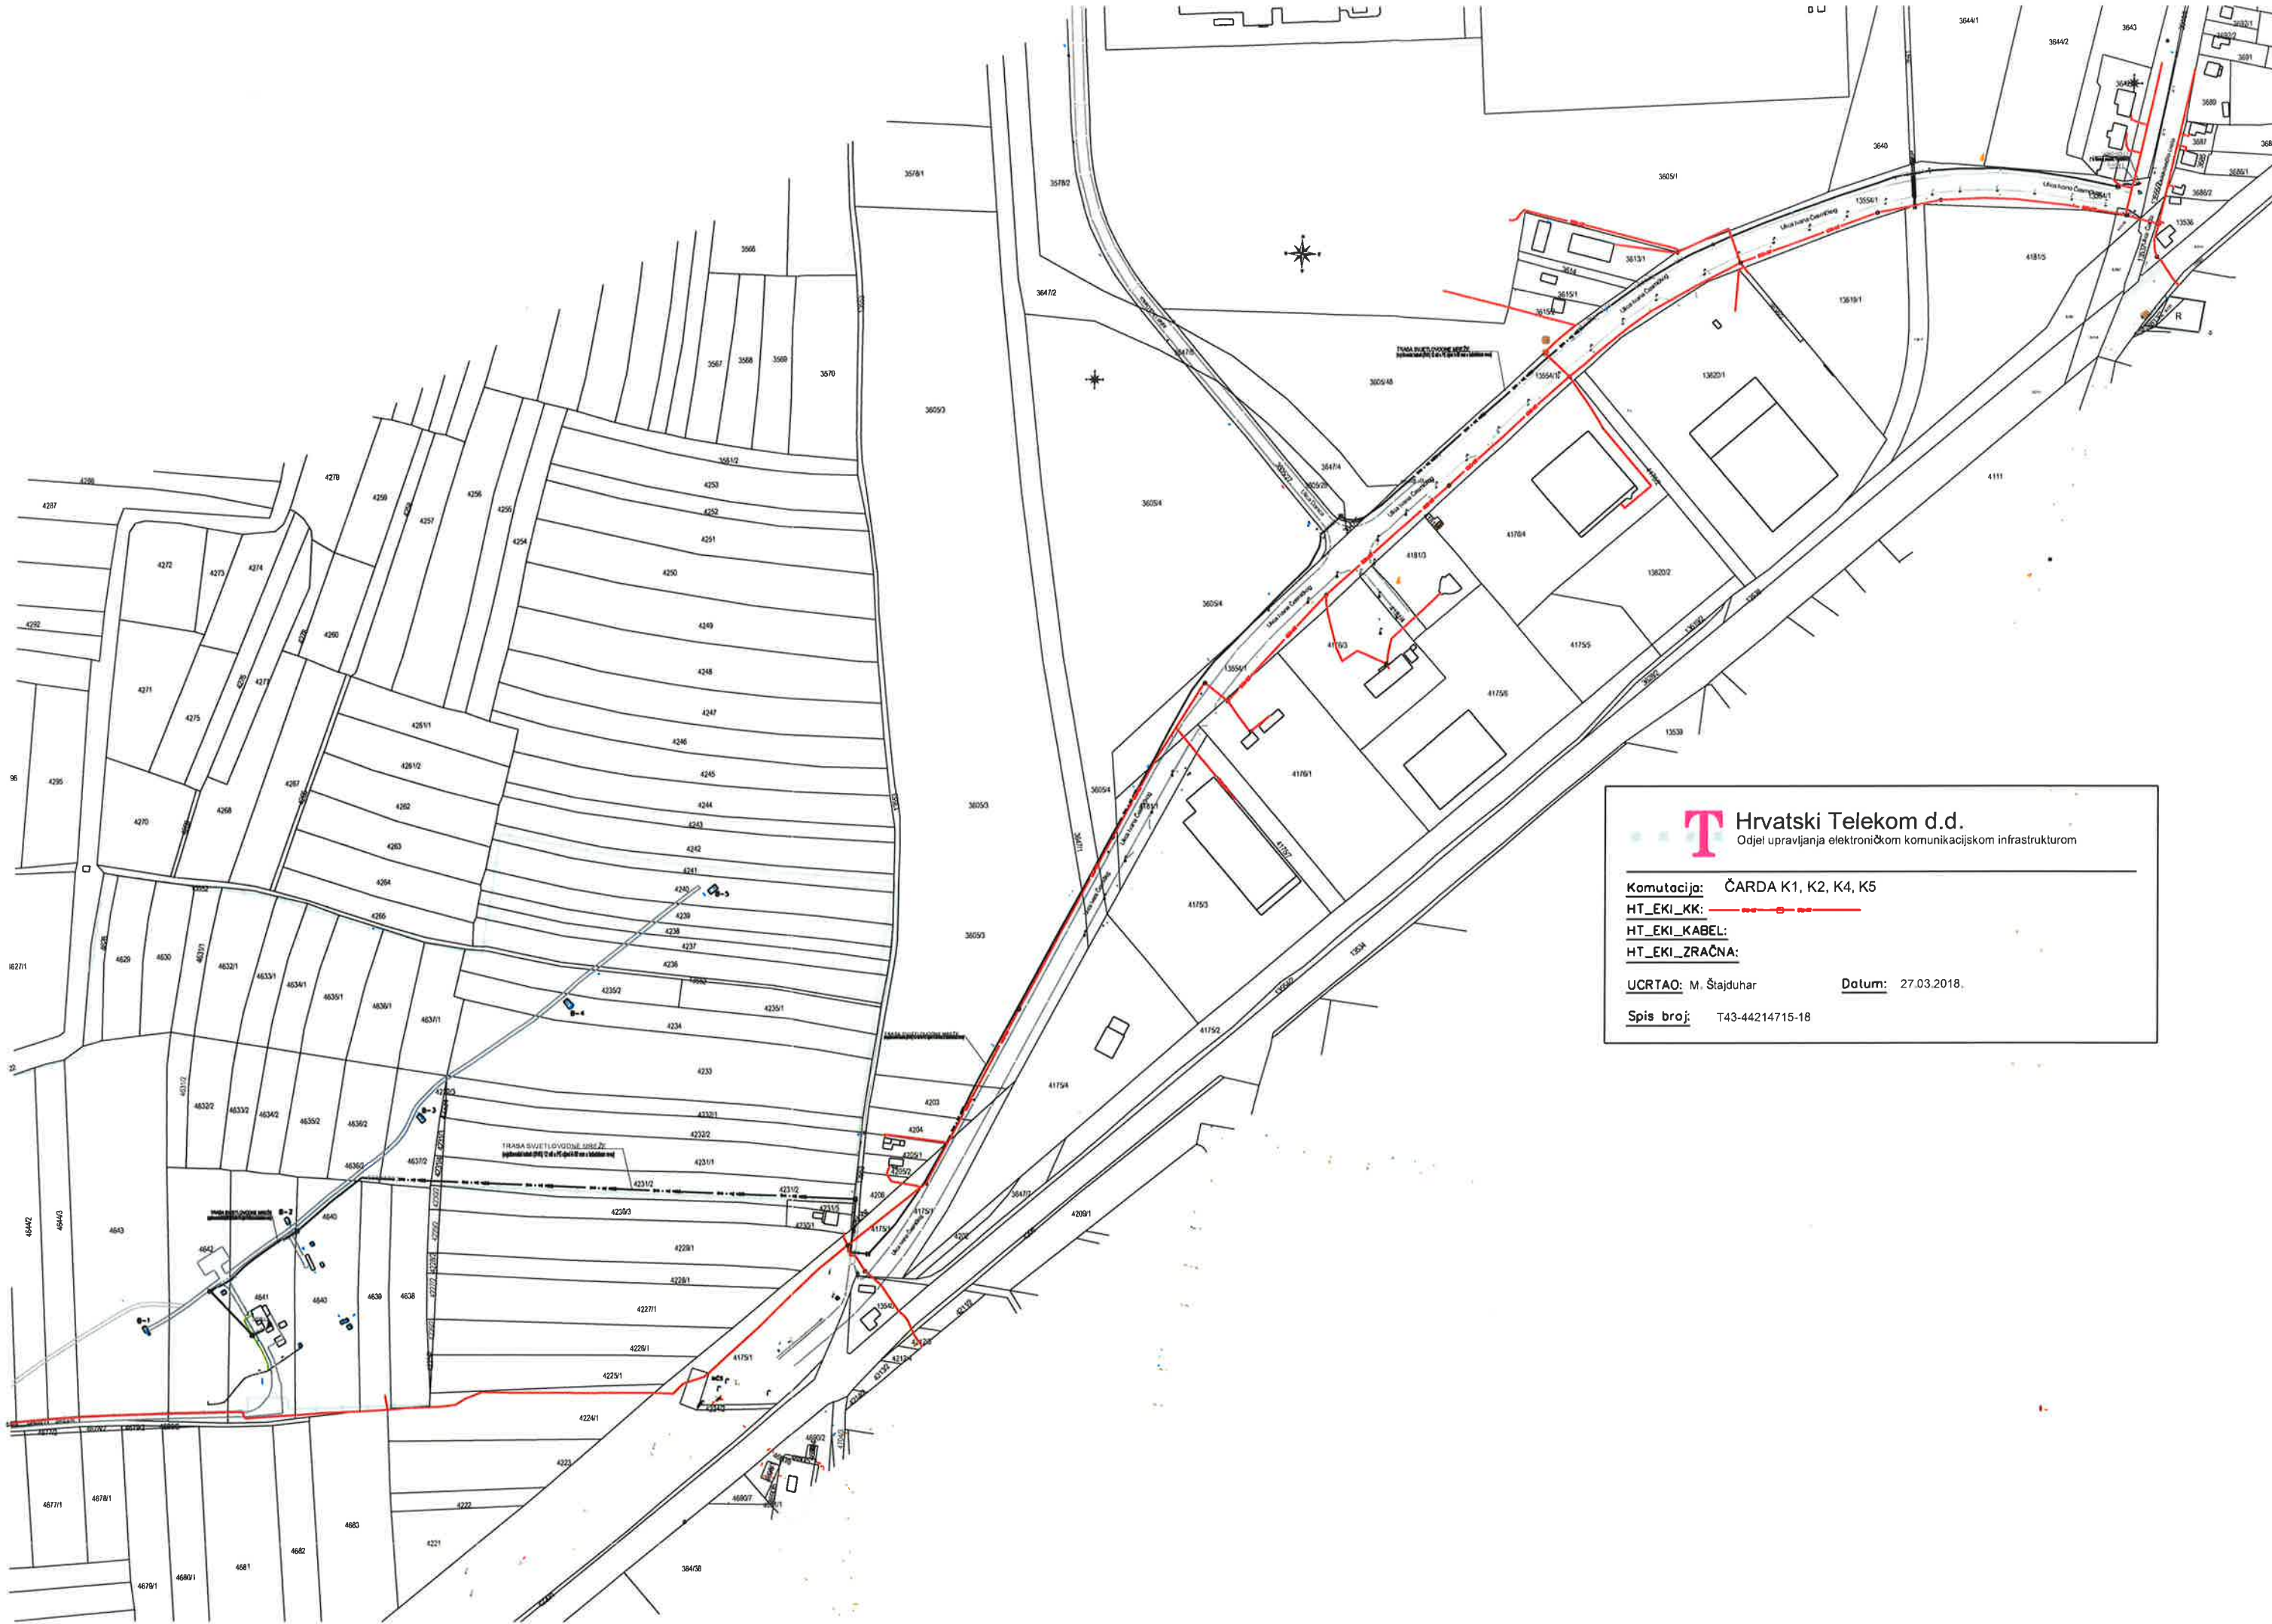

T Hrvatski Telekom d.d.
Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

Komutacija: ČARDA K1, K2, K4, K5
HT_EKI_KK: 
HT_EKI_KABEL:
HT_EKI_ZRAČNA:
UCRTAO: M. Štadiuhar **Datum:** 27.03.2018.
Spis broj: T43-44214715-18



OT – Optima Telekom d.d., Bani 75A, Buzin, 10010 Zagreb
IBAN: HR3023600001101848050 OIB: 36004425025
KONTAKT: CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr
info@optima-telekom.hr

GKP Komunalac d.o.o.

Mosna ulica 15

48000 Koprivnica

Broj: OT-48-54/18

Datum obrade: 06.04.2018.

Predmet: Izjava o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Poštovani,
dana 21.03.2018. zaprimili smo Vaš zahtjev za očitovanjem o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata sa sljedećim opisom:

Za investitora KOPRIVNIČKE VODE, Mosna ulica 15 a, Koprivnica, predviđena je izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec u dionici projekta u dijelu Ulice I. Česmičkog u Koprivnici. Idejno rješenje izrađeno po GKP Komunalac, TD: 10/2018 projektant: Škrinjar V.

Na Vaš zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na k.č. 4642, 4641, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4, 4231/2, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1, 13554/1, 3605/27, 3605/28, 3647/4, k.o. Koprivnica, p.u. Koprivnica. ima izgrađenu vlastitu elektroničku infrastrukturu. Uz izjavu Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektroničke komunikacijske infrastrukture predstavljaju trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvučenih u kabelsku kanalizaciju Hrvatskog Telekom d.d.

Radove u blizini elektroničke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13).

U slučaju potrebe za izmicanjem elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatražiti dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojeće svjetlovodne mreže i smjernice za izradu projekta izmicanja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Na projekt izmicanja elektroničke komunikacijske infrastrukture obavezno zatražiti suglasnost Optima Telekom d.d. koja je preduvjet za realizaciju izmicanja svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

S poštovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite možete nas kontaktirati na:

Kontakt osoba: Damir Hržina


Kontakt telefon: +38515492310

Kontakt email: damir.hrzina@optima-telekom.hr

Kontakt email2: EKI-izjave@optima-telekom.hr

Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pečata.

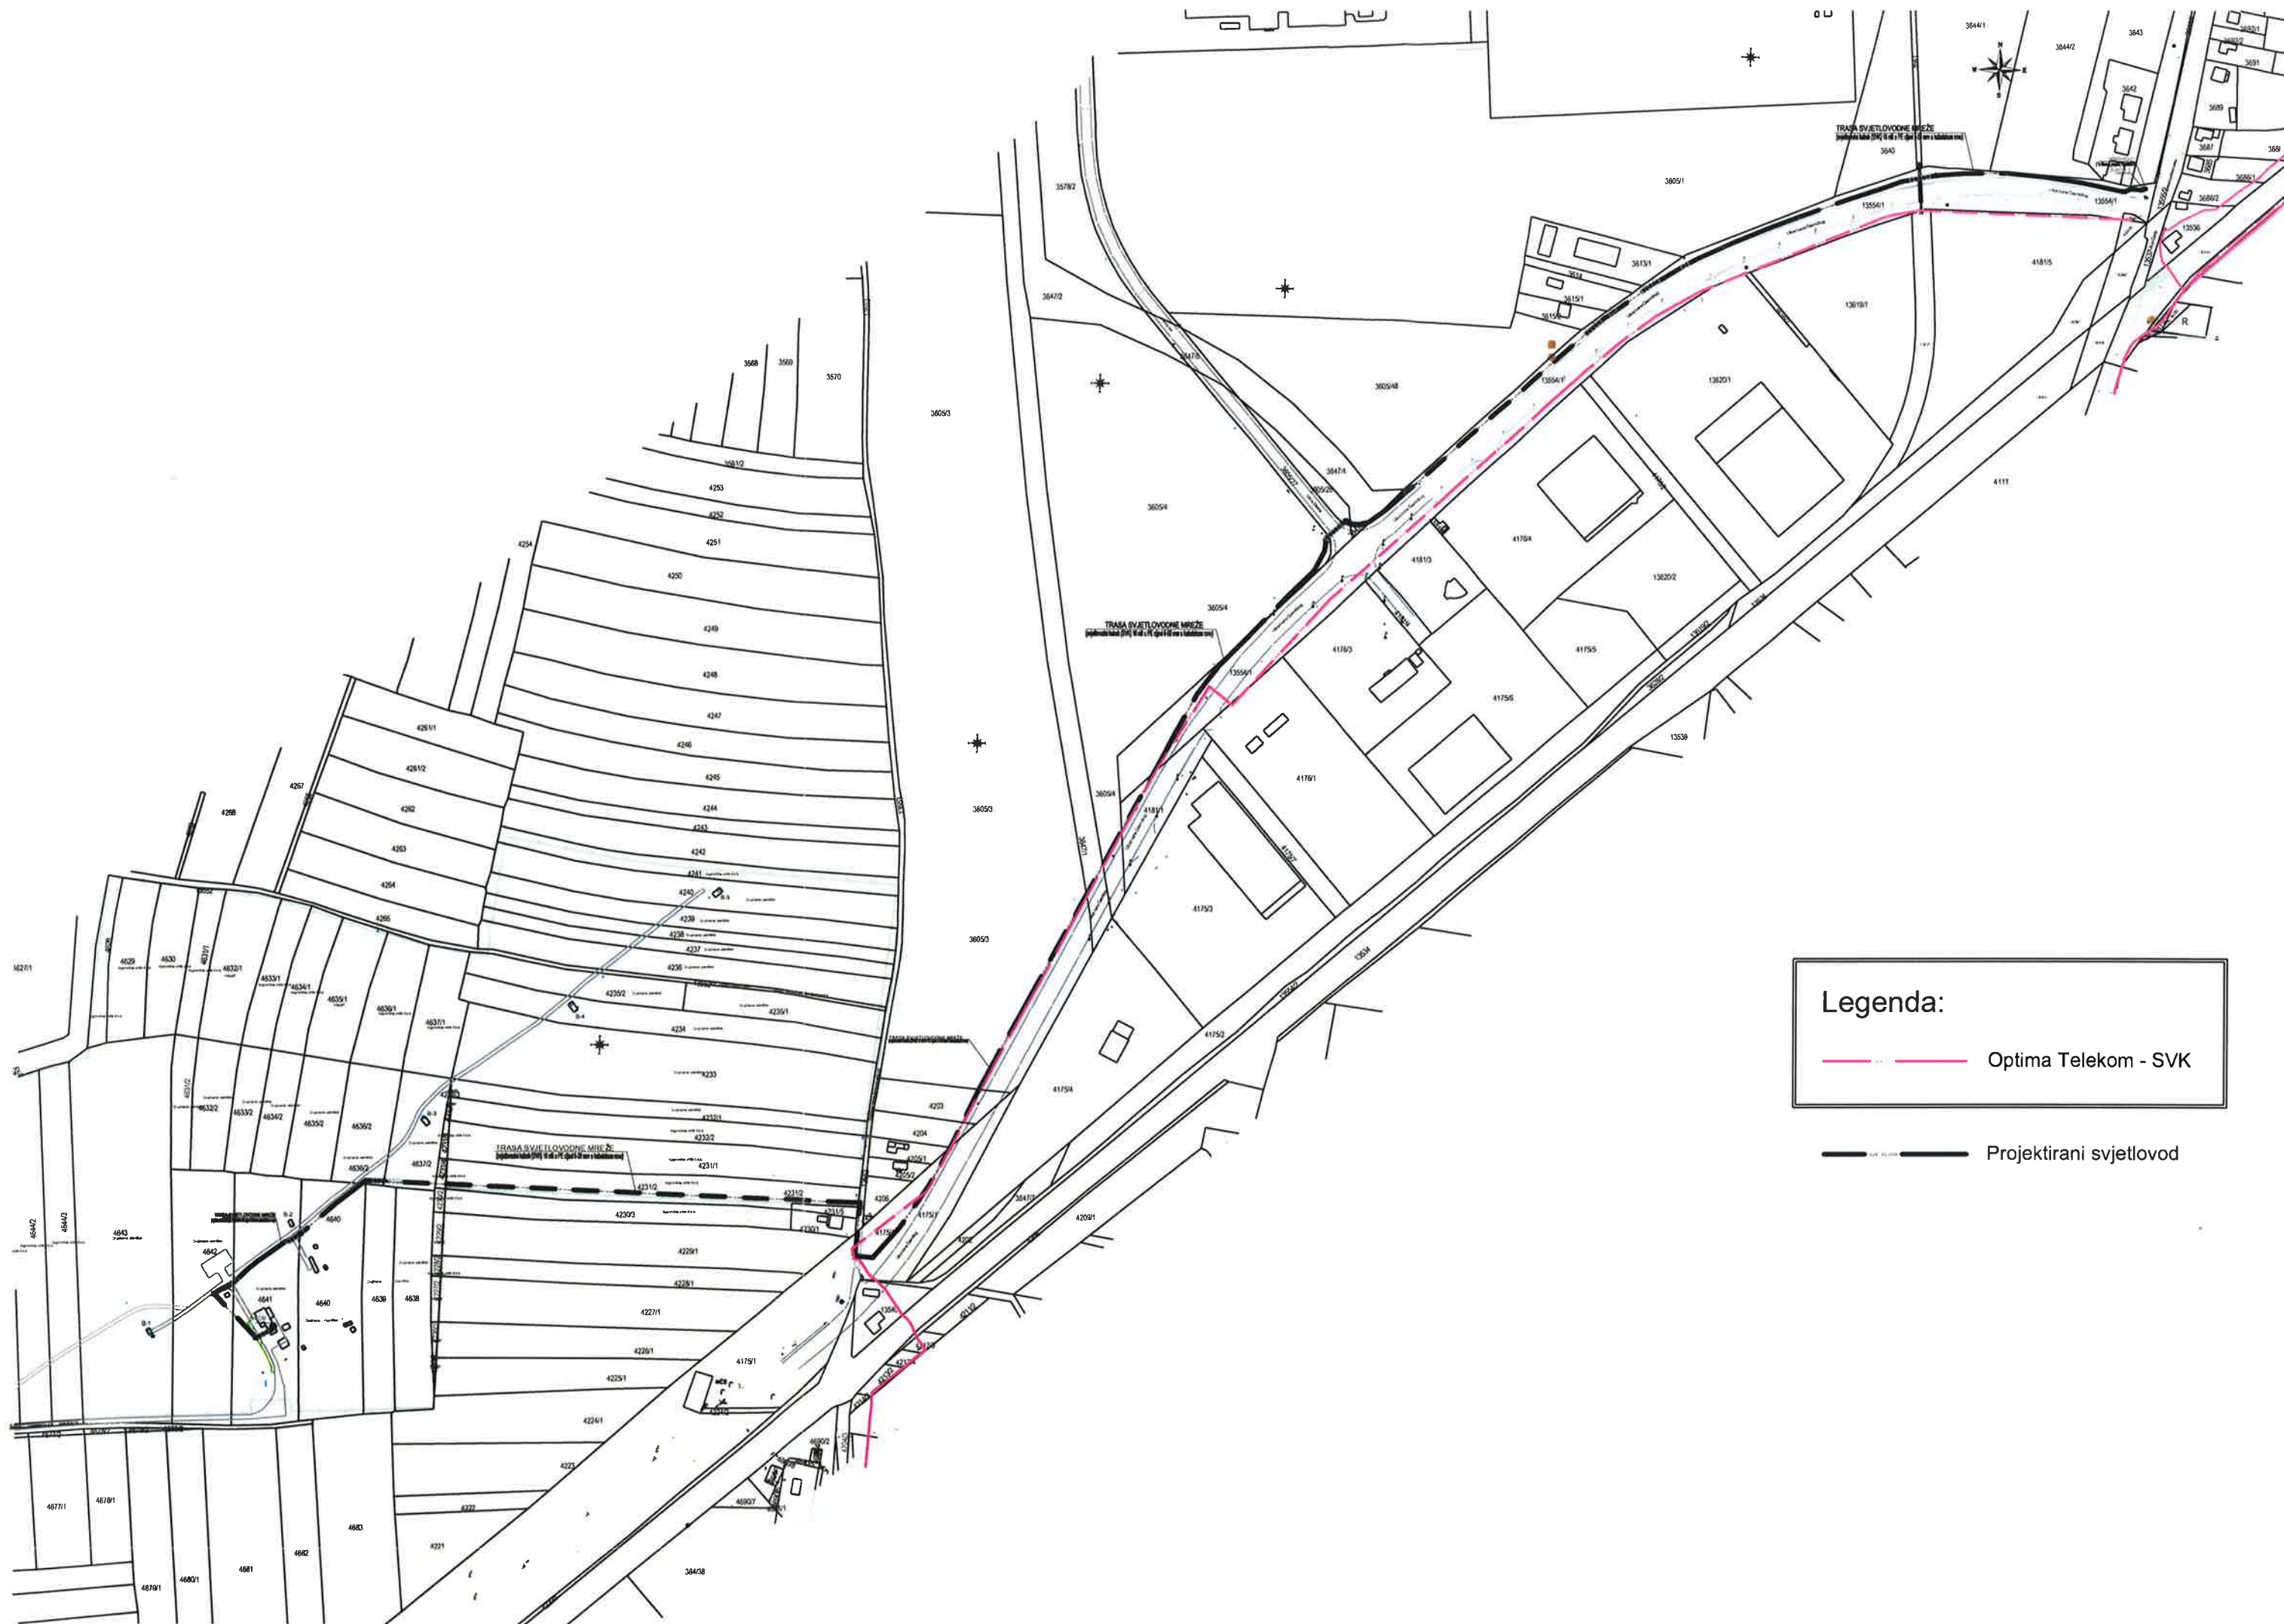



GKP Komunalac d.o.o.
Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanja rasvjete
Mosna ulica 15
HR 48 000 Koprivnica

Zagreb, 26.03.2018.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Poštovani,

primili smo Vaš dopis vezan za položaj naše infrastrukture u zoni zahvata izgradnje građevine:
IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREŽE ZA POVEZIVANJE CRPILIŠTA IVANŠČAK I LIPOVEC - DIONICA U
DIJELU ULICE IVANA ČESMIČKOG.

Ovim putem izjavljujemo da zoni zahvata nemamo položenu svoju infrastrukturu.

S poštovanjem,

138


VALENTINA LIJLAK


vipnet d.o.o.
Vrtni put 1 • 10000 Zagreb

ELEKTRA KOPRIVNICA
48 000 Koprivnica
Hrvatske državnosti 32

"KOPRIVNIČKE VODE" d.o.o.

MOSNA ULICA 15A

48000 KOPRIVNICA

TELEFON • 048 654 000 •
TELEFAKS • 048 654 000 •
POŠTA • 48 000 KOPRIVNICA • SERVIS
IBAN • HR1923600001400165443

NAŠ BROJ I ZNAK 400500102/1775/18DK

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET posebni uvjeti

DATUM 04.04.2018.

Poštovani,

na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) te vašeg zahtjeva broj 2267/2018 od 21.03.2018. godine i
Idejnog rješenja broj T.D. 10/2018 za **izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i
Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici** koje je izradio GKP "KOMUNALAC" d.o.o.,
iz Koprivnice, Mosna 15, izdajemo slijedeće posebne uvjete:

1. Na navedenoj lokaciji zahvata nalaze se slijedeći elektroenergetski objekti (EE objekti):
 - 1.1. Nadzemna i podzemna SN/NN mreža,
 - 1.2. Uzemljenja navedenih elektroenergetskih objekata,
 - 1.3. Približni položaji EE objekata nalaze se u prilogima.
2. U projektnoj dokumentaciji definirati:
 - zaštitu navedenih EE objekata tekstualno i grafički prema Granskoj normi HEP – ODS d.o.o. broj N.033.01. naziva: "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune" (klas.br. 4.37/03) i Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN 24/97),
 - u slučaju potrebe za izmještanjem navedenih EE objekata, u dogovoru sa HEP-ODS-om, odrediti nove mikrolokacije na koje će se isti izmjestiti te priložiti dokaz riješenih imovinsko-pravnih odnosa za izmještanje EE objekata. Troškove izmještanja EE objekata iskazati kao ukupnu cijenu materijala i radova na osnovu troškovnika ili predračuna kojeg je investitor dužan zatražiti od HEP-ODS-a. Odrediti nadležnost HEP-ODS-a za nabavu materijala i izvođenje radova potrebnih za izmještanje EE objekta,
3. Prije početka radova dužni ste se javiti u Elektru Koprivnica radi određivanja točnih mikrolokacija navedenih EE objekata.
4. U blizini EE objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vršiti isključivo ručni iskop, bez upotrebe krampa.
5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama, u blizini naših EE objekata, dužni ste pozvati predstavnika Elektre Koprivnica koji će upisom u građevinski dnevnik potvrditi da li su radovi izvedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

6. Troškove određivanja mikrolokacija EE objekata, kontrole poštivanja naših posebnih uvjeta, izmještanja postojećih EE objekata kao i sanacije eventualnih oštećenja i potrebnih naknadnih zahvata koje bi nastale na istima snosi investitor.
7. Ukoliko se prilikom izvođenja radova nećete pridržavati gore navedenih uvjeta, svi radovi na otklanjanju oštećenja te potrebni naknadni zahvati pasti će na teret investitora.
8. Ovi uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

Obradio: Davorin Knorr, tehn.el.



S poštovanjem

Direktor:

mr.sc. Goran Pakasip, dipl.ing.el.



Prilog: - situacija EE objekata x1CD


Dostaviti: - naslov
- arhiva

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. **ZAGREB**
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA KOPRIVNICA

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

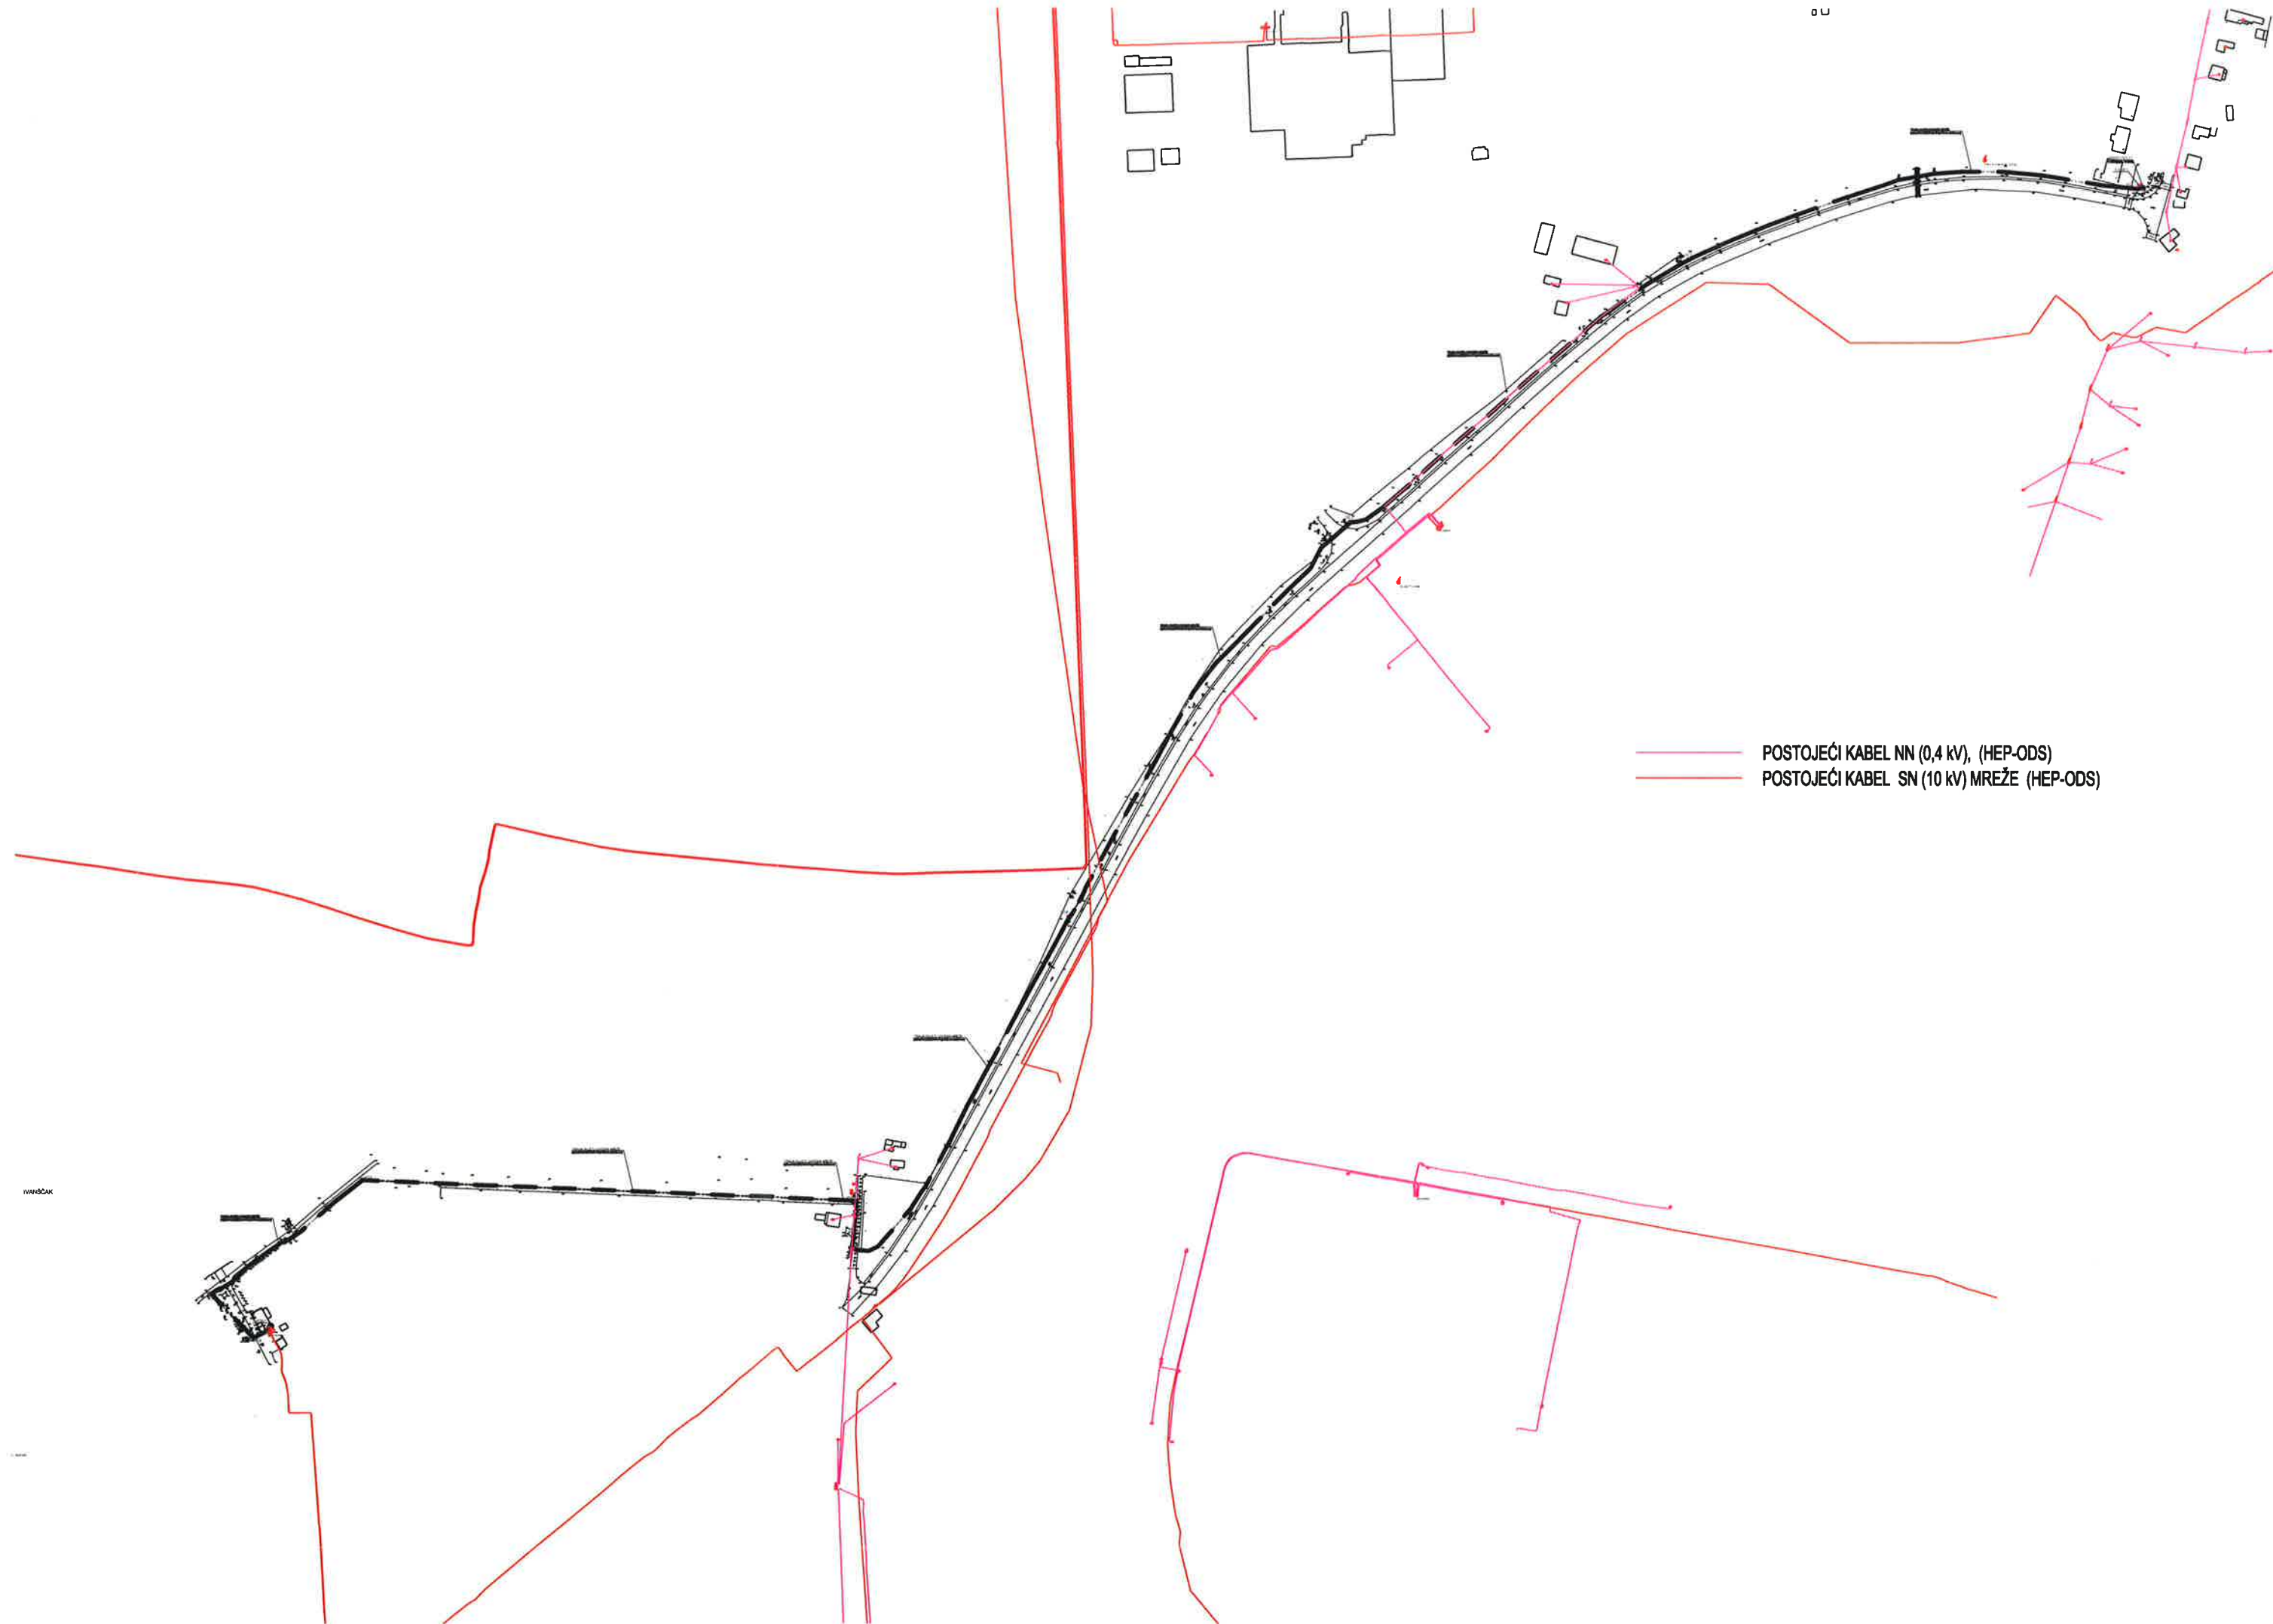

VODE

FORMA 6



Broj		Dana	
2381/2018	3762	27-03-2018	

G.K.P. KOMUNALAC d.o.o.

Mosna ulica 15

48000 KOPRIVNICA

22.03.2018.

POSEBNI UVJETI GRADNJE


Temeljem Vašeg zahtjeva urbroj:2283/18 od 22.03.2018. godine, vezanog uz utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec - dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, te uvidom u "Idejno rješenje" broj TD: 10/2018, broj mape: 1, od ožujka 2018. godine, izrađeno od strane Vašeg projektnog ureda, sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica kao Isporučitelj vodnih usluga (u daljnjem tekstu Isporučitelj) izdaju sljedeće uvjete;

1. Prema "Idejnom rješenju" predmetni svjetlovodni kabel će se ukapati paralelno i križati sa vodovodom, te djelomično sa kanalizacijom, isto tako svjetlovodni kabel će se križati sa vodovodnim priključcima, (položaj vodovoda, kanalizacije i vodovodnih priključaka te cijevni materijal i profili, prikazan je na situacijama),
2. Svjetlovodni kabel je kod paralelnog ukapanja sa vodovodom i kanalizacijom, potrebno udaljiti min. 0,5 m od ukopanog vodovoda i kanalizacije,
3. Svjetlovodni kabel je na mjestima križanja sa vodovodom, kanalizacijom i vodovodnim priključcima potrebno ukopati min. 0,3 m iznad ili ispod cijevi vodovoda, kanalizacije i vodovodnih priključaka, te ga ugraditi u zaštitne kolone,
4. Iznimno, ako kabelski vod nije moguće paralelno odmaknuti od ukopanog vodovoda na uvjetovanoj udaljenosti, projektant treba u dogovoru sa predstavnikom Isporučitelja, na licu mjesta pronaći odgovarajuće tehničko rješenje,
5. Prije početka izvođenja građevinskih radova vezanih uz iskop rova svjetlovodnog kabla u neposrednoj blizini vodovoda, kanalizacije i vodovodnih priključaka, potrebno je ručnim poprečnim prekopima utvrditi točan njihov položaj i dubinu,
6. U neposrednoj blizini vodovoda, kanalizacije i vodovodnih priključaka dozvoljen je isključivo ručni iskop bez upotrebe krampa,
7. Za sva eventualno nastala oštećenja na vodovodu, kanalizaciji i vodovodnim priključcima troškove sanacije snosi investitor,
8. U glavnom projektu, projektant treba na situaciji prikazati položaj projektiranog svjetlovodnog kabla u odnosu na vodovod i kanalizaciju,
9. U tekstualnom i grafičkom dijelu projektne dokumentacije obraditi mjere zaštite vodovoda, kanalizacije i vodovodnih priključaka kod križanja i paralelnog vođenja sa predmetnim svjetlovodnim kablom, sukladno izdanim uvjetima,
10. O početku radova, izvođač je dužan pismeno obavijestiti Isporučitelja,


11. Uvjetujemo nadzor prilikom izvođenja radova kod otvorenog rova i izvedenih poprečnih prekopa,
12. Izdani uvjeti važe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVE:
Zdravko Petras, dipl. ing. građ.



KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
vodoopskrba i odvodnja
KOPRIVNICA 1

Prilog: Situacije položaja vodovoda, kanalizacije i vodovodnih priključaka

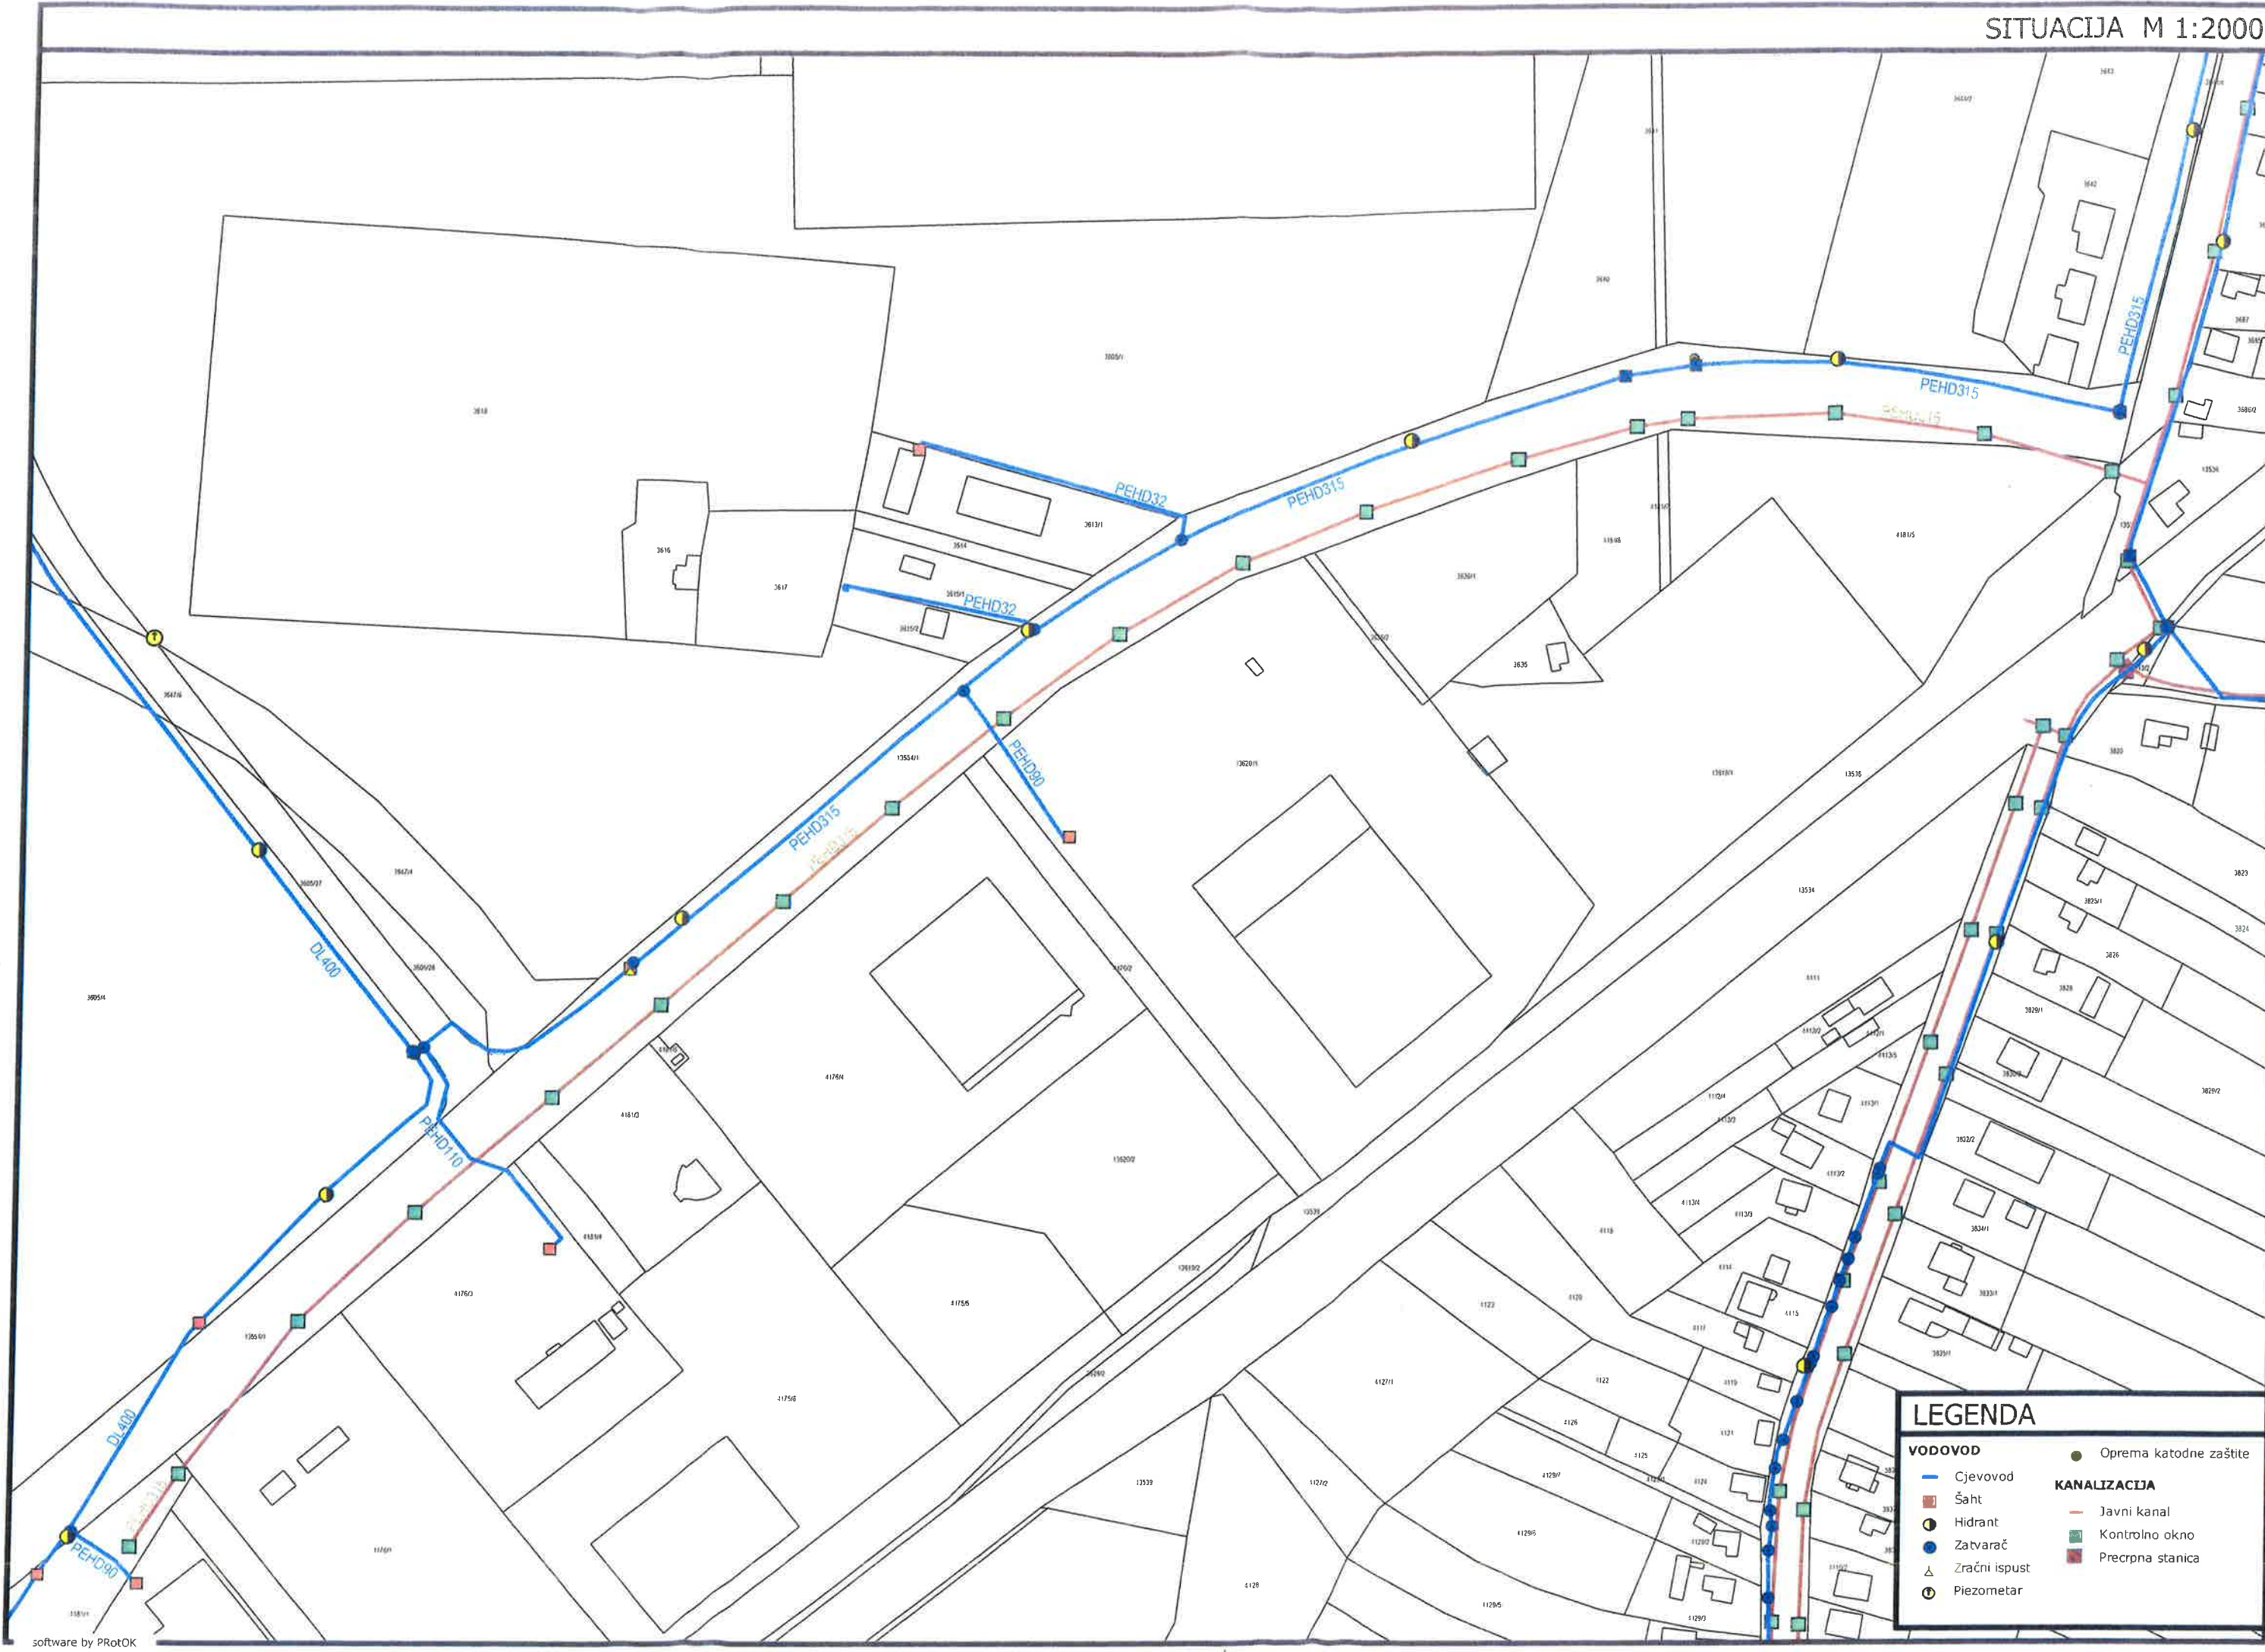

LEGENDA

VODOVOD	● Oprema katodne zaštite
— Cjevovod	KANALIZACIJA
■ Šaht	— Javni kanal
● Hidrant	■ Kontrolno okno
● Zatvarač	■ Precrpna stanica
▲ Zračni ispust	
● Piezometar	

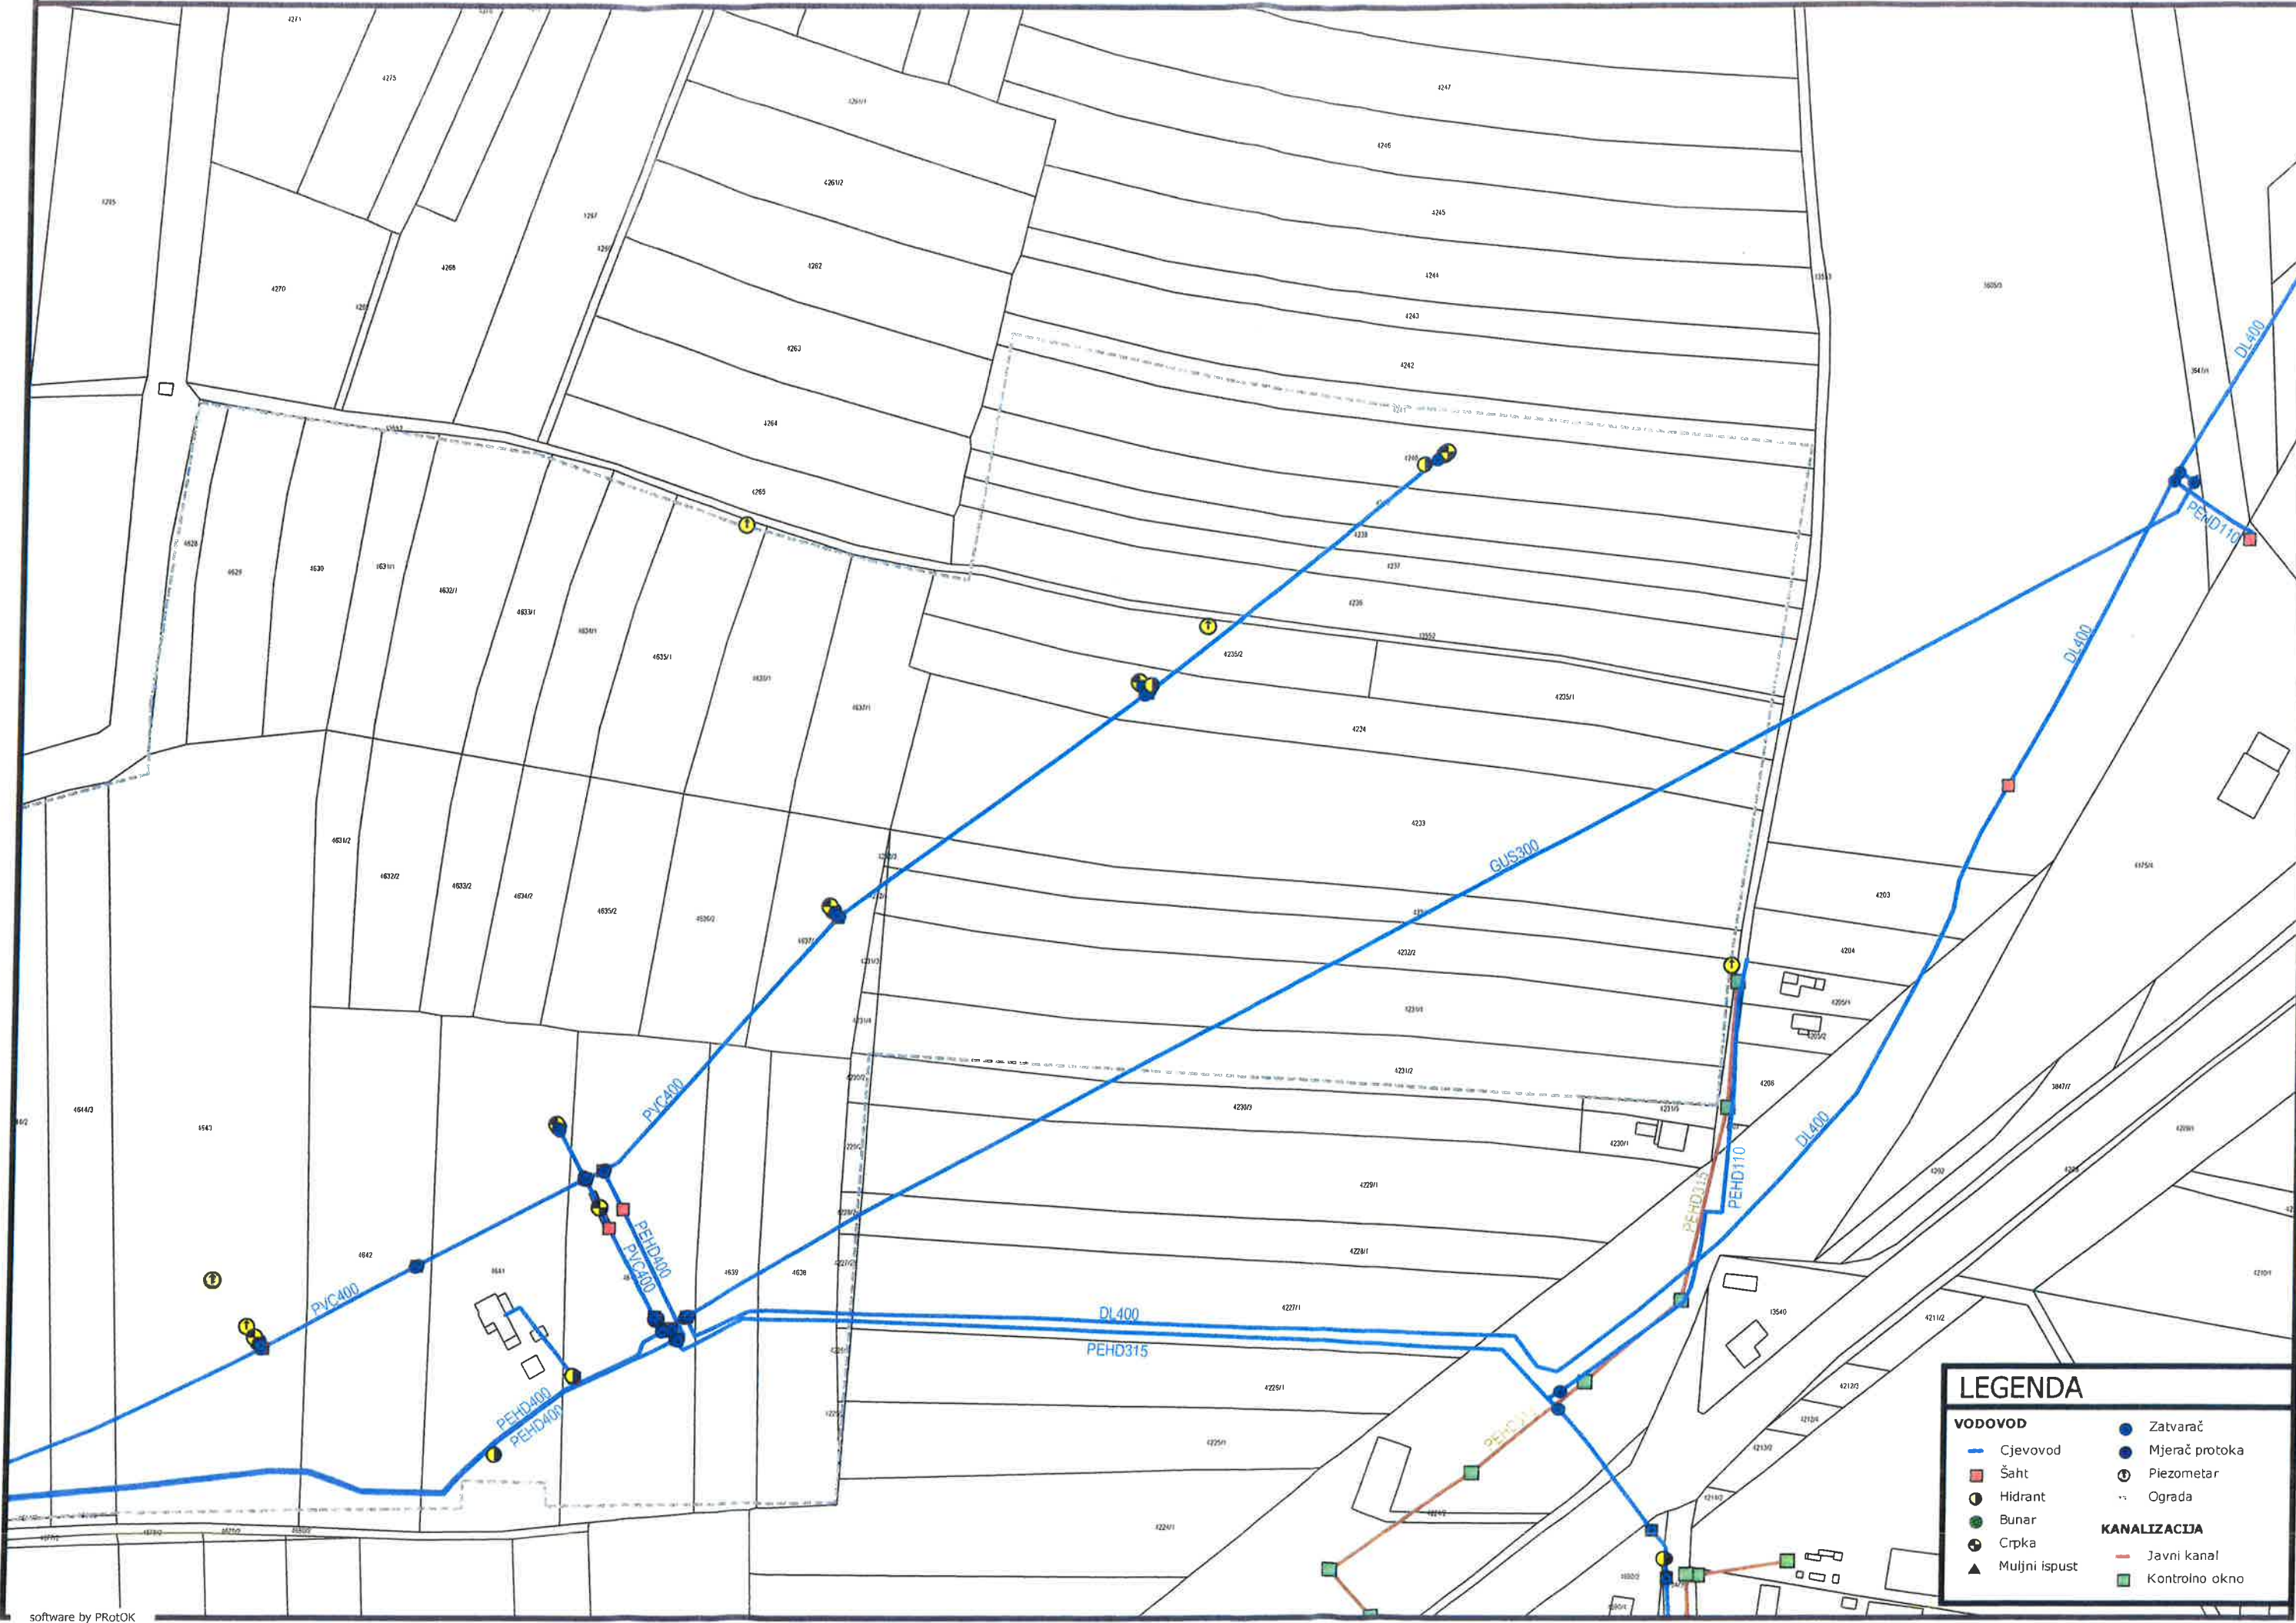



KOPRIVNICE PLIN d.o.o.



KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	
Broj	Dana
842/18	10.04.2018

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Mosna 15

48000 Koprivnica

842/18

06.04.2018.

POSEBNI UVJETI GRADNJE

Temeljem Vašeg dopisa urbroj: 716 od 22.03.2018. godine, u vezi zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje za Izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog, te uvidom u "Idejno rješenje", BRO TD: 10/2018, Naručitelja: Koprivničke vode d.o.o., Mosna 15, Koprivnica, od ožujka 2018. godine, izrađeno od strane projektnog ureda GKP Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14 i 43/17) i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) Koprivnica plin d.o.o. - Operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu ODS) izdaje sljedeće uvjete;

1. Prema "Idejnom projektu" projektirani svjetlovod će se križati sa srednje tlačnim i visoko tlačnim plinovodom, ukapati paralelno sa srednje tlačnim i visoko tlačnim plinovodom, te križati sa srednje tlačnim plinovodom i visoko tlačnim i plinskim priključcima u cijeloj duljini trase (položaj plinovoda prikazan je na situaciji),
2. Prije početka izvođenja građevinskih radova vezanih uz izgradnju cjevovoda u neposrednoj blizini plinovoda i plinskih priključaka, potrebno je ručnim poprečnim prekopima utvrditi točan položaj i dubinu plinovoda i plinskih priključaka,
3. U neposrednoj blizini plinovoda i plinskih priključaka dozvoljen je isključivo ručni iskop bez upotrebe krampa,
4. Svjetlovod je kod paralelnog ukapanja sa srednje tlačnim plinovodom potrebno udaljiti min. 1,0 m od ukopanog plinovoda,
5. Svjetlovod je kod paralelnog ukapanja s visoko tlačnim plinovodom potrebno udaljiti min. 3,0 m od ukopanog plinovoda,
6. Svjetlovod na mjestima križanja sa srednje tlačnim plinovodom te plinskim priključcima potrebno je ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi plinovoda i plinskih priključaka, te ih na mjestima križanja ugraditi u zaštitne kolone,
7. Za sva eventualno nastala oštećenja na plinovodu i plinskim priključcima, troškove sanacije snosi investitor,
8. U glavnom projektu, projektant treba na zajedničkoj situaciji ucrtati instalacije projektiranog svjetlovoda i postojećeg plinovoda, te prikazati njihov međusobni položaj,


9. U tekstualnom i grafičkom dijelu projektne dokumentacije obraditi mjere zaštite plinovoda i plinskih priključaka kod križanja i paralelnog vođenja s projektiranim svjetlovodom, sukladno izdanim uvjetima,
10. Prije početka radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije, investitor je uz prilaganje projektne dokumentacije sukladno članku 10. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, dužan zatražiti suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava,
11. Tri dana prije početka izvođenja radova, izvođač radova je dužan pismeno obavijestiti ODS – a
12. Uvjetujemo nadzor prilikom izvođenja radova kod otvorenog rova i izvedenih poprečnih prekopa,
13. Uvjeti izdani od strane ODS - a, važe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S poštovanjem,


Izradio:
Siniša Nemec



VODITELJ UPRAVLJANJA
IMOVINOM:
Tomislav Šabolić, mag.ing.mech.

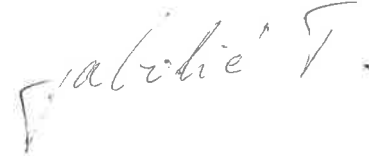

ŠABOLIĆ T.

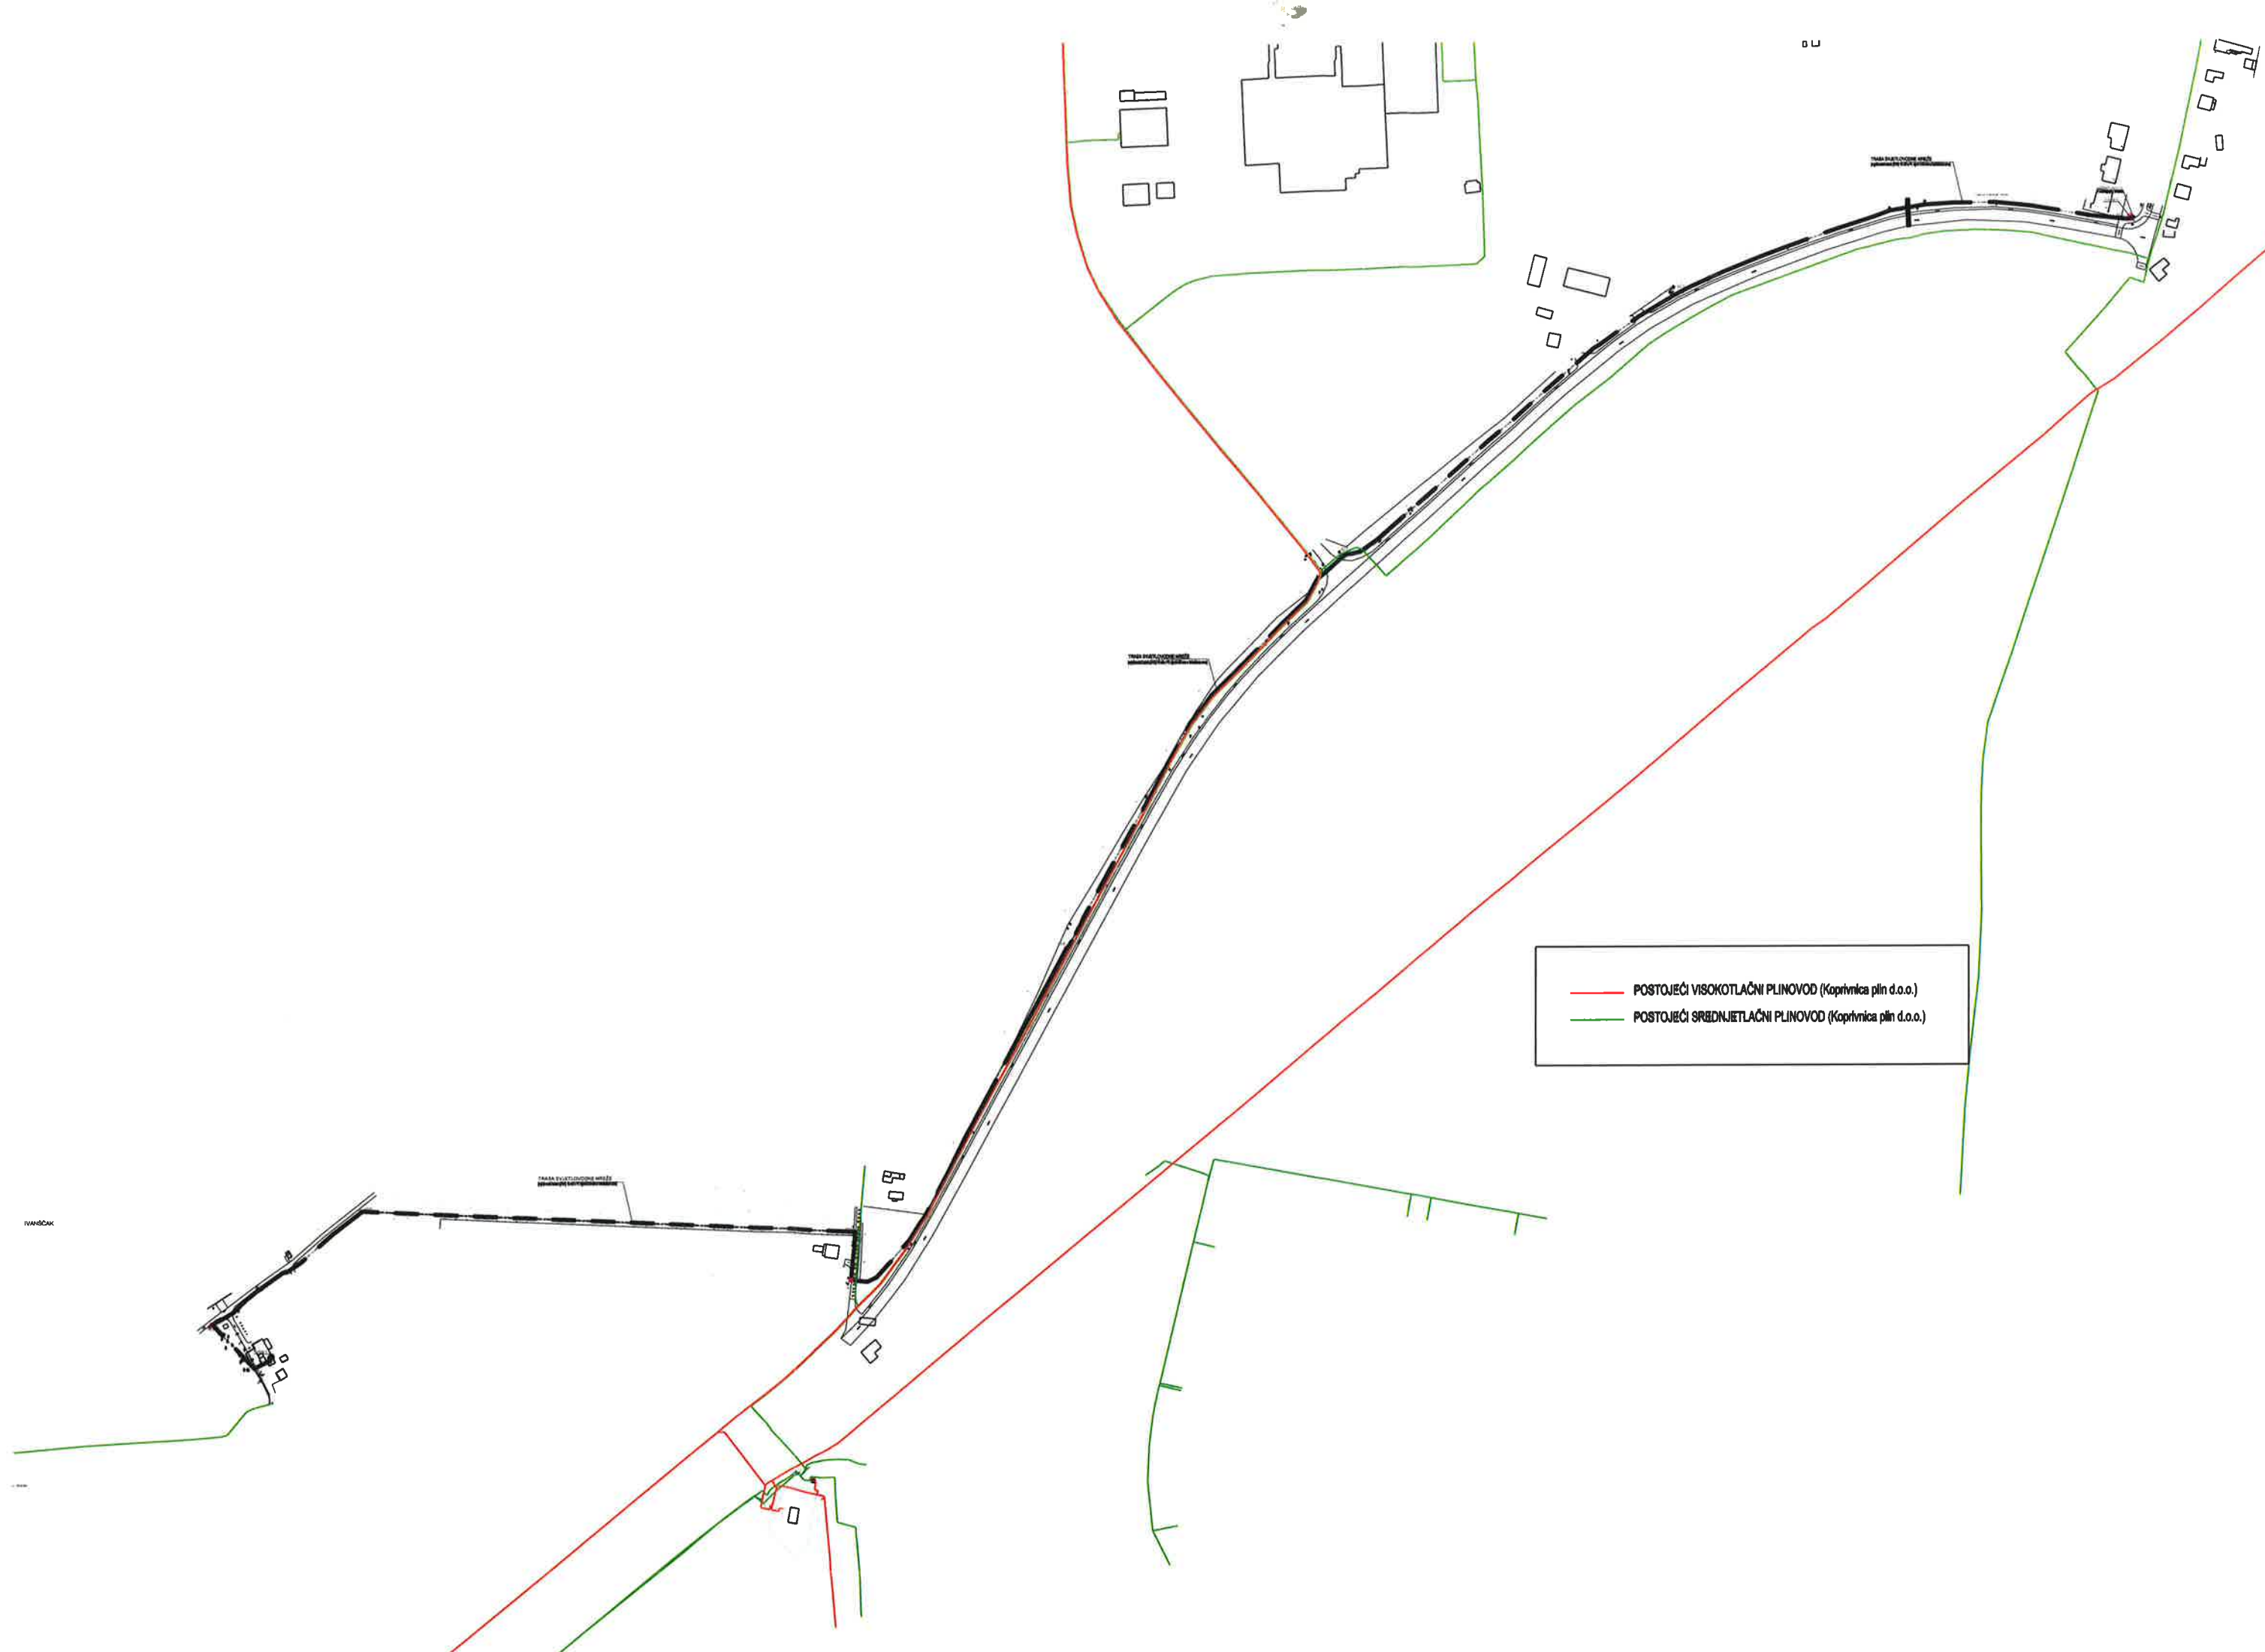



Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
Razrada polja

Lovinčićeva 4
10000 Zagreb

Tel: 385 1 645 0518
Fax: 385 1 645 2522

Naš znak - Re: 50308575/20-08-18/3038-360/BK;

Datum - Date: 21. kolovoza 2018.

PREDMET: POSEBNE UVJETE GRADNJE


U privitku dopisa dostavljamo Vam POSEBNE UVJETE GRADNJE radi izrade IDEJNOG PROJEKTA - GLAVNOG PROJEKTA za građevinu:

„IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREŽE ZA POVEZIVANJE CRPILIŠTA IVANŠČAK I LIPOVEC – DIONICA U DIJELU ULICE IVANA ČESMIČKOG“,

izdanih od INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina.

Sretno!

Direktor Razrade polja:



U privitku:

1. Posebni uvjeti gradnje, Obrazac C 0342.003.05, br. 50308575/20-08-18/3038-360/BK;
2. Tipski prikaz križanja instalacija u vlasništvu INA-industrija nafte d.d. i voda koji se polaže, br. 50308575/20-08-18/3038-360/BK-1;
3. Tipski prikaz križanja instalacija u vlasništvu INA-industrija nafte d.d. i voda koji se polaže, br. 50308575/20-08-18/3038-360/BK-2;
4. Situacija svjetlovodne mreže i položaj instalacije INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina s naznačenim mjestom kolizije, ovjerena od ovlaštenog inženjera geodezije;
5. CD sa trasom svjetlovodne mreže i položaj instalacije INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina;

Dostaviti:

1. Proizvodna regija sjeverna Hrvatska, direktor, Vladimir Tišljar, dipl.ing.;
2. Proizvodnja nafte i plina, Stručnjak za proizvodnju nafte i plina, Draženka Filjar, dipl. ing., nadzornica;
3. Odnosi s državnom i lokalnom upravom za IPNP, direktor, Željko Tremac, dipl.ing.;
4. Arhiva, ovdje.

INA, d.d.	Banka - Bank	Adresa - Address	IBAN broj - IBAN Number	Trgovački sud u Zagrebu
Avenija Većeslava Holjevca 10 10 002 Zagreb p.p. 555 Hrvatska - Croatia Telefon - Telephone +385(1)6450000 Faks - Fax + 385(1)6452100	Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagrebačka banka d.d. Splitska banka d.d. OTP banka Hrvatska d.d. Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sberbank d.d. NATIXIS UniCredit Bank Austria AG BNP Paribas (Suisse) SA ING Bank NV	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb Domovinskog rata 61, 21000 Split Domovinskog rata 3, 23000 Zadar Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka Varšavska 9, 10000 Zagreb Avenue Pierre Mendès 30, 75013 Paris Schottengasse 6-8, A-1010 Wien Place de Hollande 2, Case Postale 5060 1211 Geneve 11 PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam	HR92 2340 0091 1000 2290 2 HR70 2484 0081 1006 1948 3 HR52 2360 0001 1013 0359 5 HR81 2330 0031 1002 0454 6 HR86 2407 0001 1001 5214 9 HR34 2402 0061 1006 8111 4 HR75 2503 0071 1000 6218 3 FR76 30007 99999 27 021 672 000 59 AT21 1200 0528 4400 3466 (EUR) AT91 1200 0528 4400 3467 (USD) CH95 0868 6001 0887 4000 2 (EUR) CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) NL98 INGB 0050 7815 36 (EUR) NL23 INGB 0020 6370 90 (USD)	Uplaćen temeljni kapital – Paid capital stock 9.000.000.000,00 kn - HRK Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost No. of issued shares / Nominal value 10.000.000 / 900,00 kn - HRK Matični broj – Reg. No. 3586243 OIB – 2775950625 PDV identifikacijski broj / VAT identification number HR2775950625

Predsjednik i članovi Uprave / President and members of the Management Board:
Sándor Fasimon, Niko Dalić, Ákos Székely, Ivan Krešić, Davor Mayer, Zsolt Pethő
Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelic

 INDUSTRIJA NAFTE, d.d. ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA	POSEBNI UVJETI GRADNJE	Izdanje: 00
		Stranica: 1/3

Obrazac B

Na osnovu Vašeg zahtjeva, broj bb od 20. kolovoza 2018. godine zaprimljenog u naš ured 20. kolovoza 2018. godine i Idejnog projekta, Broj TD: 10/2018, Broj mapa: 1, Koprivnica, ožujak 2018. godine radi izdavanje **POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA** u postupku izrade **IDEJNOG PROJEKTA - GLAVNOG PROJEKTA** za građevinu: „**IZGRADNJA SVJETLOVODNE MREŽE ZA POVEZIVANJE CRPILIŠTA IVANŠČAK I LIPOVEC – DIONICA U DIJELU ULICE IVANA ČESMIČKOG**“ na k.č.br. 4641, 4642, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/2, 4231/4, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1, 13554/1, 3605/27, 3647/4 i 3647/5, k.o. Koprivnica, te nakon obrade dobivene geodetske situacije, od ovlaštenog inženjera geodezije, utvrđeno je križanje trase svjetlovodne mreže s postojećom instalacijom INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina:

Pozicija 1 - magistralni kondenzatovod DN50 Čvor Koprivnica – CPS Legrad;

Na osnovu članka 81. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), a primjenom posebnih propisa: **Zakona o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima (Sl. list 64/73), Zakona istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18), Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (Sl. list 43/79), Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list 26/85) i Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za određivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda i vlasništvu INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina od građevine u prostoru (2842-E, rujn, 2013.), utvrđujemo:**

POSEBNE UVJETE GRADNJE

kojima uvjetujemo i definiramo opće i tehničke parametre za izradu glavnog projekta, uvid u glavni projekt u svrhu izdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (sukladno članku 82. Zakona o gradnji, NN 153/13 i 20/17) te ishoda ODOBRENJA INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina za početak radova u neposrednoj blizini i iznad naših instalacija.

1. OPĆI UVJETI

- 1.1. Posebni uvjeti gradnje i geodetska podloga trase svjetlovodne mreže i instalacije INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, ovjerena od ovlaštenog inženjera geodezije, na osnovu koje su određeni posebni uvjeti gradnje, moraju biti priloženi u glavni projekt građevine, a investitor je dužan upoznati sve izvođače s propisanim uvjetima izvođenja radova uz ili preko trasa naše instalacije.
- 1.2. Za potrebe provjere usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, investitor mora izraditi elaborat (izvadak iz glavnog projekta): „**Prikaz tehničkog rješenja zaštite instalacije INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina na mjestu križanja s trasom svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec**“, na kojem mora biti naznačeno da je sastavni dio glavnog projekta građevine.
- 1.3. „**Prikaz tehničkog rješenja zaštite instalacije INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina na mjestu križanja s trasom svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec**“


 INDUSTRIJA NAFTE, d.d. ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA	POSEBNI UVJETI GRADNJE	Izdanje: 00
		Stranica: 2/3

mora biti dostavljen na uvid izdavatelju posebnih uvjeta radi provjere usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima izdanim prema posebnim propisima i izdavanja **POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA** (članak 82. Zakona o gradnji NN 153/13 i 20/2017). Elaborat se dostavlja u 2 (dva) primjerka koji ostaju trajna dokumentacija INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina.

- 1.4. Nakon ishođenja građevinske dozvole, a prije početka radova, investitor mora izdavatelju posebnih uvjeta dostaviti zahtjev za **ODOBRENJE RADOVA**.
- 1.5. Najmanje 7 (sedam) dana prije početka izvođenja radova preko instalacija INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, potrebno je o početku radova pismeno obavijestiti imenovanu nadzornu osobu iz Istraživanja i proizvodnja nafte i plina.
- 1.6. Za nadzornu osobu (tehnoški nadzor prilikom izvođenja radova uz ili preko instalacija) imenuje se gospođa **Draženka Filjar, dipl. ing., Stručnjak za proizvodnju nafte i plina, na adresi: INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Proizvodnja nafte i plina, Inženjerska podrška, CPS Molve PZ Molve, 48 326 Virje**. Imenovana nadzorna osoba obavezna je prisustvovati radovima koji se izvode preko ili u neposrednoj blizini cjevovoda u vlasništvu INA, d.d. i upisati u građevinski dnevnik da su/nisu radovi izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i prisustvovati tehničkom pregledu.
- 1.7. Nakon završetka radova investitor građevine dužan je najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja tehničkog pregleda pisanim putem obavijestiti imenovanu nadzornu osobu i izdavatelja posebnih uvjeta (INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada polja, Odnosi s državnom i lokalnom upravom za IPNP, , Lovinčićeva 4, 10 000 Zagreb) i dostaviti geodetsku snimku izvedenog stanja trase svjetlovodne mreže na mjestu križanja sa postojećom instalacijom INA, d.d., u analognom i digitalnom obliku.
- 1.8. Ovi "Posebni uvjeti gradnje" prestaju važiti, ako se ne započne građenje, odnosno ako se građevina ne završi u roku **dvije (2) godine** od dana izdavanja ovih uvjeta.

2. TEHNIČKI UVJETI

- 2.1. U pojasu širokom **10 metra** (lijevo i desno od osi položene instalacije) proteže se zaštitni pojas (energetski koridor) unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak i rad ljudi niti ostalih objekata koji nisu u funkciji postojeće instalacije.
- 2.2. U pojasu širokom **5 metara** (lijevo i desno od osi položene instalacije) proteže se zaštitni zeleni pojas unutar kojeg nije dozvoljena gradnja bilo kakvih šahti, hidranata, slivnika/taložnika i ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji postojeće instalacije i unutar kojeg je zabranjeno saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 metra.
- 2.3. 5 (pet) metara na svaku stranu od trase naših instalacija svi se građevinski radovi moraju bezuvjetno izvoditi **RUČNO**, a ne **STROJNO**.
- 2.4. Za potrebe izrade elaborata, mjesto križanja svjetlovodne mreže s postojećom instalacijom INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, treba otkriti ručnim iskopom (šlicanjem) kako bi se definiralo izvedeno stanje instalacija, stvarne dubine položene instalacije uz obaveznu nazočnost nadzorne osobe korisnika instalacija.
- 2.5. Mjesta križanja svjetlovodne mreže s postojećom instalacijom INA, d.d. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, treba izvesti na udaljenosti **ne manjoj od 0,5 m iznad/ispod** položene instalacije INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, mjereno od njezine gornje/donje kote. Kut između njihovih osi mora biti između 90° i 60°. Na mjestu križanja potrebno je postaviti pocinčane rešetke za upozorenje iznad i ispod instalacija INA d.d. (tipska rješenja u prilogima 1 i 2). Nakon polaganja svjetlovodnog kabela iskop treba zatrpati ručno slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.
- 2.6. Ukoliko, prilikom izvođenja radova na izgradnji svjetlovodne mreže, na mjestima križanja svjetlovodne mreže s postojećom instalacijom INA d.d., dođe do oštećenja instalacije INA d.d.,

 INDUSTRIJA NAFTE, d.d. ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA	POSEBNI UVJETI GRADNJE	Izdanje: 00
		Stranica: 3/3



Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, svi troškovi popravka i štete idu na trošak investitora odnosno vlasnika svjetlovodne mreže.

- 2.7. Prilikom građevinskih i ostalih radova i na mjestima prijelaza i/ili paralelnog rada mehanizacije u odnosu na instalaciju INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, potrebno je postojeću instalaciju po cijeloj dužini predviđenog radnog prostora zaštititi armirano betonskim pločama, 5 metara lijevo i desno od osi položene instalacije. Ostale mjere zaštite od opterećenja odredit će imenovana nadzorna osoba.
- 2.8. Mjesto križanja svjetlovodne mreže s postojećom instalacijom INA d.d. potrebno je prikazati u uzdužnom i poprečnom profilu, iz kojega je vidljivo da su ispunjeni tehnički uvjeti određeni točkama 2.1. do 2.5.
- 2.9. Nakon završetka radova, a prije održavanja tehničkog pregleda, investitor treba dostaviti geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja koji treba biti snimljen u mjerilu 1:200, u analognom i digitalnom obliku. Geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja križanja mora sadržavati podatke o tome tko je i kada snimio križanje s upisanim Gauss Krügerovim koordinatama i HTRS96/TM, potpisan i ovjeren od ovlaštenog inženjera. Digitalni oblik treba biti izrađen u dwg formatu uz numeraciju LAYER-a. Uz situacijski nacrt potrebno je izraditi uzdužni presjek u mjerilu 1:200 s upisanim visinama.
- 2.10. Na osnovu određenih općih i tehničkih uvjeta potrebno je izraditi „**Prikaz tehničkog rješenja zaštite instalacije INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina na mjestu križanja s trasom svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec**“, s naznakom da je elaborat sastavni dio projekta građevine. Dva (2) primjerka projektne dokumentacije treba dostaviti na adresu: INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada polja, Odnosi s državnom i lokalnom upravom za IPNP, Lovinčićeva 4, 10 000 Zagreb na uvid.
- 2.11. Ako su u elaboratu ispunjeni svi zahtijevani opći i tehnički uvjeti izdat ćemo Vam **POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA**.
- 2.12. Nakon ishoda **POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA**, investitor je dužan od INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina ishoditi **ODOBRENJE** za izvođenje radova na mjestu kolizije sa instalacijom INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina. Zahtjev za izdavanje odobrenja treba priložiti presliku građevinske dozvole i posebne uvjete gradnje.
- 2.13. Najmanje 7 (sedam) dana prije početka izvođenja radova uz ili preko trase instalacije, potrebno je o početku radova pismeno obavijestiti imenovanu nadzornu osobu iz Istraživanje i proizvodnja nafte i plina.



Napomena:

Tehnički uvjeti su podložni promjeni sukladno stvarnoj situaciji na terenu. U takvim je slučajevima obavezno zatražiti pismenu dopunu posebnih uvjeta i suglasnost na tehnička rješenja od izdavatelja posebnih uvjeta. Nadzorna osoba ne smije samostalno mijenjati propisane tehničke uvjete.

Za tehničke podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije zaštite instalacija INA, d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, izvolite se obratiti imenovanoj nadzornoj osobi.

Aktivnost	Ime i prezime	Potpis	Funkcija	Broj / Datum
Izradio	Branko Krištofek, dipl. ing.		Vodeći inženjer za geologiju	50308575/20-08-18/3038-360/BK
Kontrolirala	Ana Kralj-Vrsalović, dipl. ing.		Stručnjak za proizvodnju nafte i plina	21. kolovoza 2018.

CJEVOVOD U VLASNIŠTVU ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA NALAZI SE IZNAD
KABELA KOJI SE POLAŽE

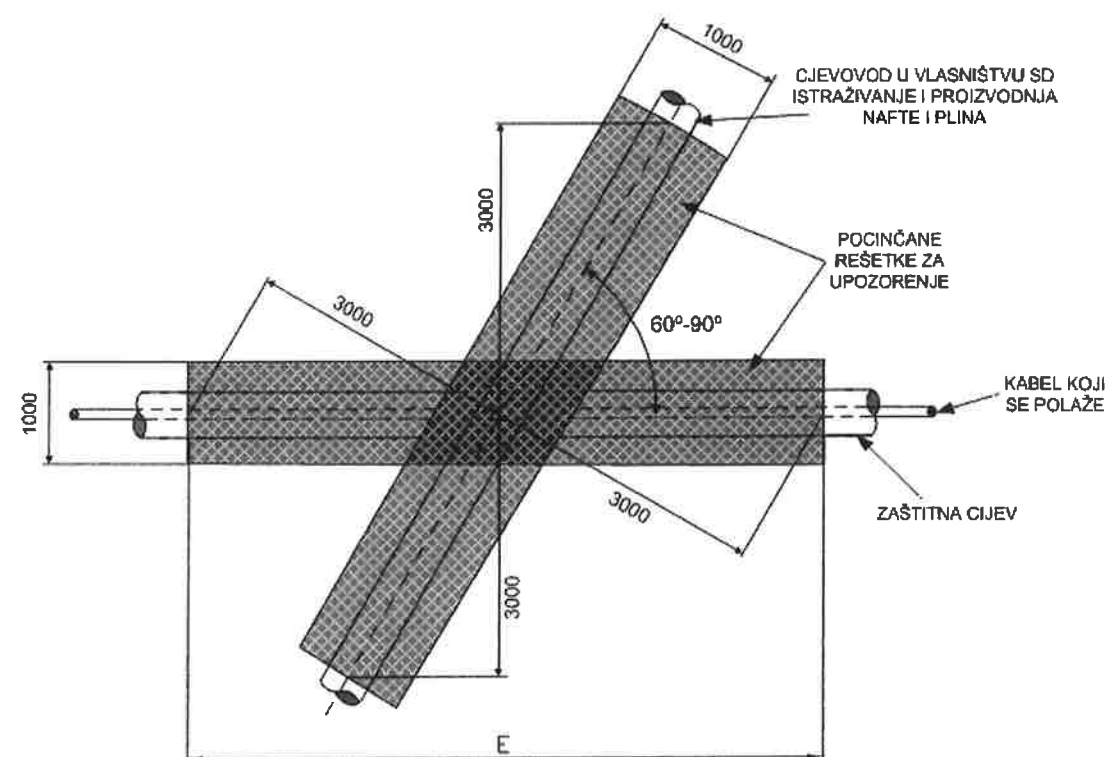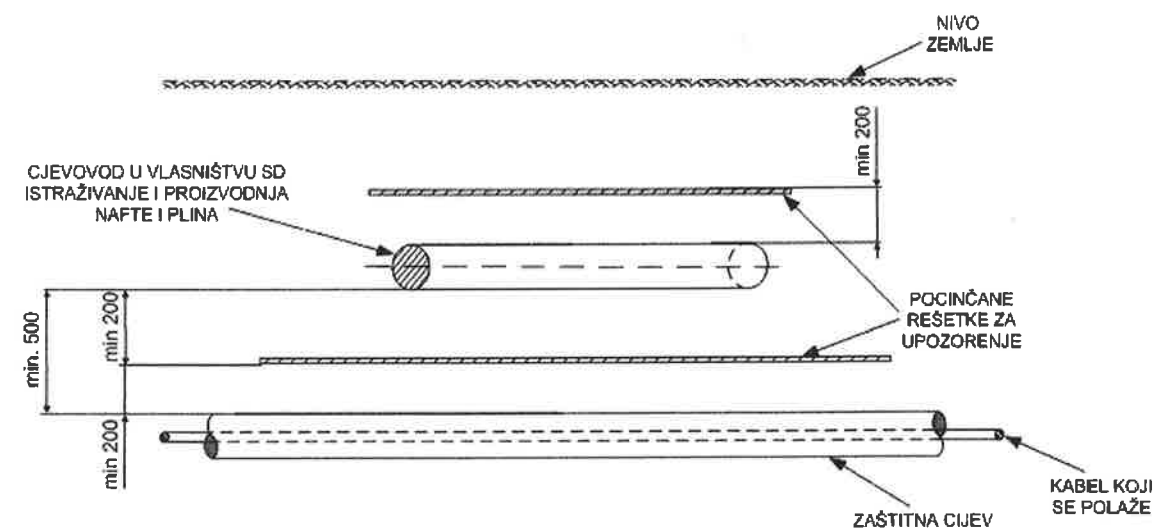


KOTE SU U mm

E = REŠETKA UPOZORENJA UNUTAR 6000 mm ODNOSNOG KRIŽANJA



Aktivnost	Ime i prezime	Potpis	Funkcija	Broj / Datum
Izrada	Branko Krištofek, dipl. ing.	<i>Branko Krištofek</i>	Vodeći inženjer za geologiju	50308575/20-08-18/3038-360/BK-1
Kontrolirala	Ana Kralj-Vrsalović, dipl. ing.	<i>Ana Kralj</i>	Stručnjak za proizvodnju nafte i plina	21. kolovoza 2018.


CJEVOVOD U VLASNIŠTVU ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA NALAZI SE ISPOD KABELA KOJI SE POLAŽE

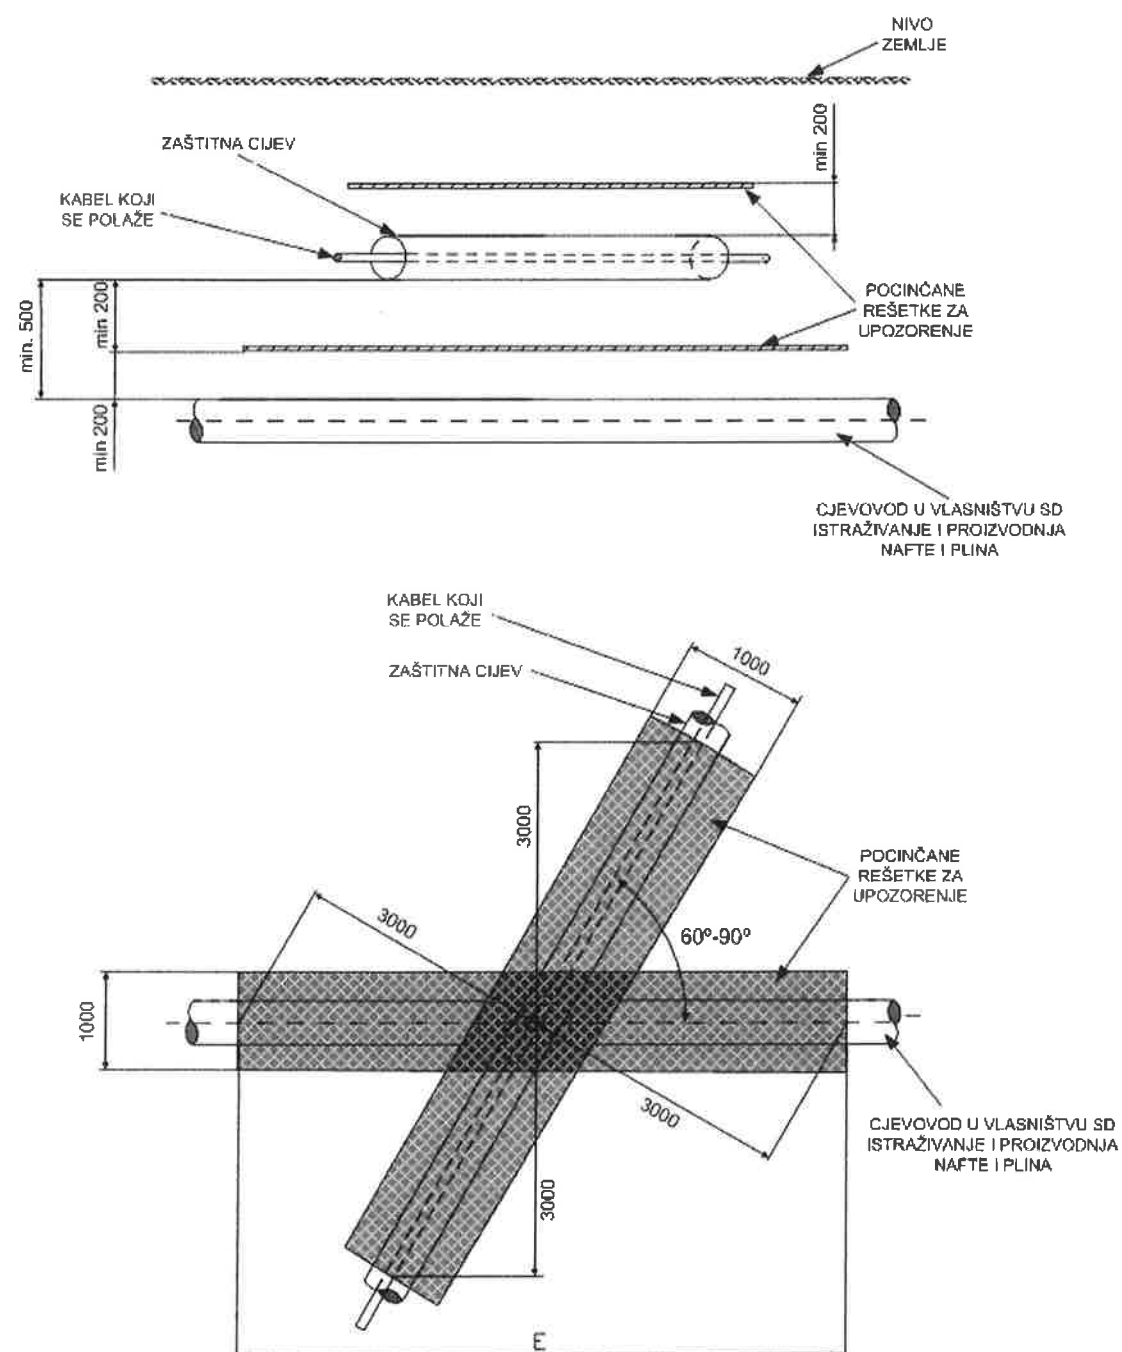

KOTE SU U mm

E = REŠETKA UPOZORENJA UNUTAR 6000 mm ODNOSNOG KRIŽANJA

Aktivnost	Ime i prezime	Potpis	Funkcija	Broj / Datum
Izrada	Branko Krištofek, dipl. ing.		Vodeći inženjer za geologiju	50308575/20-08-18/3038-360/BK-2
Kontrolirala	Ana Kralj-Vrsalović, dipl. ing.		Stručnjak za proizvodnju nafte i plina	21. kolovoza 2018.

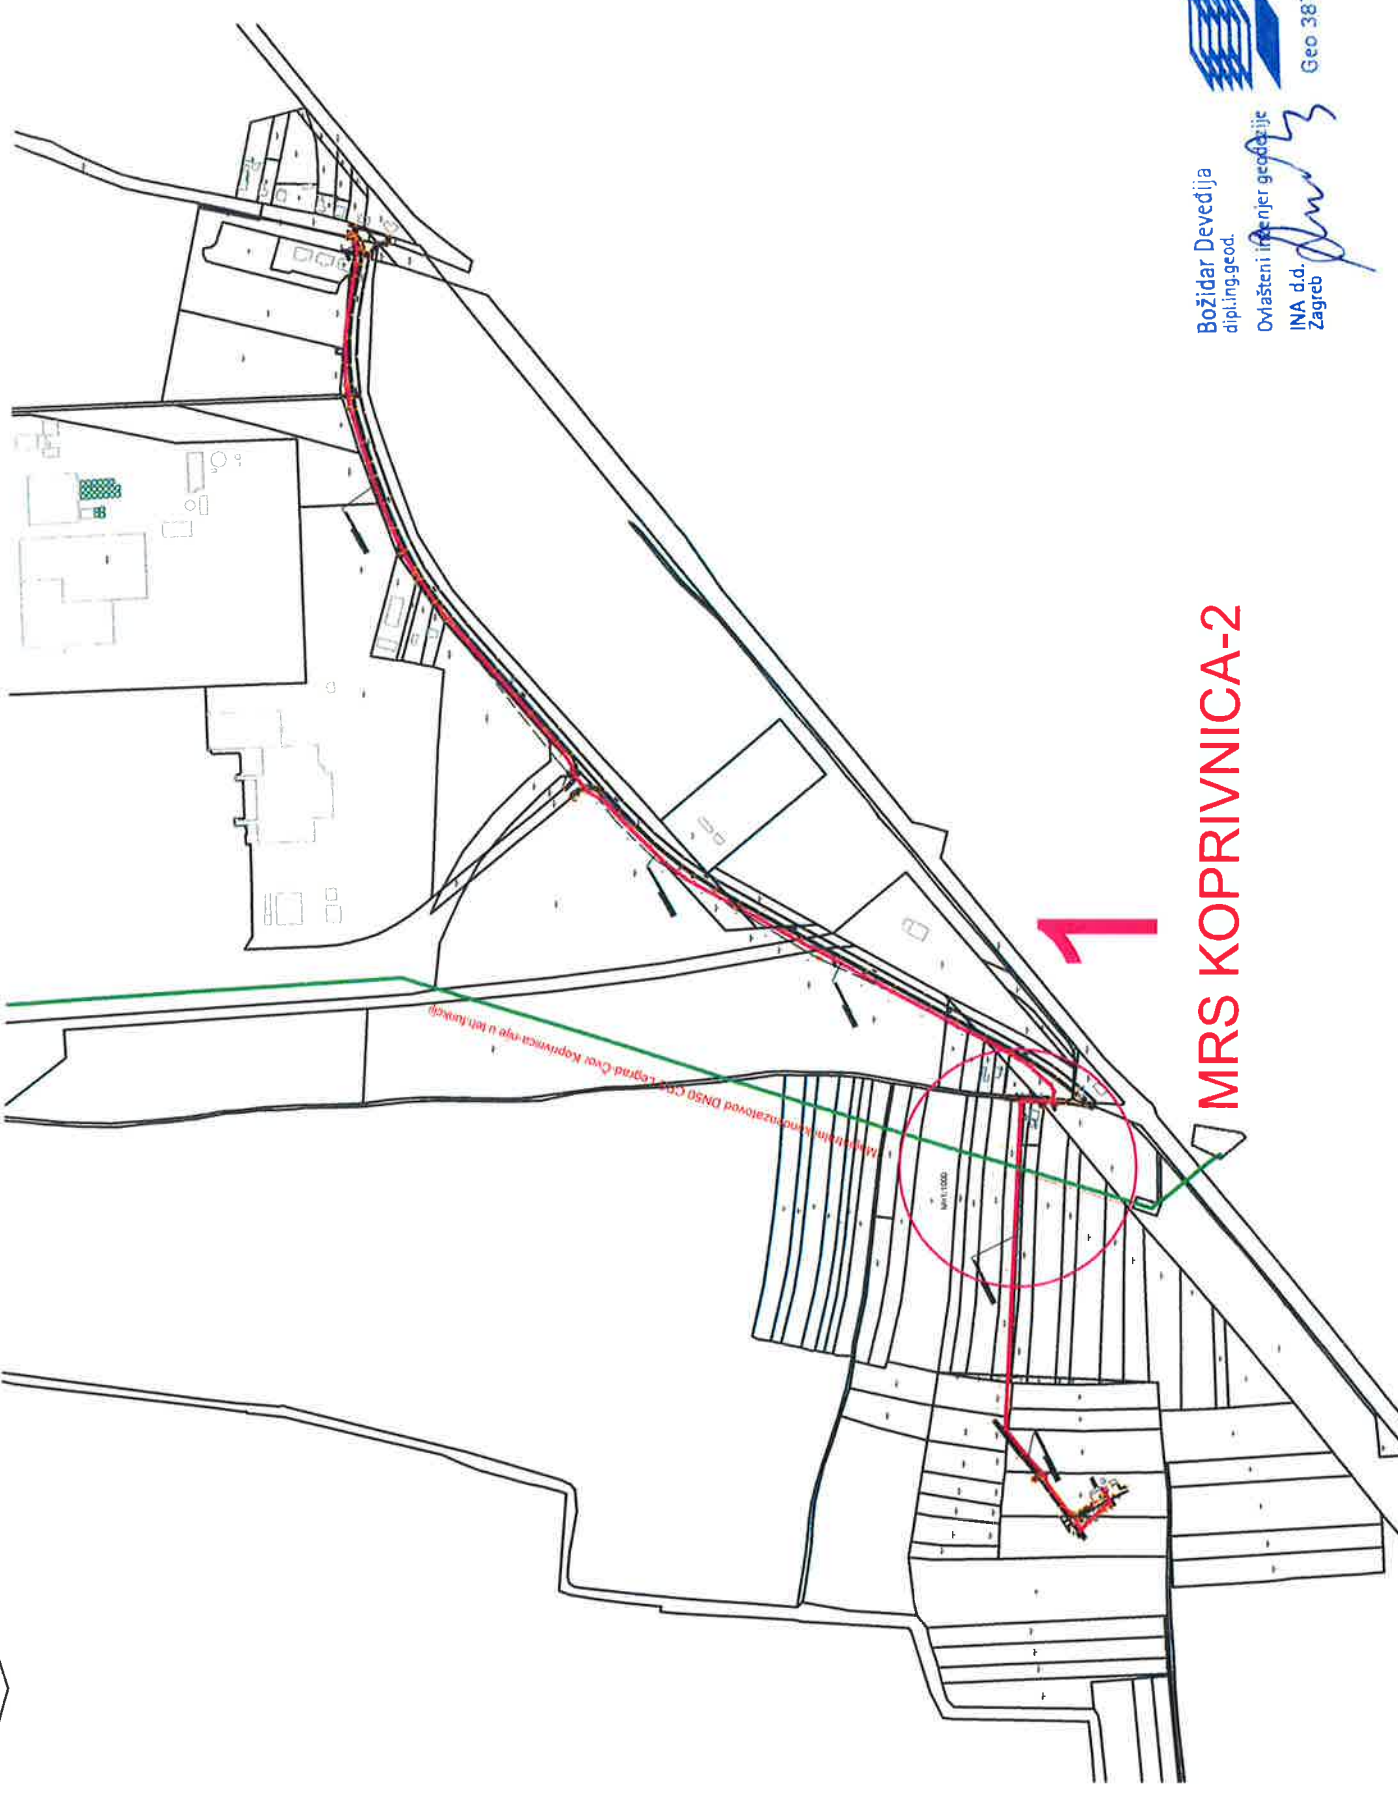

MRS KOPRIVNICA-2

Božidar Devedija
dipl.ing.geod.
Ovlašteni inženjer geodazije
INA d.d.
Zagreb
Geo 387

ekti - 2018\KC-vode_Svjetlovodna mreža_TD 10-2018\do5-14-4-103-11.tif

4233

M=1:1000

1

Magistralni kondenzatovod DN50 CPS Legrad-Čvor Koprivnica-nije u teh.funkciji

Božidar Devedija
dipl.ing.geod.

Ovlašteni inženjer geodetije
INA d.d.
Zagreb



Geo 387

UJL0K1

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	
Broj	Dana
3212/2018	25.04.2018.

PLINACRO
d.o.o.

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Mosna ulica 15a
48000 Koprivnica

Zagreb, 18.04.2018.

Klasa: PL-18/1073/18/GB

Ur.broj: TOZ/GB-18- 2

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtjeva, vaš broj: 2262/2018, od 21. ožujka 2018. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta građenja za zahvat u prostoru: „**Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog**“ položaja postojećeg Magistralnog plinovoda Legrad - Koprivnica DN 300/50, te sukladno s odredbama Članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.) i primjenom Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport („Službeni list“ broj 26/85.) utvrđujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i **ishođenje potvrde glavnog projekta**, a na temelju odredbi Članka 82. Zakona o gradnji i Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima („Službeni list“ broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni („Narodne novine“ broj 53/91.)).

1. OPĆI UVJETI

- 1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucertane trase plinovoda i građevina svi se građevinski radovi moraju izvoditi **RUČNO**, a strogo je zabranjen **STROJNI** iskop.
- 1.2. Prilikom izvođenja građevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i građevina, građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezaštićenog plinovoda, a mjere zaštite od opterećenja odredit će upravitelj Regije u PLINACRO d.o.o., Služba transporta plina, Regija transporta plina središnja Hrvatska, tel: 01/6301-888.
- 1.3. Najmanje sedam (7) dana prije početka izvođenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno je o početku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.o., Služba transporta plina, Regija transporta plina središnja Hrvatska.
- 1.4. Ovi Posebni uvjeti s pripadajućim grafičkim prilogom moraju biti dio Elaborata tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda. Investitor je obavezan upoznati izvođače radova s propisanim uvjetima izvođenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih građevina.
- 1.5. U izrađenoj tehničkoj dokumentaciji mora biti priložena ovjerena karta, s plinovodom i ovjerena od geodete, sa situacijskim nacrtom idejnog rješenja građevine, na temelju koje su određeni posebni uvjeti.
- 1.6. Po završetku radova na predmetnoj građevini investitor je dužan najmanje sedam (7) dana prije održavanja tehničkog pregleda pisano obavijestiti PLINACRO d.o.o., Služba općih i zaštitnih

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A • 10 000 ZAGREB • HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 • (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR

UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLAĆEN U CIJELOSTI

UPRAVA DRUŠTVA : PREDsjednik UPRAVE IVICA ARAR, ČLANICA UPRAVE DARIA KRSTIČEVIĆ, ČLAN UPRAVE VEDRAN ŠPEHAR

SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

SWIFT: ZABHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBAČKA BANKA D.D.

SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.

SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.

SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.

SWIFT: SOGEHR22; IBAN: HR2123300031171599954; SPLITSKA BANKA DD

poslova, PJ tehničke zaštite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a i dostaviti geodetsku snimku križanja ili položaja predmetne građevine s plinovodom ili građevinama, u analognom i digitalnom obliku.


2. TEHNIČKI UVJETI

- 2.1. U pojasu širokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjeno je graditi građevine koje nisu u funkciji plinovoda.
- 2.2. U pojasu širokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucertane trase plinovoda proteže se zaštitni pojas unutar kojega nije dopuštena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda.
- 2.3. U fazi projektiranja, na mjestima križanja trase plinovoda i svjetlovodne mreže, probnim iskopom potrebno je utvrditi stvarni položaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obavezu nazočnosti zaposlenika PLINACRO d.o.o. Termin izvođenja radova probnog iskopa treba utvrditi s navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina središnja Hrvatska. Troškove probnog iskopa snosi investitor.
- 2.4. Kod paralelnog vođenja trase svjetlovodne mreže uz trasu plinovoda međusobna udaljenost ne smije biti manja od **pet (5,0) metara** mjereno od vanjskog ruba cijevi plinovoda. Prije izvođenja radova, izvođač uz prisutnost zaposlenika PLINACRO d.o.o., treba obilježiti (iskolčiti) trase plinovoda.
- 2.5. Križanja trase svjetlovodne mreže s trasom plinovoda moraju biti izvedena **najmanje 0,5 metara ispod plinovoda**, mjereno od donje kote cjevovoda. Trase svjetlovodne mreže na mjestima križanja treba izvesti na način da se kabeli polože u zaštitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba postaviti pocinčanu rešetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu.
- 2.6. Na mjestima križanja trase plinovoda s trasom svjetlovodne mreže kut križanja mora biti između **60° i 90°**.
- 2.7. Obzirom da je plinovod pod režimom katodne zaštite, predmetni zahvat treba biti projektiran i izveden na način da se ne remeti postojeće stanje.
- 2.8. Mjesta križanja trasa plinovoda s trasom svjetlovodne mreže moraju biti prikazana u uzdužnom i poprečnom profilu trase predmetnih građevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnički uvjeti određeni točkama 2.1. do 2.7., a iznad mjesta križanja u uzdužnom profilu potrebno je obavezno naznačiti uvjet određen točkom 1.1. Geodetska snimka križanja određena točkom 1.6. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadržavati podatke o tome tko je i kada snimio križanje te kartiranu decimetarsku mrežu s upisanim koordinatama državnog koordinatnog sustava. U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna točka, kota terena i kota tjemena instalacije piše se u obliku razlomka tako da je „brojnik“ nadmorska visina i ispisan je u crnoj boji, dok je „nazivnik“ nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije. Digitalni oblik treba biti izrađen u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni prikaz, potrebno je izraditi uzdužni presjek duž plinovoda u mjerilu 1:200.
- 2.9. Na temelju određenih općih i tehničkih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda **u 3 (tri) analogna primjerka**, s naznakom da je isti sastavni dio glavnog projekta predmetne građevine. Elaborat treba dostaviti na uvid i potvrdu na adresu: PLINACRO d.o.o., Služba općih i zaštitnih poslova, PJ tehničke zaštite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a.
- 2.10. Ukoliko su u Elaboratu tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda ispunjeni zahtijevani opći i tehnički uvjeti križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda izdat će se potvrda i suglasnost za izvođenje radova.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO d.o.o., Služba općih i zaštitnih poslova, PJ tehničke zaštite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem elektroničke pošte na adresu: posebni_uvjeti@plinacro.hr.

Rukovoditelj PJTZ

Goran Bulatović, dipl.ing.



Direktor Službe općin i zaštitnih poslova

Ivan Radoš, dipl.ing.



PU Hrvatsko
d.o.o. • Zagreb

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Upravitelju Regije središnja Hrvatska, Luka Dermišek, dipl.ing.

3. Arhiva, ovdje



K.o. Koprivnica
M=1:1000

Društveno vlasništvo 4233

Društveno vlasništvo

4232/1

Koprivničke vode d.o.o.

4232/2

Koprivničke vode d.o.o.

4231/1

Koprivničke vode d.o.o.

4231/2

Koprivničke vode d.o.o.

4230/3

4229/1

TRASA SVJETLOVODNE MREŽE
(svjetlovodni kabeži SVK) 12 mm u PE cijevi 11-50 mm u kateštom rovu)

TRASA SVJETLOVODNE MREŽE
(svjetlovodni kabeži SVK) 12 mm u PE cijevi 11-50 mm u kateštom rovu)

približna dubina plinovoda 1.15m

koo. križanja
E=525560.35
N=5115461.36

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE



SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

SVK - KC VODE

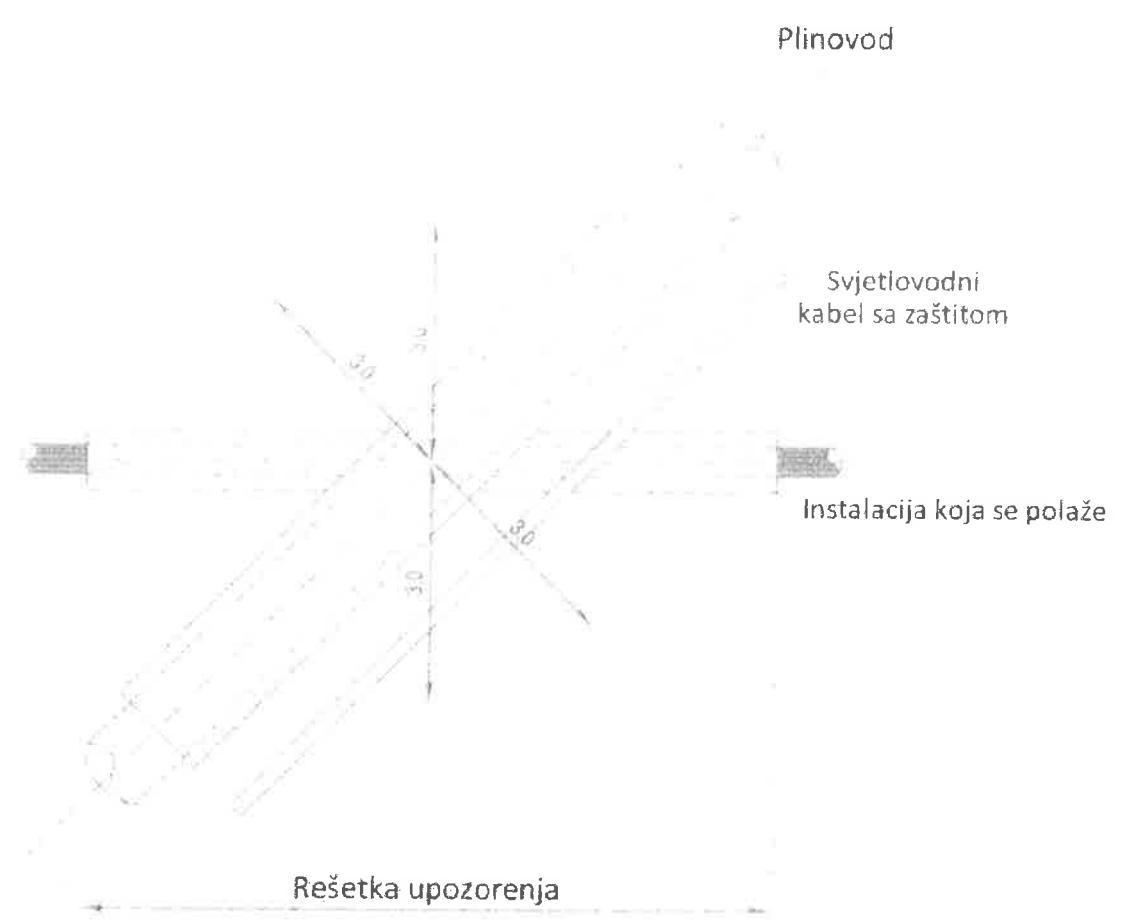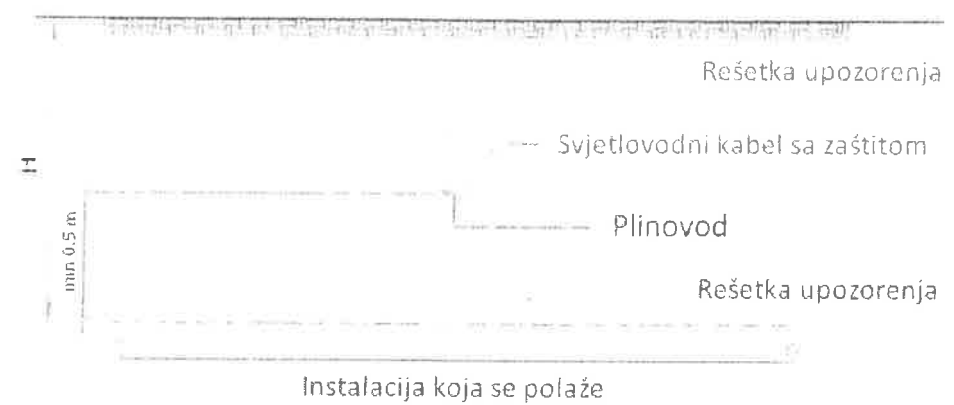

Napomena:

- kote su izražene u metrima,
- H = minimalna visina prekrivanja

HRVATSKE CESTE d.o.o.

za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3

POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN

Kralja Petra Krešimira IV-25

Klasa: 340-09/18-08/136

Ur.broj: 345-921-607-18-4

Varaždin, 18.04.2018.

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	
Brc	Dana
3248/2018	26.04.2018.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb-Medveščak, Vončinina 3, Poslovna jedinica Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV, 25, na temelju čl. 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), povodom zahtjeva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15a, utvrđuju:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec, u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici unutar zaštitnog pojasa i cestovnog zemljišta državne ceste DC20.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Trasu svjetlovodne mreže u dijelu Ulice Ivana Česmičkog projektirati van cestovnog zemljišta (cestovno zemljište definirano čl. 4. Zakona o cestama).
 - 2.2. Ukoliko se uvjet iz točke 2.1. ne može postići zbog objekata ili postojećih instalacija, trasu svjetlovodne mreže projektirati dijelom prema tehničkoj dokumentaciji dostavljenoj uz zahtjev, Idejno rješenje (prilog za ishodenje posebnih uvjeta), broj TD: 10/2018, ožujak 2018.g., izrađenom od Komunalac d.o.o., Koprivnica Mosna ulica 15 i uvjetima:
 - trasu svjetlovodne mreže uz državnu cestu DC20 projektirati u zelenoj površini, maksimalno uz regulacionu liniju privatnih parcela;
 - sanaciju rova nakon polaganja voda projektirati zatrpavanjem propisanim materijalom za predmetnu vrstu radova, sa sabijanjem u slojevima, sukladno O.T.U. i završno urediti zelenu površinu.
 - 2.3. Zadane udaljenosti za svjetlovod potrebno je uskladiti sa položajem postojećih instalacija uz državnu cestu.
 - 2.4. Uvjete i suglasnosti za polaganje svjetlovoda u zoni već postavljene instalacije kao i troškove eventualnog izmještanja ili zaštite tih instalacija u zoni zahvata, podnositelj zahtjeva dužan je regulirati sa vlasnikom instalacije.
 - 2.5. Izmještanje ili zaštitu instalacija nije moguće vršiti na način da se oštećuje kolnik i trup državne ceste.
 - 2.6. Izgradnja svjetlovoda u zaštitnom pojasu i cestovnom zemljištu dozvoljava se uz uvjet da vlasnik instalacija ili subjekt koji će upravljati izgrađenim svjetlovodom u slučaju buduće rekonstrukcije ceste ili pojačanog održavanja ceste, ukoliko će to biti potrebno, izmakne ili zaštititi svjetlovod o svom trošku.
 - 2.7. Za polaganje instalacija preko javnih cesta i javnih površina koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o. potrebno je ishoditi uvjete kod subjekta koji upravljaju predmetnim javnim cestama i površinama.
 - 2.8. U slučaju nastanka oštećenja na dijelu gdje će biti izvedeni radovi, subjekt koji će upravljati instalacijom dužan je sanirati nastala oštećenja na cesti i cestovnom zemljištu i nakon isteka garantnog roka u koliko oštećenja nisu nastala višom silom.
 - 2.9. Sve štete na državnoj cesti i cestovnom zemljištu, štete na privatnim objektima, kao i štete trećim osobama prouzročene polaganjem cjevodovoda snosi investitor izgradnje instalacije.
 - 2.10. U slučaju polaganja instalacija u cestovno zemljište investitor je dužan u skladu s člankom 25. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), te čl. 3., 8. i 9. Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi: Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne poslove, Grupa za komercijalne poslove, Zagreb, Metalčeva 5.
Za pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti:
 - a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora. Zahtjev treba sadržavati:

- točne podatke o lokaciji – naziv lokacije, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionaža, strana ceste i broj katastarske čestice/čestica na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, izračun tražene površine (točka h),

- ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj, ime kontakt osobe,

- OIB i broj žiroračuna za pravne osobe, odnosno OIB za fizičke osobe.

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoć za potpis ugovora).

c) Rješenje o upisu u sudski registar pravne osobe.

d) Popunjen obrazac BON-2.

e) Potvrda Središnjeg klirinškog depozitnog društva (po potrebi).

f) Fotokopija posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadležne Ispostave Hrvatskih cesta d.o.o. (ne starija od dvije godine).

g) Kopija katastarskog plana s označenom katastarskom česticom odnosno katastarskim česticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo služnosti, te pripadajući z.k. izvadak za svaku katastarsku česticu pojedinačno.

h) Izračun tražene površine za korištenje cestovnog zemljišta odnosno prava služnosti (duljina x širina) izražen u m², ovjeren od strane ovlaštenog geodeta ili ovlaštenog projektanta za svaku kat. česticu pojedinačno. Izračun tražene površine navesti u zahtjevu iz točke „a“ ovog pregleda dokumentacije.

2.11. U slučaju pod točkom 2.2. projektna dokumentacija treba sadržavati:

a) prikaz dionica kabelskog voda u cestovnom zemljištu (cestovna stacionaža, poprečni profili, udaljenost od ruba asfalta ili od osi ceste, udaljenost od postojeće kanalizacije, dubinu postavljanja vodova u odnosu na cestu i kanalizaciju, detalj prelaska voda ispod asfaltiranih površina);

b) način izvođenja radova, mjere zaštite ceste i način sanacije iskopanog rova, detalj zaštite rova i građevinskih objekata u zoni zahvata polaganja instalacija;

c) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova;

d) tabelarni prikaz dužine postavljanja instalacija u cestovno zemljište.

3. Investitor je dužan postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te kod Hrvatskih cesta d.o.o., Poslovne jedinice Varaždin ishoditi ovjeru usklađenosti projektne dokumentacije s posebnim uvjetima građenja. Kod ovjere projekta potrebno je dostaviti jedan izdvojen projekt dionica uz državne ceste za arhivu Poslovne jedinice u pisanom i digitalnom obliku.

4. Prije početka radova potrebno je od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi suglasnost za gradnju objekta koji je predmet ovih posebnih uvjeta građenja.

4.1 Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

a) terminski plan izvođenja radova;

b) podatke o odgovornoj osobi, tj. imenovanom inženjeru gradilišta te nadzornoj službi nad izvođenjem radova;

c) pisanu izjavu investitora da je upoznat i suglasan sa odredbama iz točke 2.6., 2.8. i 2.9. ovih uvjeta građenja;

d) elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

5. Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik dužan je zatražiti nove uvjete ili produljenje vrijednosti postojećih, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

6. Po izgradnji instalacija koje su predmet ovih uvjeta, potrebno je dostaviti Hrvatskim cestama d.o.o., Poslovnoj jedinici Varaždin, geodetske snimke instalacija položenih u zaštitni pojas i cestovno zemljište državne ceste u elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice.



Rukovoditelj poslovne jedinice:

Marković Stjepan, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Podnositelj zahtjeva;
2. Pismohrana.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, Tihomirova 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehničke dokumentacije

RK broj: 246/18

Zagreb, 16.05.2018.

Znak: HŽI - 1.3.2. SČT tel. 01/378 2599

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	
Broj	Dana
3750/2018	16.05.2018

Predmet: Idejno rješenje – Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog

Predlagatelj – Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15a

Projektant: KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15

Izvjestitelji: HŽI (M. Capar)

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te Uputi o postupku pregleda tehničke dokumentacije, utvrđuju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u idejnom rješenju – Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog, broj TD 10/2018, broj mape 1, iz ožujka 2018. godine.

Predmetnim zahvatom predviđa se izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici u duljini od 1850 metara. Zahvat je u svojem najbližem dijelu na udaljenosti cca 50 metara od osi kolosijeka željezničke pruge M201 DG – Botovo – Dugo Selo.

Za predmetni zahvat **nema posebnih uvjeta gradnje.**

Ovi Posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od dana izdavanja.

Šalje se predlagatelju i na znanje:

- HŽI 1.3.2. Odjel za pripremu investicija.

VODITELJ ODJELA ZA
PRIPREMU INVESTICIJA

Janja Groš dipl. ing. građ.

DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ,
PRIPREMU I PROVEDBU
INVESTICIJA I EU FONDOVA

Mirko Franović, dipl. ing. građ.



KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	
Broj	Dana
3599/2018	25. 5. 2018.

Koprivničke vode d.o.o.
Ulica Mosna 15A
48000 Koprivnica

6429/18

23.05.2018.

POSEBNI UVJETI

ZA IZGRADNJU SVJETLOVODNE MREŽE ZA
POVEZIVANJE CRPILIŠTA IVANŠČAK I LIPOVEC –
DIONICA U DIJELU ULICE IVANA ČESMIČKOG

GKP Komunalac d.o.o., Ulica Mosna 15, Koprivnica, na temelju članka 14. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj 3/12, 2/14, 2/16), te sukladno članku 82. stavku 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 17/20), a povodom zahtjeva (GKP Komunalac broj: 3723/18) Koprivničkih voda d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A u predmetu utvrđivanja Posebnih uvjeta građenja, utvrđuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

Po izvršenom uvidu u Idejno rješenje " Izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – Dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog " Broj TD: 10/2018, od ožujka 2018. godine, izrađen od GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15, po projektantu Vladimiru Škrinjar, dipl.ing.el., za investitora Koprivničke vode d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Mosna 15A, a unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, odvojak Ulice Ivana Česmičkog, te javnih površina, izdaju se sljedeći posebni uvjeti građenja:

1. PROMETNICA

- 1.1. Trasu izgradnje svjetlovodne mreže te njenih elemenata potrebno je smjestiti van koridora javnog puta na najmanjoj udaljenosti 1,00 m od javnog puta.
- 1.2. Na dionicama gdje nije moguće ispoštovati uvjet iz točke 1.1. te trasu svjetlovodne mreže iz opravdanih razloga nije moguće smjestiti van koridora javnog puta, ista se može projektirati u bankini neasfaltirane prometnice uz obavezno postavljanje upozoravajuće trake. Zemljišni pojas nerazvrstane ceste definiran je člankom 100. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

1.3. Zatrpavanje rovova na dionicama gdje se trasa rekonstruirane svjetlovodne mreže nalazi u koridoru javnog puta te bankini prometnice odnosno na manjoj udaljenosti od 1,00 m od ruba nerazvrstane ceste i u samom trupu nerazvrstane ceste, rov je potrebno zatrpavati šljunkom (ne materijalom iz iskopa), uz nabijanje u slojevima debljine 30 cm **do modula zbijenosti od 80 MN/m²**, te kao završni sloj ugraditi materijal kojim je predmetna prometnica i održavana (eruptivna zapuna), a u dijelovima trase gdje se dionica nalazi u zelenoj površini na udaljenosti većoj od 1,00 m od ruba nerazvrstane ceste, rov treba zatrpati zemljom uz nabijanje u slojevima debljine 15 cm, teren je potrebno grubo i fino isplanirati. Sa saniranih površina potrebno je ukloniti sve veće komade šljunka koji bi kasnije eventualno mogli smetati za održavanje iste, pri čemu se prvenstveno smatra košnja trave.

1.4. Dubinu polaganja svjetlovodne mreže prilagoditi sljedećim uvjetima:

- Ukoliko se trasa svjetlovodne mreže nalazi na trasi postojećeg cestovnog jarka, potrebno je instalacije položiti na dubini najmanje **0,80 m od kote nivelete dna postojećeg cestovnog odvodnog jarka.**
- Ukoliko trasa svjetlovodne mreže prolazi unutar zemljišnog pojasa – zelene površine gdje ne postoji cestovni jarak, potrebno je visinski predvidjeti mogućnost iskopa cestovnog jarka dubine 0,60 m te visinsku razliku između kote dna budućeg cestovnog jarka i svjetlovodne mreže od 0,80 m, što zajedno iznosi **1.40 m.**
- Dijelove trase svjetlovodne mreže koji prolaze ispod postojećih kolnih prilaza potrebno je ugraditi na minimalnoj dubini od 1,50 m te zatrpati šljunkom (ne materijalom iz iskopa), uz nabijanje u slojevima debljine 10-15 cm, do modula zbijenosti od 80 MN/m², a završni sloj izvesti, odnosno vratiti u prvobitno stanje.
- Sve prijelaze neasfaltirane ceste potrebno je izvesti na način da se omoguće buduće rekonstrukcije ili uređenja prometnica koje su predmet ovih posebnih uvjeta.
- Nepridržavanjem uvjeta iz prethodne točke prilikom budućih izgradnja i rekonstrukcija cesta te svih popratnih građevina, izmicanje instalacija koje su izvedene na način da nisu poštivani navedeni uvjeti, izvesti će se o trošku investitora na izgradnji svjetlovodne mreže.

2. JAVNA RASVJETA

2.1. Uvidom u katastar vodova Grada Koprivnice utvrđeno je da u dijelu navedene ulice koji je u opisanoj zoni zahvata, nema podataka o katastru ukopanih elektroenergetskih vodova javne rasvjete.

3. DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK)

3.1. Uvidom u katastar vodova Grada Koprivnice utvrđeno je da u dijelu navedene ulice koji je u opisanoj zoni zahvata, nema položenih vodova distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) koja je u vlasništvu Grada Koprivnice

4. Radovi se moraju izvoditi na način da se ne ugrozi stabilnost ili ošteti nerazvrstana cesta i cestovno zemljište, te je potrebno osigurati sigurno odvijanje prometa. Tehničku regulaciju prometa tijekom izvođenja radova na izgradnji NN priključka, obavljat će izvođač radova prema elaboratu privremene regulacije prometa, prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15) te Odluci o uređenju prometa na području Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br.2/10, 5/11).
5. Za sve radove i postupanja koja nisu obuhvaćena, ovim posebnim uvjetima građenja, potrebno je ishoditi dozvole za izvođenje radova i uvjete od pravne osobe koja upravlja predmetnim nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice.
6. U fazi projektiranja, potrebno je izraditi Prometni elaborat (elaborat privremene regulacije prometa), sukladno Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13).
7. Ukoliko se pojavi potreba za zatvaranjem dijelova nerazvrstanih cesta, elaboratom privremene regulacije prometa, potrebno je predvidjeti i zatvaranje prometnice, te predvidjeti prometnu signalizaciju i preusmjeravanje prometa sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15), te Odluci o uređenju prometa na području Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br.2/10 i 5/11).
8. Zatvaranje prometa (točka 7.) regulirati sukladno članku 3. Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice te članku 37. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 3/12, 2/14, 2/16).
9. Sanacija treba biti izvršena u skladu sa tehničkim normativima, propisima i pravilima struke za ovakvu vrstu radova.
10. Sva prilikom izvođenja radova eventualno nastala oštećenja na postojećoj infrastrukturi, te troškove eventualnih naknadnih oštećenja na nerazvrstanim cestama koja se mogu pojaviti na saniranoj javnoj površini ili prilaznim prometnicama koje se koriste za izvođenje radova, izvođač je dužan sanirati o svom trošku. Sve dijelove ceste i cestovnog zemljišta (cestovni jarak, bankine, kolni ulazi, i sl.) vratiti u prvobitno odnosno funkcionalno stanje.
11. Tehnička dokumentacija mora se izraditi u skladu s utvrđenim Posebnim uvjetima građenja.
12. Najkasnije 10 dana prije izvođenja radova investitor je dužan od pravne osobe koja je izdala ove uvijete, ishoditi **suglasnost** za izvođenje radova, uz dostavu podataka o izvođenju radova te izvođaču radova.

13. Ovi Posebni uvjeti vrijede 2 godine od dana izdavanja. Nakon tog roka investitor je dužan zatražiti nove ili zatražiti produljenje starih posebnih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

S poštovanjem,


PREDSJEDNICA UPRAVE:

Nataša Tetec, dipl. ing.

GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE
KOMUNALAC d.o.o.
KOPRIVNICA 1

Dostaviti:

1. KC VODE d.o.o., Ulica Mosna 15A, Koprivnica
2. Grad Koprivnica, UO za izgradnju grada i prostorno uređenje, Zrinski trg 1
3. Spis



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA MURU I GORNJU DRAVU
42000 Varaždin, Međimurska 26b

Telefon: 042 / 40 70 00

Telefax: 042 / 40 70 03

KLASA: UP/I-325-01/18-07/0001594

URBROJ: 374-26-1-18-3

Datum: 04.05.2018

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	
Broj	Dana
3516/2018	08.05.2018.

Predmet: Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec

- dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici
- investitor: Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica
- **vodopravni uvjeti**

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, na temelju članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) u povodu zahtjeva investitora – Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica, za izdavanje vodopravnih uvjeta u smislu odredbi članka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti tehnička dokumentacija za izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog u Koprivnici, investitora Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica

I. Vodopravni uvjeti su:

1. Predvidjeti mjere zaštite voda od onečišćenja prilikom izvođenja radova (sprečavanje istjecanja opasnih i agresivnih tekućina, prihvat i zbrinjavanje istih u slučaju izlivanja i dr.).

2. Poštivati odredbe Odluke o zaštiti izvorišta „Ivanščak“ u Koprivnici (Sl. glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 01/11), te Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11 i 47/13).

3. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti važe dvije godine od njihove konačnosti.

III. Ako investitor predmetnog zahvata u prostoru za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obavljati preinake, mijenjati tehnologiju rada ili obaviti druge promjene koje mogu utjecati na vodni režim, dužan je zatražiti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po odredbama Zakona o gradnji.



072088807

O b r a z l o ž e n j e

Od strane investitora – Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica, podnesen je zahtjev pod brojem 2266/2018 od 21.03.2018. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetni zahvat.

Uz zahtjev je dostavljeno Idejno rješenje izrađeno u ožujku 2018. godine po Komunalac d.o.o. Koprivnica, pod brojem tehničkog dnevnika 10/2018.

Pregledom dostavljene dokumentacije te mišljenja VGI za mali sliv Bistra, u cilju zaštite vodnogospodarskih interesa, daju se uvjeti iz dispozitiva.

Oslobođeno plaćanja pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi vodnog gospodarstva i zaštitu mora, Zagreb Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a može se predati neposredno ili poštom preporučeno odnosno izjaviti na zapisnik. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgovinskim nalogom.

Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar.br. 3. točkom 2. Tarife sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17).

Viši samostalni inženjer

Nataša Tomić-Sirelec, dipl.ing.grad.



Dostaviti:

- Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva i zaštitu mora
- VGI za mali sliv „Bistra“ Đurđevac
- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva



072088807



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor županijske sanitarne inspekcije
Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku

KLASA: 540-02/18-03/1379
URBROJ: 534-07-4-2/1-18-2
Koprivnica, 26.03.2018

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Broj	Dana
2446/2018	28.03.2018

Voditelj službe Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishođenja Lokacijske dozvole po zahtjevu Koprivničke vode d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica od 21.03.2018. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 22.03.2018. godine, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 113/08 i 88/10), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju Idejno rješenje za izgradnju optičke mreže za povezivanje crpilišta Ivanščaka i crpilišta Lipovec u Koprivnici na lokaciji dio ulice Ivana Česmičkog k.č.br. , k.o. Koprivnica,

INVESTITOR: Koprivničke vode d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica

1. Za predmetnu građevinu NEMAMO posebnih uvjeta građenja a investitor NIJE dužan ishoditi POTVRDU ovog tijela na izvedbenu projektnu dokumentaciju.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17), uplaćena je na temelju članka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) .

U prilogu: Idejni projekt

Voditelj službe
Zlatko Filipović, dipl.ing.

DOSTAVITI

1. Koprivničke vode d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.