


Tablica 1. Operativni monitoring za zonu opskrbe Vratno u 2026. godini

uzorci	kategorija vode (broj stalnih kontrolnih točaka)	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac	ukupno	udio
	sirova (2)	1												1	5,9%
	nakon prerade (1)	1												1	5,9%
	u mreži (15)	15												15	88,2%
	ostalo	0												0	0,0%
	ukupno (18)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	100,0%
nesukladni	nakon prerade	0												0	
	u mreži	0												0	
	ostalo	0												0	
	ukupno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*kategorija ne podliježe odredbama Pravilnika jer je izvan sustava aktivne vodoopskrbe (sirova voda, vodovi u pripremi, dijelovi sustava izvan uporabe)

Udjeli kategorija vode po broju uzoraka
(broj kontrolnih točaka)

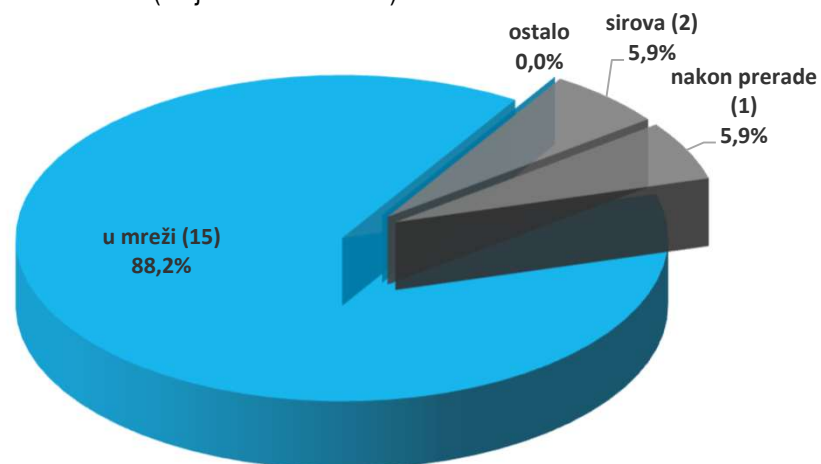

Kontrola isporučene vode se provodi u internom laboratoriju u okviru Plana sigurnosti vode

Sukladnost vode znači da je ona u skladu sa zakonskim propisom koji određuje granične vrijednosti pojedinih pokazatelja kakvoće (Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023)

Tablica 2. Srednja vrijednost pokazatelja sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u 2026. godini

[illegible]

Kalij	K ⁺ mg/l	12	1,2
Ukupna tvrdoća	CaCO ₃ mg/l	-	309,0
Tvrdoća	°d H	-	17,3
Ukupni koliformi	n/100 ml	0	0
Enterokoki	n/100 ml	0	0
Aerobne bakterije 36 °C	n/1 ml	100	18
Aerobne bakterije 22 °C	n/1 ml	100	16
E. coli	n/100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/100 ml	0	0

*MDK maksimalno dopuštena koncentracija

vrijednosti dobivene statističkom obradom rezultata analiza kategorije vode voda u mreži
vrijednosti dobivene statističkom obradom rezultata analiza kategorije vode sirova voda

Rukovoditelj sektora
Centralni laboratorij i zahvaćanje v
 dr.sc. Damir Ruk, dipl.ing.
 048 251 810/ 098 434 821
damir.ruk@kcvode.hr

prosječno
1,01
0,00
bez
bez
9,2
510
7,46
0,12
0,37
5,79
0,00
0,00
3,1
2,0
0,3
0,8
33,1
274,5
83,4
17,2
3,1
0,1
2,8

1,2
309,0
17,3
0
0
18
16
0
0

ode: