


Tablica 1. Operativni monitoring za zonu opskrbe Trstenik u 2026. godini

uzorci	kategorija vode (broj stalnih kontrolnih točaka)	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac	ukupno	udio
	sirova (4)	4												4	20,0%
	nakon prerade (1)	1												1	5,0%
	u mreži (15)	15												15	75,0%
	ostalo	0												0	0,0%
	ukupno (20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0%
nesukladni	nakon prerade	0												0	
	u mreži	0												0	
	ostalo	0												0	
	ukupno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*kategorija ne podliježe odredbama Pravilnika jer je izvan sustava aktivne vodoopskrbe (sirova voda, vodovi u pripremi, dijelovi sustava izvan uporabe)

Udjeli kategorija vode po broju uzoraka
(broj kontrolnih točaka)

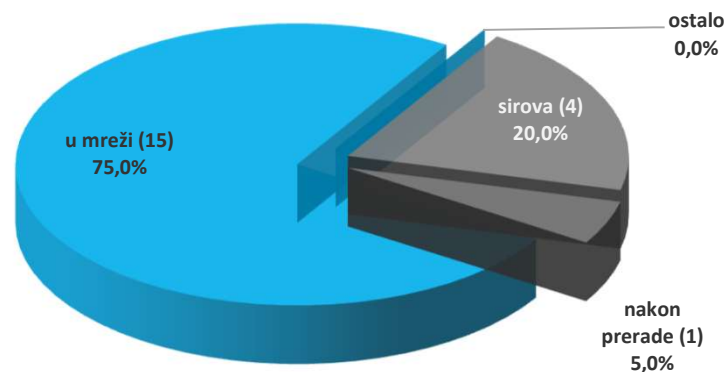

Kontrola isporučene vode se provodi u internom laboratoriju u okviru Plana sigurnosti vode

Sukladnost vode znači da je ona u skladu sa zakonskim propisom koji određuje granične vrijednosti pojedinih pokazatelja kakvoće (Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023)

Tablica 2. Srednja vrijednost pokazatelja sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u 2026. godini

Pokazatelj	Jednica	*MDK	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac	prosječno
Mutnoća	NTU	4	2,06												2,06
Boja	Hz	20	11,28												11,28
Miris	-	bez	bez												bez
Okus	-	bez	bez												bez
Temperatura	°C	25,0	8,3												8,3
Vodljivost	µS/cm 20°C	2500	503												503
Koncentracija H ⁺ iona	pH	6,5-9,5	7,20												7,20
Slobodni klor	mg/l	0,5	0,14												0,14
Utrošak KMnO ₄	O ₂ mg/l	5	0,73												0,73
Otopljeni kisik	O ₂ mg/l	-	7,38												7,38
Amonij	NH ₃ mg/l	0,5	1,81												1,81
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	0,5	0,00												0,00
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	50	13,4												13,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	250	21,6												21,6
Željezo	Fe µg/l	200	3,5												3,5
Mangan	Mn µg/l	50	25,2												25,2
Sulfati	SO ₄ ²⁻ mg/l	250	36,1												36,1
Alkalitet	HCO ₃ mg/l	-	189,1												189,1
Kalcij	Ca ²⁺ mg/l	-	59,4												59,4
Magnezij	Mg ²⁺ mg/l	-	19,6												19,6
Fosfati	PO ₄ ³⁻ µg/l	300	2,9												2,9
Fluoridi	F ⁻ mg/l	1,5	0,1												0,1
Natrij	Na ⁺ mg/l	200	11,8												11,8
Kalij	K ⁺ mg/l	12	0,7												0,7
Ukupna tvrdoća	CaCO ₃ mg/l	-	243,8												243,8
Tvrdoća	°d H	-	13,7												13,7
Ukupni koliformi	n/100 ml	0	0												0
Enterokoki	n/100 ml	0	0												0
Aerobne bakterije 36 °C	n/1 ml	100	12												12
Aerobne bakterije 22 °C	n/1 ml	100	13												13
E. coli	n/100 ml	0	0												0
Pseudomonas aeruginosa	n/100 ml	0	0												0

*MDK maksimalno dopuštena koncentracija