


Tablica 1. Operativni monitoring za zonu opskrbe Vratno u 2026. godini

zoni	kategorija vode (broj stalnih kontrolnih točaka)	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac	ukupno	udio
	sirova (2)	1	1											2	5,7%
	nakon prerade (1)	1	1											2	5,7%
	u mreži (15)	15	16											31	88,6%
	ostalo	0	0											0	0,0%
	ukupno (18)	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
ne	nakon prerade	0	0											0	
	u mreži	0	0											0	
	ostalo	0	0											0	
	ukupno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*kategorija ne podliježe odredbama Pravilnika jer je izvan sustava aktivne vodoopskrbe (sirova voda, vodovi u pripremi, dijelovi sustava izvan uporabe)

Udjeli kategorija vode po broju uzoraka
(broj kontrolnih točaka)

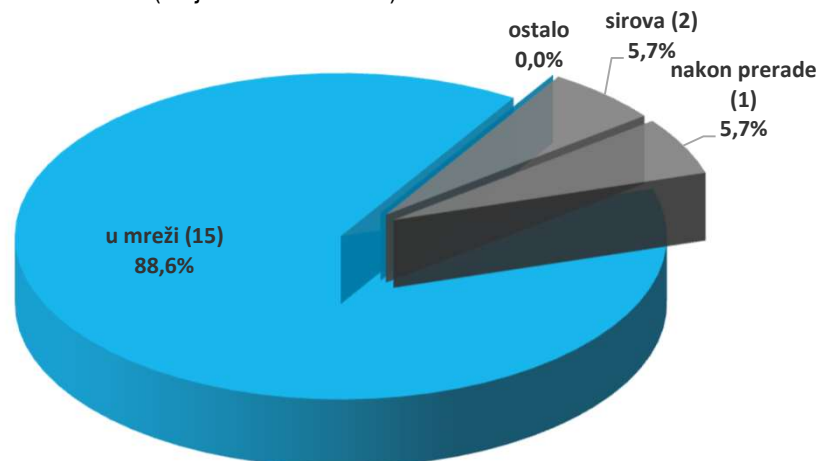

Kontrola isporučene vode se provodi u internom laboratoriju u okviru Plana sigurnosti vode

Sukladnost vode znači da je ona u skladu sa zakonskim propisom koji određuje granične vrijednosti pojedinih pokazatelja kakvoće (Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023)

Tablica 2. Srednja vrijednost pokazatelja sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u 2026. godini

[illegible]

Kalij	K ⁺ mg/l	12	1,2	1,2	1,2
Ukupna tvrdoća	CaCO ₃ mg/l	-	309,0	290,0	299,5
Tvrdoća	°d H	-	17,3	16,2	16,8
Ukupni koliformi	n/100 ml	0	0	0	0
Enterokoki	n/100 ml	0	0	0	0
Aerobne bakterije 36 °C	n/1 ml	100	18	20	19
Aerobne bakterije 22 °C	n/1 ml	100	16	24	20
E. coli	n/100 ml	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/100 ml	0	0	0	0

*MDK maksimalno dopuštena koncentracija

vrijednosti dobivene statističkom obradom rezultata analiza kategorije vode voda u mreži

vrijednosti dobivene statističkom obradom rezultata analiza kategorije vode sirova voda

Rukovoditelj sektora
Centralni laboratorij i zahvaćanje:

dr.sc. Damir Ruk, dipl.ing.

048 251 810/ 098 434 821

damir.ruk@kcvode.hr