
Tablica 1. Operativni monitoring za zonu opskrbe Koprivnica u 2026. godini

uzorci	kategorija vode (broj stalnih kontrolnih točaka)	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	**ukupno**	**udio**
ukupno	priljevna (25)	9	15	0	0	0	0	0	0	9	12			**45**	**12,3%**
	sirova (8)	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7			**78**	**21,3%**
	nakon prerade (2)	2	2	2	2	2	8	8	9	8	8			**51**	**13,9%**
	u mreži (16)	16	16	16	16	16	21	21	21	21	21			**185**	**50,5%**
	ostalo	1	1	0	2	0	1	1	1	0	0			**7**	**1,9%**
	ukupno (51)	**36**	**42**	**26**	**28**	**26**	**38**	**38**	**39**	**45**	**48**	**0**	**0**	**366**	**100,0%**
nesukladni	nakon prerade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**	
	u mreži	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**	
	ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**	
	ukupno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

*kategorija ne podliježe odredbama Pravilnika jer je izvan sustava aktivne vodoopskrbe (sirova voda, vodovi u pripremi, dijelovi sustava izvan uporabe)

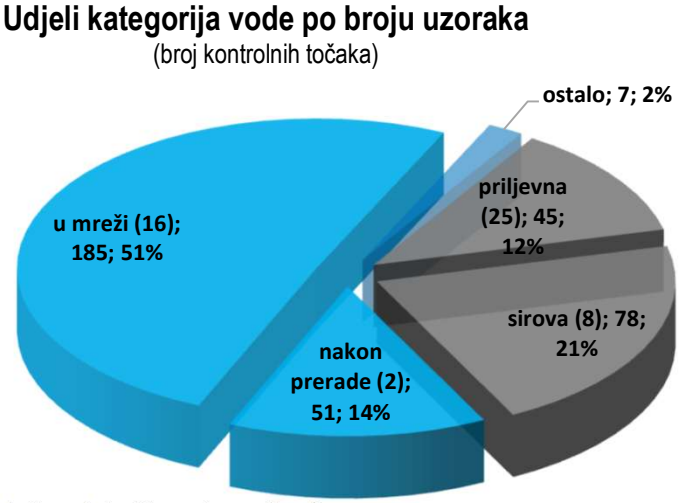

Kontrola isporučene vode se provodi u internom laboratoriju u okviru Plana sigurnosti vode

Sukladnost vode znači da je ona u skladu sa zakonskim propisom koji određuje granične vrijednosti pojedinih pokazatelja kakvoće
(Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023)

Tablica 2. Srednja vrijednost pokazatelja sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u 2026. godini

Pokazetellj	Jednica	*MDK	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac	prosječno
Mutnoća	NTU	**4**	0,39	0,55	0,51	0,66	0,76	0,74	0,57	0,44	0,56	0,52			**0,57**
Boja	Hz	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**
Miris	-	**bez**	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez			**bez**
Okus	-	**bez**	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez	bez			**bez**
Temperatura	^oC	**25,0**	12,0	7,8	9,5	11,5	13,1	15,6	19,0	19,6	18,5	16,5			**14,3**
Vodljivost	µS/cm 20°C	**2500**	546	541	525	529	530	531	541	562	545	554			**540**
Koncentracija H^+ iona	pH	**6,5-9,5**	6,91	6,97	6,99	7,03	6,97	6,89	7,11	6,95	6,81	6,88			**6,95**
Slobodni klor	mg/l	**0,5**	0,08	0,08	0,10	0,07	0,06	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07			**0,07**
Utrošak $KMnO_4$	O_2 mg/l	**5**	0,49	0,42	0,48	0,48	0,42	0,46	0,44	0,44	0,46	0,47			**0,46**
Otopljeni kisik	O_2 mg/l	-	6,56	6,54	6,85	6,99	6,49	6,58	6,54	6,38	6,31	6,90			**6,61**
Amonij	NH_3 mg/l	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**
Nitriti	NO_2^- mg/l	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**
Nitrati	NO_3^- mg/l	**50**	24,3	24,4	24,8	23,7	24,3	25,4	25,6	24,0	23,8	22,2			**24,2**
Kloridi	Cl^- mg/l	**250**	21,8	23,3	23,7	22,8	25,9	24,7	24,6	23,9	23,2	20,4			**23,4**
Željezo	Fe µg/l	**200**	21,5	30,8	9,6	12,8	19,5	23,4	12,8	22,7	26,1	18,9			**19,8**
Mangan	Mn µg/l	**50**	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	2,2	2,6	1,8	3,4	2,8			**2,8**
Sulfati	SO_4^{2-} mg/l	**250**	26,0	28,5	27,8	27,8	28,6	28,8	16,8	28,7	28,6	27,6			**26,9**
Alkalitet	HCO_3 mg/l	**-**	231,8	200,9	226,7	232,8	220,6	221,6	217,6	220,6	211,5	216,6			**220,1**
Kalcij	Ca^{2+} mg/l	**-**	70,8	73,2	72,6	69,5	67,8	74,0	77,4	81,3	73,3	77,7			**73,8**
Magnezij	Mg^{2+} mg/l	**-**	24,0	24,1	24,2	22,2	21,5	24,3	25,0	24,6	23,2	25,3			**23,9**
Fosfati	PO_4^{3-} ug/l	**300**	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			**0,0**
Fluoridi	F^- mg/l	**1,5**	0,1	0,1	0,1	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,1			**0,1**
Natrij	Na^+ mg/l	**200**	11,3	14,3	14,0	14,3	13,9	14,1	10,5	13,7	13,4	13,2			**13,3**
Kalij	K^+ mg/l	**12**	3,9	1,0	1,1	1,02	1,01	1,05	3,62	0,99	0,99	0,9			**1,6**
Ukupna tvrdoća	$CaCO_3$ mg/l	**-**	317,2	282,5	281,0	289,7	292,2	279,5	286,2	279,2	293,3	287,7			**288,8**
Tvrdoća	°d H	**-**	17,8	15,8	15,7	16,2	16,4	15,7	16,0	15,6	16,4	16,1			**16,2**

Ukupni koliformi	n/100 ml	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Enterokoki	n/100 ml	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Aerobne bakterije 36 °C	n/1 ml	**100**	9	4	2	3	5	6	4	1	8	18		**6**
Aerobne bakterije 22 °C	n/1 ml	**100**	10	4	3	8	11	8	1	2	11	15		**7**
E. coli	n/100 ml	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pseudomonas aeruginosa	n/100 ml	**0**	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	0	**0**

*MDK maksimalno dopuštena koncentracija

vrijednosti dobivene statističkom obradom rezultata analiza kategorije vode voda u mreži
vrijednosti dobivene statističkom obradom rezultata analiza kategorije vode sirova voda

Rukovoditelj sektora

Centralni laboratorij i zahvaćanje vode:

dr.sc. Damir Ruk, dipl.ing.

048 251 810/ 098 434 821

damir.ruk@kcvode.hr